SYDØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN

BILAG 11

Vandforsyningsdiagram
Scenarie 2 - Air Liquide

Tid / min	HSE	TSP	VTG	VTG Pend.	Ankommer	Ankommet vand	Kontinuerlig forsyning	# SLT af 1000 l/min	Brandhane l/min	# HT-rør	# C-rør	# B-rør	Vandkanon	Forbrug l/min	Forbrugt vand (liter)	Reservoir (liter)
Ankomst		1	1		13300	18300	5000		1		2			400	2000	
+ 5 min					0	23300	5000		1		2			400	4000	19300
+ 10 min		1	1		13300	41600	5000		1		2			400	6000	35600
+ 15 min					0	46600	5000		1				1	2000	16000	30600
+ 20 min			1		9300	60900	5000		1				1	2000	26000	34900
+ 25 min				1	0	67400	6500		1				1	2000	36000	31400
+ 30 min				1	0	73900	6500		1				1	2000	46000	27900
+ 35 min			2	2	18600	100500	8000		1				1	2000	56000	44500
+ 40 min				2	0	108500	8000		1				2	4000	76000	32500
+ 45 min				5	0	121000	12500		1				2	4000	96000	25000
+ 50 min				5	0	133500	12500		1				2	4000	116000	17500
+ 55 min				5	0	151000	17500	1	1				2	4000	136000	15000
+ 60 min				5	0	173500	22500	2	1		2		2	4400	158000	15500
+ 65 min				5	0	196000	22500	2	1		2		2	4400	180000	16000
+ 70 min				5	0	218500	22500	2	1		2		2	4400	202000	16500
+ 75 min				5	0	241000	22500	2	1		2		2	4400	224000	17000

Rør type	Ydelse	
HT	150	liter/m
C	200	liter/m
B	400	liter/m
Vandkanon	2000	liter/m

Køretøj	Vandmængde GNS	
HSE	500	liter
TSP	4000	liter
VTG	9300	liter

Fast vandforsyning	Vandmængde	
Slangetender	1000	liter/m
Brandhane	1000	liter/m

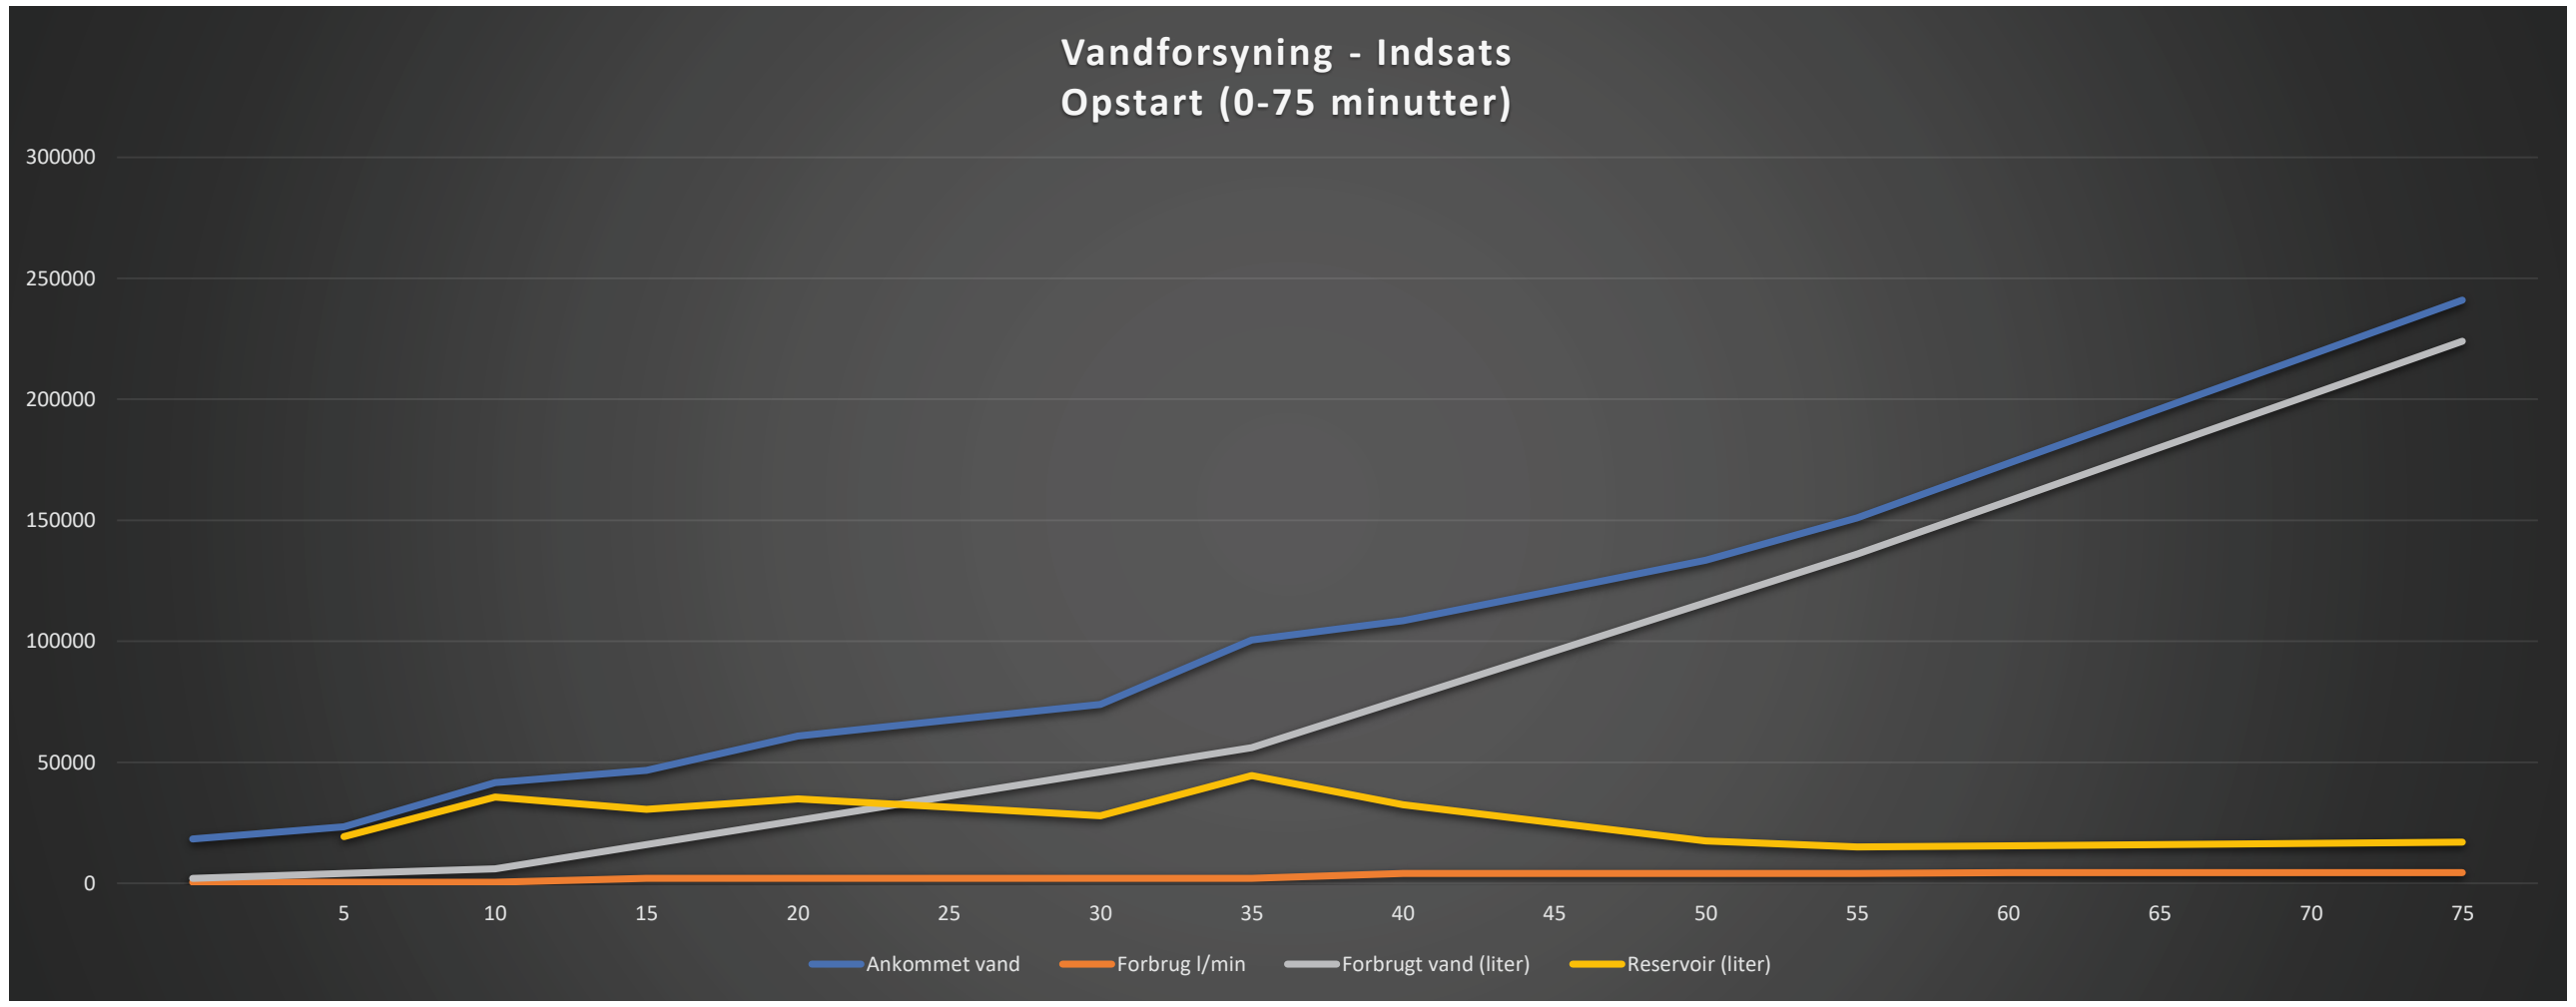

Pendulering - Tankvogne	Tid/min
Koble af/pakke	1
Køretid til Brandhane/vandreservoir	3
Koble på	7
Fylde tank	10
Koble af/pakke	1
Kørsel retur til skadestedet	3
Koble på	1
Aflevere vand på skadestedet	5
Tid i alt	**31**