

Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

7.12.2022

Bilag 11 - BNBO til Vrigsted Vandværk

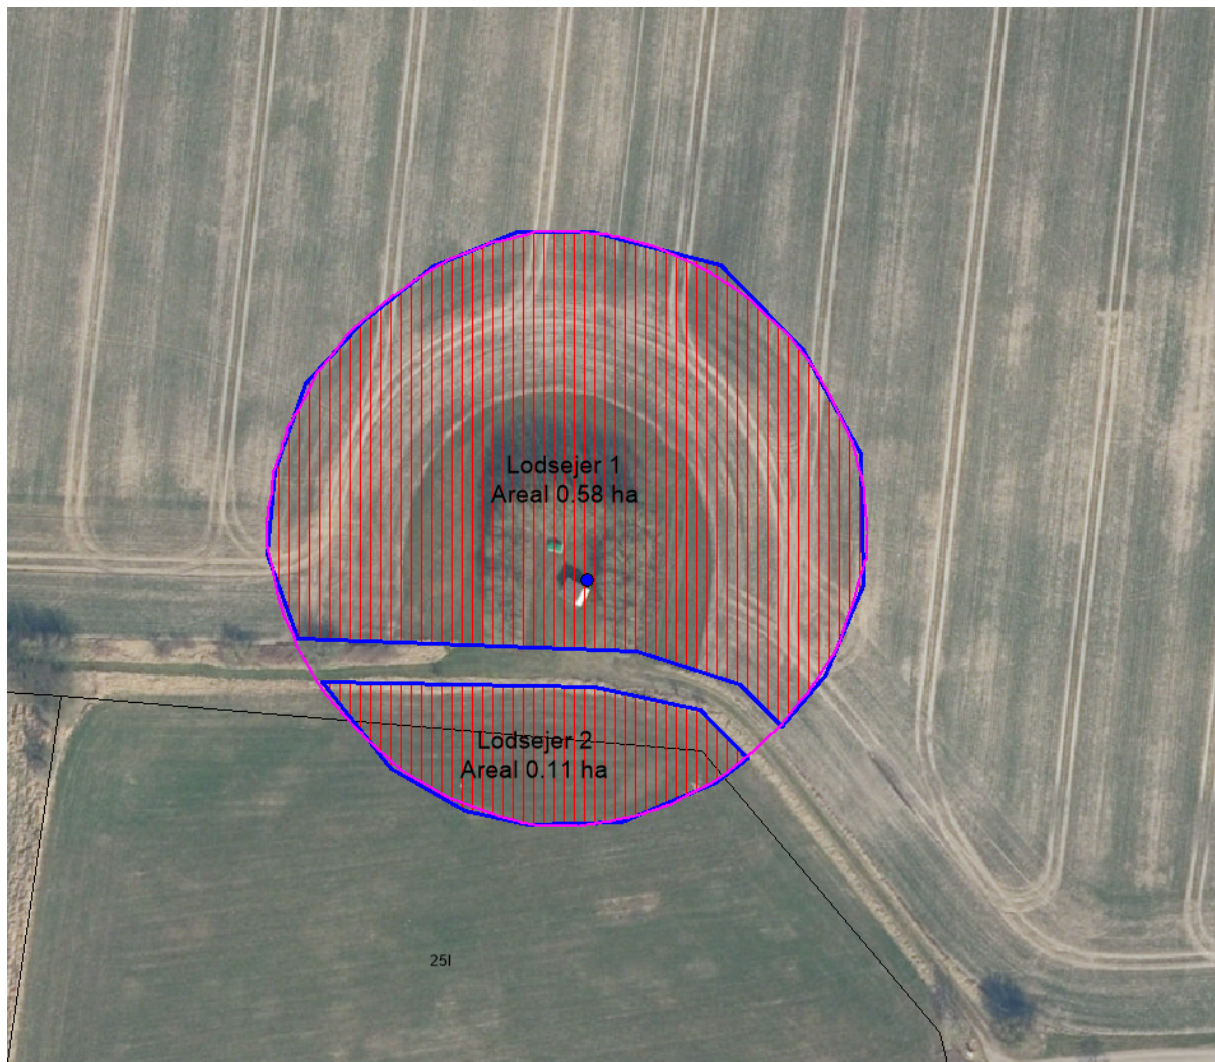

Figur 1 Arealer ved Vrigsted Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blå og skraveret med rødt. BNBO er markeret med lilla omrids. Vandværkets boring er markeret med blå prik.

