

Bilag 2


Vandløbsstrækning: t120 Tilløb til tilløb til Rohden Å

Bemærkning fra Vandløbstekniker

Det udpegede stykke vandløb forbinder to opstemmede "andesøer" på et tilløb til Rohden Å ved Rohden Gods. Da det udpegede del ikke er et selvstændigt vandløb med et opland under 10km², virker det som en teknisk fejl i udpegningen, og bør derfor medtages i vandplanen.

Også fordi der er målsatte strækninger på begge sider af vandløbet.

Hedensted Kommune har tidligere været i dialog med lodsejeren om at fjerne omstæmningerne ved søerne og genskabe et mere naturligt forløb af vandløbet.

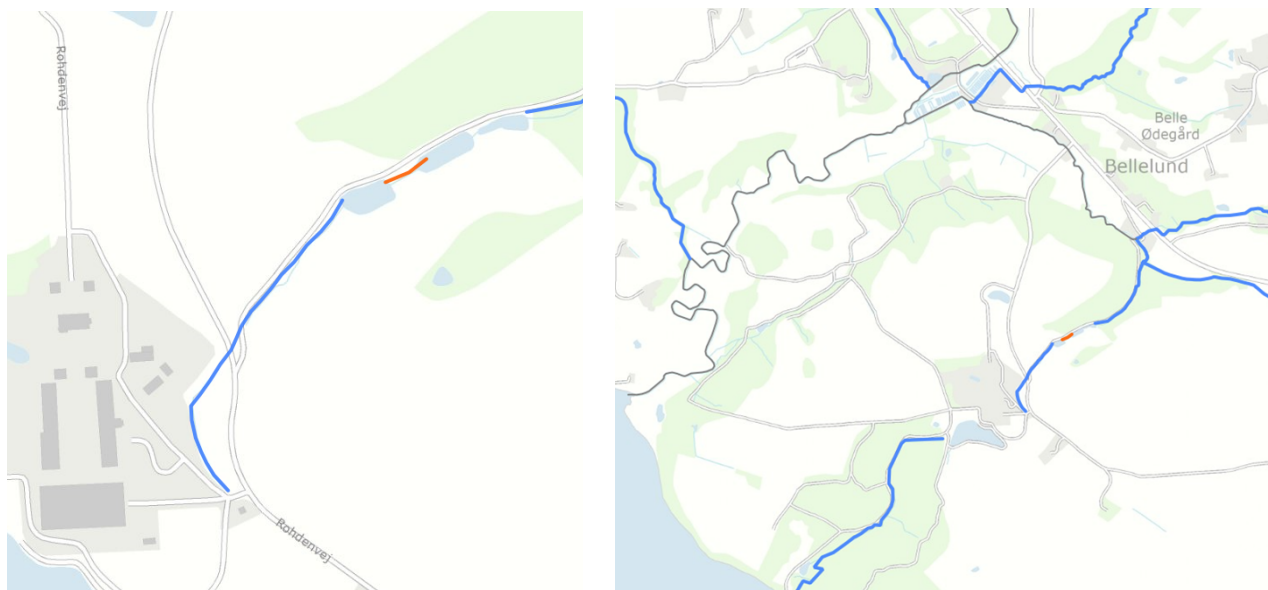

Kort 1 Den orange strækning er den udvalgte strækning Tilløb til tilløb til Rohden Å som vandrådet anbefaler udgår af Vandplan2. De blå streger er målsatte vandløb.