

## Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

23.8.2021

## Bilag 1 - BNBO til Dortheasminde Vandværk

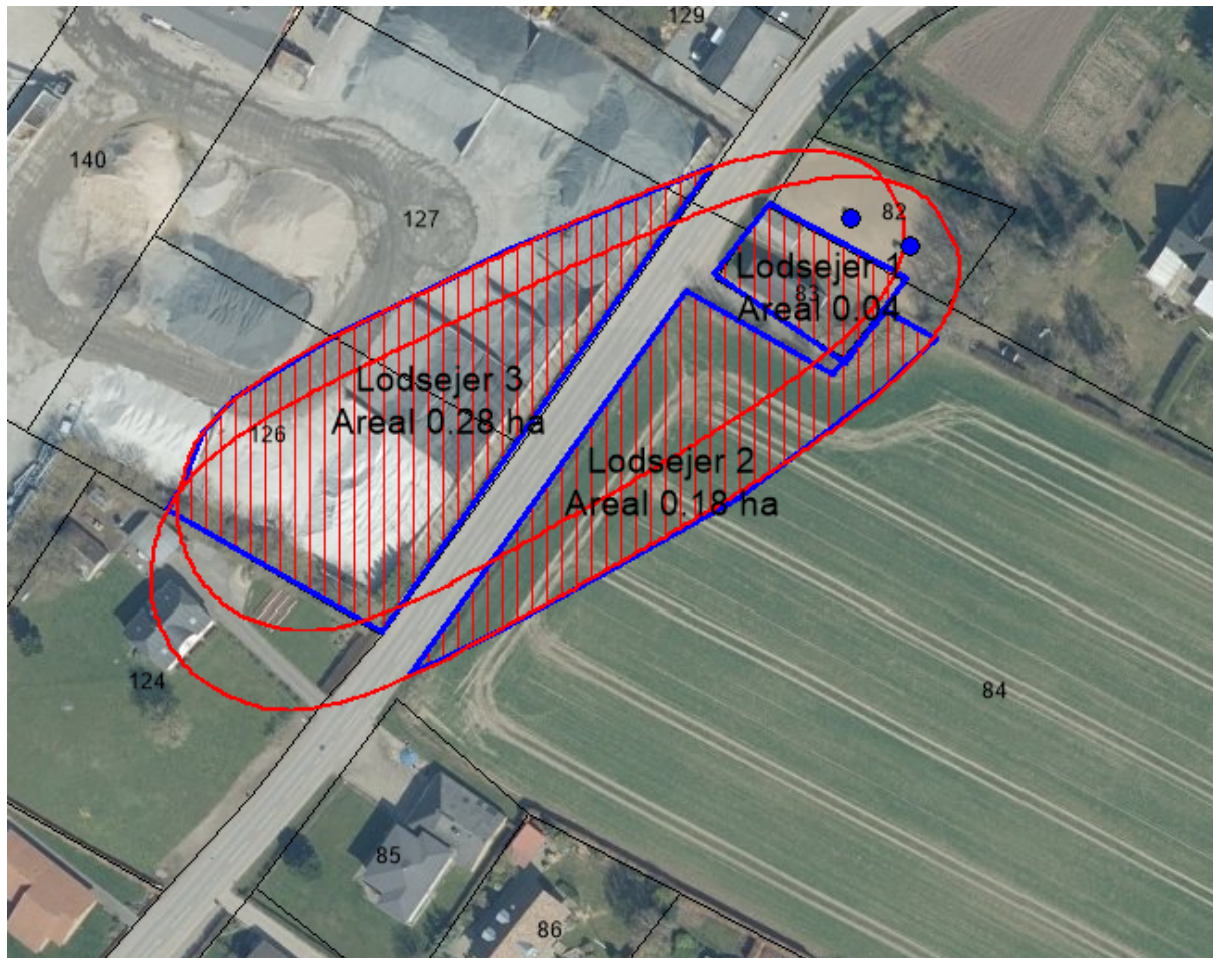

Figur 1 Arealer ved Dortheasminde Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blå og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets borerer er markeret med blå prikker.

