

Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

23.8.2021

Bilag 2 - BNBO til Ølsted Vandværk

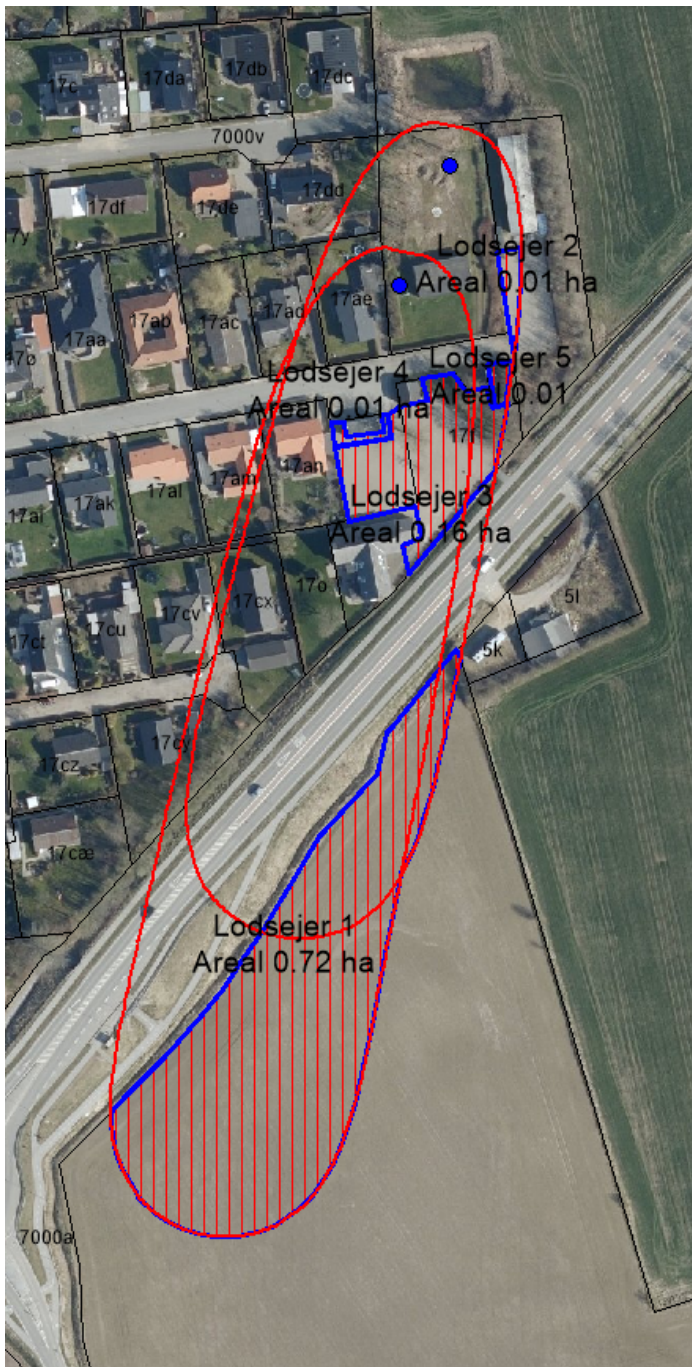

Figur 1 Arealer ved Ølsted Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blått og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets borerer er markeret med blå prikker.