

## Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

23.8.2021

## Bilag 3 - BNBO til Korning Vandværk

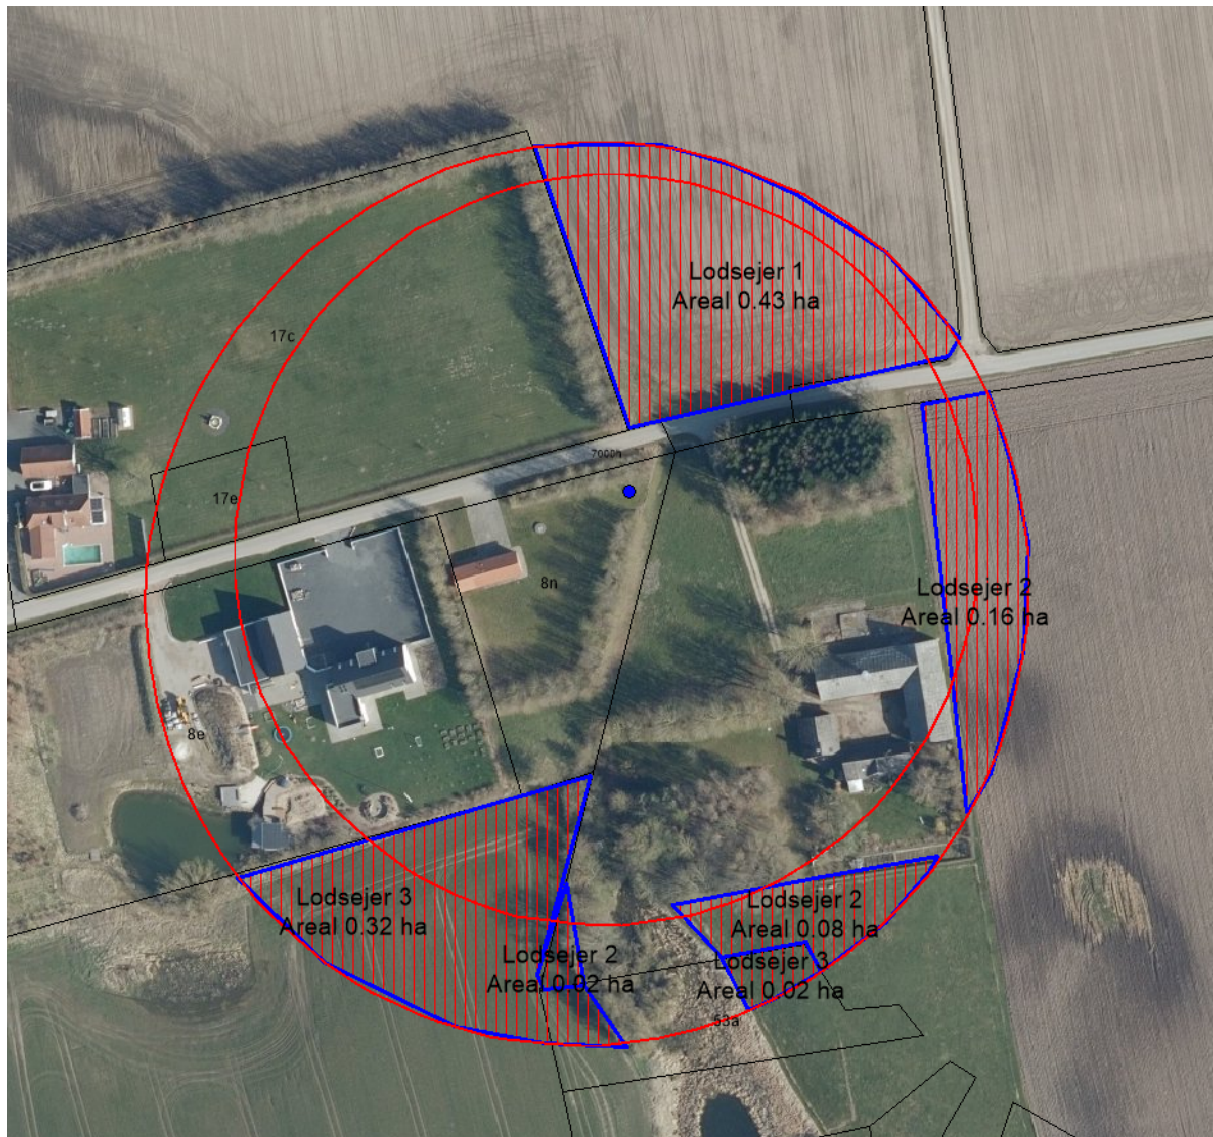

Figur 1 Arealer ved Korning Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blåt og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets boring er markeret med blå prik.

