

## Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

23.8.2021

## Bilag 4 - BNBO til Bøgballe V. Ørum Vandværk

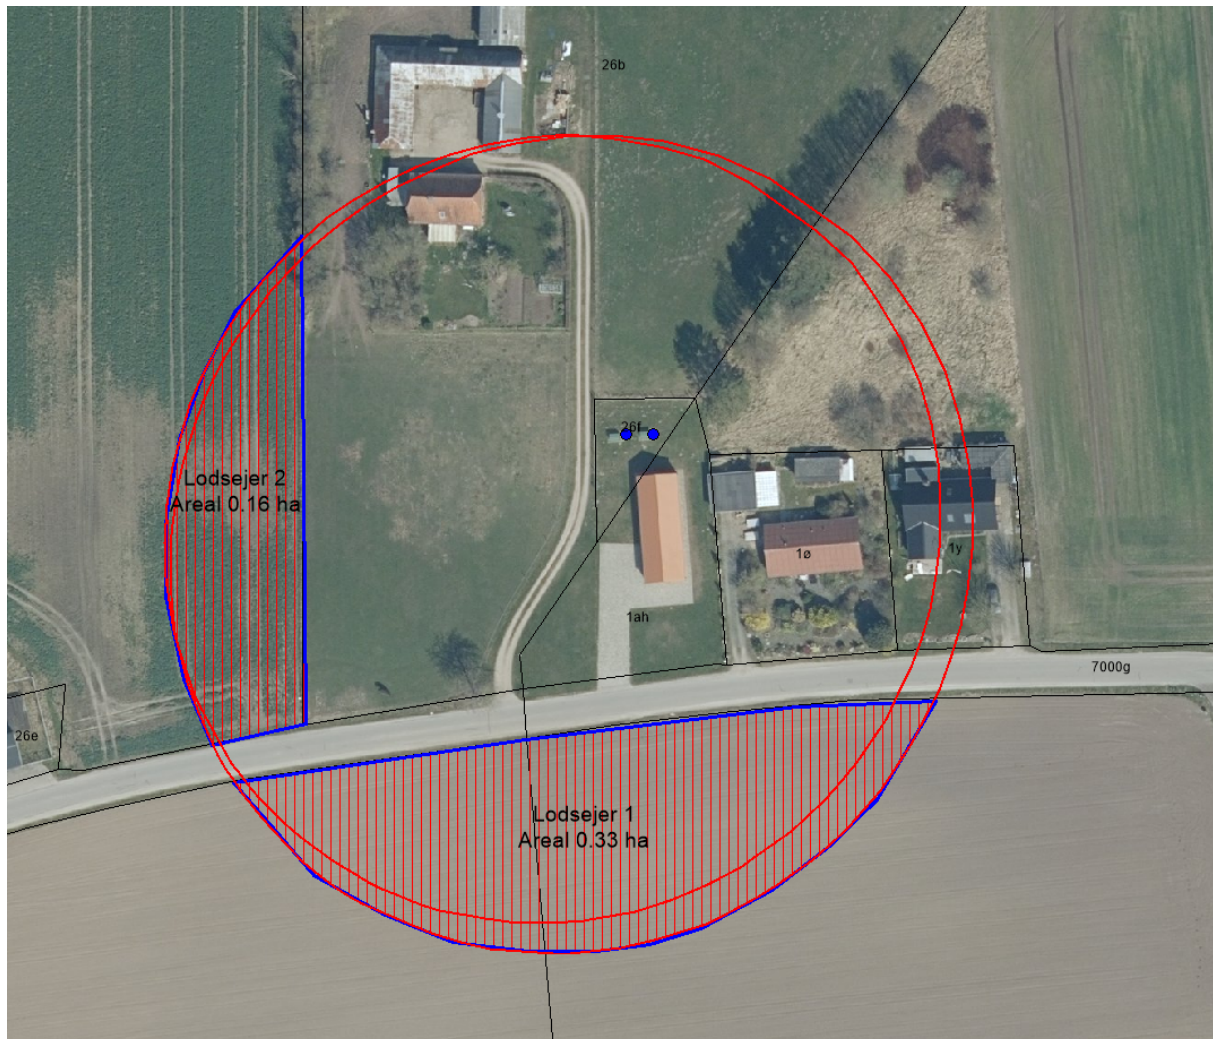

Figur 1 Arealer ved Bøgballe V. Ørum Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blå og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets borer er markeret med blå prikker.

