

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af: Spildevandplanstillæg nr. 36

Kort beskrivelse af planen:

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystemet i området ved Østerbrogade i Hedensted. Derudover gives mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for en række ejendomme i samme område.

En udskiftning af fælleskloakken til et separatsystem vil give en miljøgevinst, idet antallet af overløb med opspædet spildevand til Tilløb til Torup Bæk vil blive reduceret.

Da det er vanskeligt at finde egnede arealer til forsinkelse af regnvandet vil regnvandet blive håndteret lokalt ved nedsivning på de enkelte grunde og i vejarealer. Der vil blive etableret overløb fra nedsivningsanlæg til rørlagt vandløb med udløb til Tilløb til Torup Bæk. I forbindelse med separering af kloaksystemet vil det være fordelagtigt for Hedensted Spildevand at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget til de berørte grundejere, mod at grundejerne selv håndterer tag- og overfladevand på egen grund.

Hedensted Fjernvarme ønsker at etablere nye fjernvarmeledninger i en del af Østerbrogade. I den forbindelse vil det være fordelagtigt for Hedensted Spildevand at udskifte ledninger på strækningen ved samme lejlighed for at undgå at genere forretninger og borgere af flere omgange.

Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende og fremtidig zonestatus: Byzone

Gældende lokalplan:

En del af området ligger inden for delområde B og D i lokalplan nr. 167. Den resterende del ligger uden for lokalplanlagt område.

Gældende kommuneplan:

Kommuneplan 2017-2029 ramme nr. 5.B.26 (boligområde) og nr. 5.C.02 (centerområde).

Gældende Spildevandplan:

Området er omfattet af Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020, som værende fælleskloakerede. Hovedparten af ejendommene er beliggende i kloakopland HE103 og en enkelt ejendom er beliggende i HE103.1.


0 – Alternativet

Hvis tillægget til spildevandsplanen ikke vedtages, vil områdets afledningsforhold være uændrede, således at eksisterende spildevandsplan fortsat er gældende.

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)

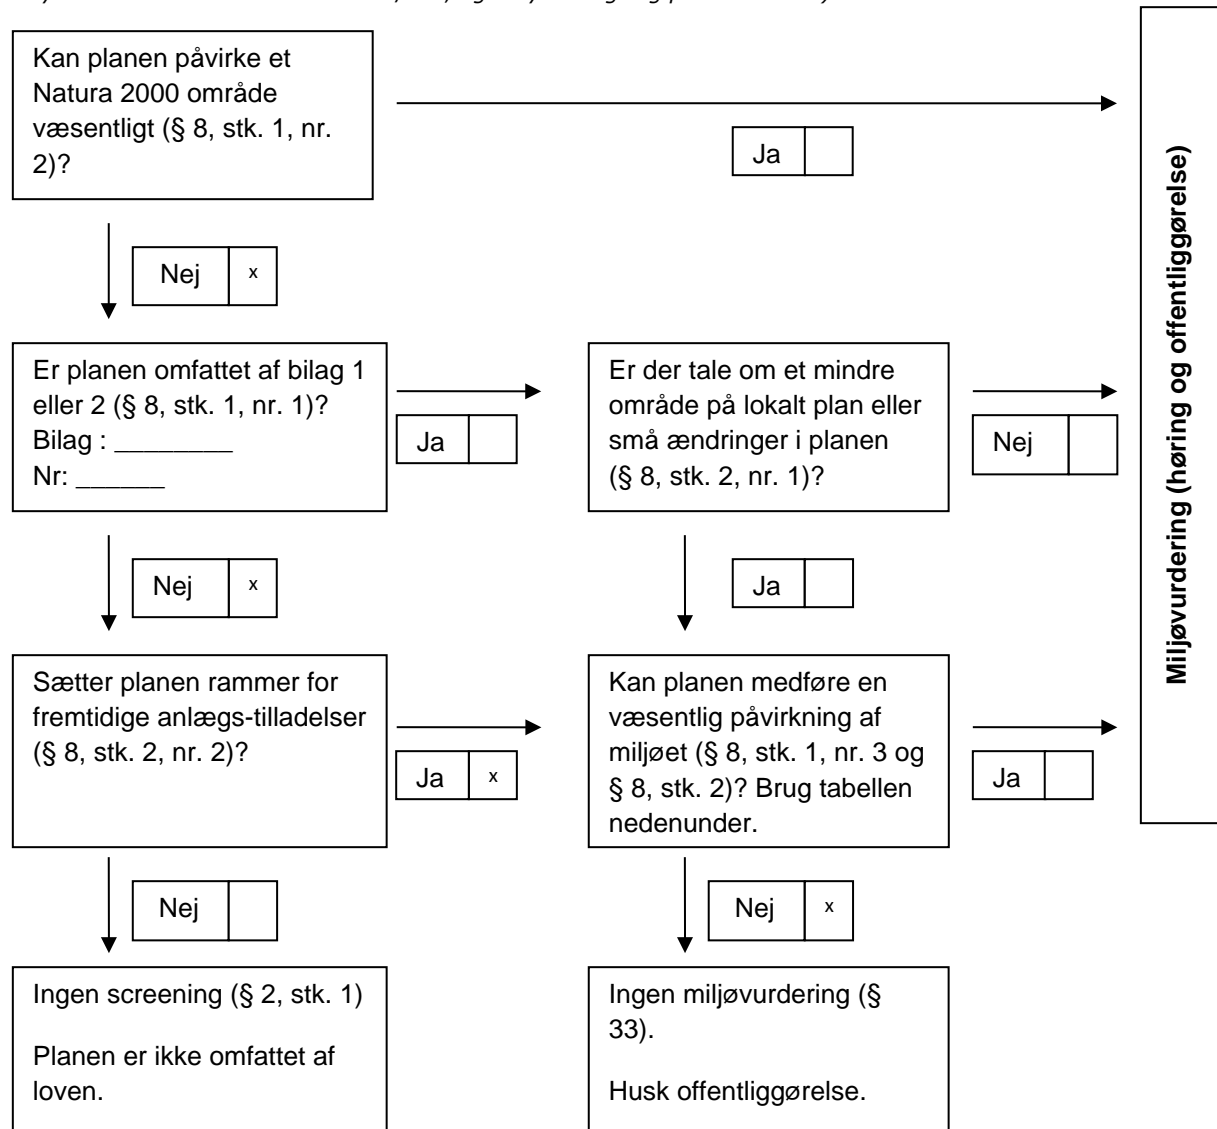

Samlet konklusion af screeningen

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 21. oktober 2020 til den 4. november 2020 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget.

Klageregler

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48, stk. 1, i Bekendtgørelse om lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til loven, eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelse, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) § 16, stk. 2, som ændret ved Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.

På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der link til klagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>, findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.












Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 4.

Ansvarligt team:

Trafik:		Kultur og Fritid:	
Industri:		Landbrug:	
Udvikling og erhverv:		Vand og Natur:	
Spildevand:		By og Landskab:	
Drikkevand:		Sekretariatet:	
Klimagruppe:			

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
1. Befolkningens levevilkår					
1.1 Trafik <i>Trafikafvikling</i> <i>Risiko for ulykker</i> <i>Offentlige transportmuligheder</i>	Der ændres ikke på trafikafviklingen i forbindelse med tillægget. Der kan i anlægsfasen forekomme forbigående gener for trafikken. Det vurderes, at planen ikke vil have betydning for trafiksikkerheden i området.	x			

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning	Ikke relevant	x			
1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg	Ikke relevant	x			
1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jernbane	Ikke relevant	x			
1.5 Påvirkning af erhvervsliv	Ikke relevant	x			
1.6 Påvirkning af og fra landbrug <i>Begrænsninger og gener for landbrug og dyrehold</i>	Ikke relevant	x			
1.7 Boligmiljø <i>Planens konsekvenser for nærområdets beboere</i>	Reduktion i udledning af opspædet spildevand begrænser risikoen for uhygiejniske forhold omkring Tilløb til Torup Bæk. Planen vurderes, at have en positiv betydning for boligmiljø i området.	x			
1.8 Sundhedstilstand <i>Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, forbindelser og mødesteder</i>	Ikke relevant	x			
1.9 Fritid <i>Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt mulighed for disse</i>	Reduktion i udledning af opspædet spildevand vil have en positiv effekt på de rekreative interesser ved Tilløb til Torup Bæk.	x			
1.10 Påvirkning af sociale forhold <i>Afstand og forbindelser til offentlig og privat service</i> <i>Tryghed og kriminalitet</i>	Ikke relevant Ikke relevant	x x			
2. Materielle goder					
2.1 Arealforbrug	Ikke relevant	x			
3. Klimatiske faktorer					
3.1 Følger af global opvarmning <i>Forhøjet vandstand</i>	Området er beliggende uden for udsatte områder	x			

Ekstrem regn Oversvømmelse Klimahåndteringsområder	med forhøjet vandstand. Den lokale håndtering af regnvand, vil være med til at aflaste ved ekstrem regn. Planen vil ikke give anledning til en større risiko for oversvømmelser.	x x			
3.2 Lokalt niveau <i>Vind</i> <i>Sol</i> <i>Skyggeforhold</i>	Planen medfører ingen vind- eller skyggegener. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	x x x			
4. Jordbund					
4.1 Jordforurening	Arealet er beliggende inden for områdeklassificeret område, hvor der er krav om analyser. Arealet er beliggende uden for V1 og V2 kortlagte grunde.	x			
4.2 Råstoffer	Nærmeste råstofområde er beliggende over 1 km væk.	x			
4.3 Geologiske særpræg	Arealet er beliggende i område med smeltevandssand.	x			
5. Vand					
5.1 Overfladevand <i>Håndtering</i> <i>Nedsivning</i> <i>Udledning</i> <i>Forsinkelse</i> <i>Potentielt vandlidende områder</i>	Planen muliggør håndtering af regnvand ved nedsivning inden for området. Der er foretaget undersøgelser af effekten på grundvandsstanden ved nedsivning af tag- og overfladevand. Det vurderes, at nedsivning af tag- og overfladevand ikke har negativ betydning for grundvandet. Der vil blive etableret overløb fra nedsivningsanlæg til rørlagt vandløb, som har udledning til Tilløb til Torup bæk. Det vurderes, at der vil være tale om mindre vandmængde, som ledes til det rørlagte vandløb, da nedsivningsanlæggene dimensioneres til at kunne håndtere tag- og overfladevand i henhold til Hedensted Spildevands servicemål.	x x x x x			
5.2 Spildevand					

<i>Håndtering</i> <i>Evt. spildevandstillæg</i>	Udledning af opspædet spildevand til Tilløb til Torup Bæk vil reduceres. Renset spildevand udledes uændret via Hedensted Renseanlæg til Skrædderskov Bæk. Mængden af spildevand, der ledes til rensning på Hedensted Renseanlæg vil mindskes, da regnvand håndteres lokalt.	x			
5.3 Vandløb <i>Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering af overfladevand</i> <i>Risiko for forurening</i>	Udledning af opspædet spildevand til Tilløb til Torup Bæk vil reduceres. Der vil blive etableret overløb fra nedsivningsanlæg til rørlagt vandløb, som har udledning til Tilløb til Torup bæk. Det vurderes, at der vil være tale om en mindre vandmængde, som ledes til det rørlagte vandløb, da nedsivningsanlæggene dimensioneres til at kunne håndtere tag- og overfladevand i henhold til Hedensted Spildevands servicemål.	x			
5.4 Grundvand <i>Drikkevandsinteresser</i> <i>Indvindingsopland</i> <i>Boringer</i>	Området ligger i område med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at nedsivning af tag- og overfladevand ikke vil få indflydelse på grundvand og drikkevandsinteresser.	x x x			RO
6. Luft					
6.1 Luftforurening <i>Støv og andre emissioner</i>	Ikke relevant.	x			
7. Natur					
7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer <i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i> <i>Bilag IV-arter</i> <i>Spredningskorridorer</i>	Der er registreret følgende bilag IV arter i området: <ul style="list-style-type: none"> - Odder (Lutra lutra) - Strandtudse (Bufo calamita) - Stor vandsalamander (Tritus cristatus) 	x			

<i>Fredsskov</i> <i>Lavbundsarealer</i> <i>Søer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sydflagermus (Eptesicus serotinus) - Markfirben (Lacerta agilis) - Spidssnudet frø (Rana arvalis) - Dværgflagermus (Pipstrellus pygmaeus) <p>Det vurderes, at planlægningen ikke vil have en negativ påvirkning af bilag IV-arterne i området.</p>				
7.2 Natura 2000	<p>Der er over 5 km meter til nærmeste Natura 2000-område, som er Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.</p> <p>Inden for en afstand af ca. 9500 meter ligger yderligere et Natura 2000 område, som er Munkebjerg Strandskov.</p> <p>Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder.</p>	x			
8. Landskab					
8.1 Overordnede landskabsinteresser <i>Bevaringsværdige landskaber</i> <i>Kystnærhedszonen</i> <i>Skovrejsning</i>	<p>Der er ingen overordnede landskabsinteresser indenfor området, eller i umiddelbar nærhed.</p>	x x x			
8.2 Beskyttelseslinjer <i>Åbeskyttelseslinjen</i> <i>Skovbeskyttelseslinjen</i> <i>Strandbeskyttelseslinjen</i>	<p>Der er over 2500 m – så ikke relevant.</p> <p>Der er ca. 370 m – så ikke relevant.</p> <p>Ikke relevant</p>	x x x			
8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan <i>Udsigt</i> <i>Indblik</i> <i>Arkitektonisk udtryk</i> <i>Lysforurening</i>	<p>Ikke relevant.</p>	x			

9. Kulturarv					
9.1 Fortidsminder <i>Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen Beskyttede sten- og jorddiger</i>	Nærmeste er ca. 450 m væk – så ikke relevant. Der er over 800 m – så ikke relevant.	x			
9.2 Kirker <i>Herunder byggelinjer, omgivelser og fredninger</i>	Området grænser op til Hedensted Kirkes næromgivelser. Der er ca. 50 m til Hedensted Kirkes nærmeste særlige kirkeområde. Det vurderes, at planlægningen ikke vil have negativ indflydelse på Kirkens byggelinjer, omgivelser og fredninger.	x			
9.3 Kulturmiljøer, fredninger og bevaringsværdige bygninger	Der er over 4000 m til fredet bygning – så ikke relevant.	x			
9.4 Arkæologiske forhold <i>Jordfaste fortidsminder</i>	Der er ca. 500 m til fredet fortidsmindepunkt (rundhøj) – så ikke relevant.	x			
10. Andet					
10.1 Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan		x			
11. Kumulative effekter					
11.1 Den samlede påvirkning <i>Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning</i>		x			
Behov for miljøvurdering	Bemærkninger	Nej		Ja	
	Miljøet vil ikke blive påvirket negativt pga. planen.	x			

*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret.

Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget.

***) Følgende aspekter tages i betragtning:*

- Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)?*
- Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt?*
- Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?*
- Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?*