

Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen


27.9.2022

Bilag 1 - BNBO til Tørring Vandværk

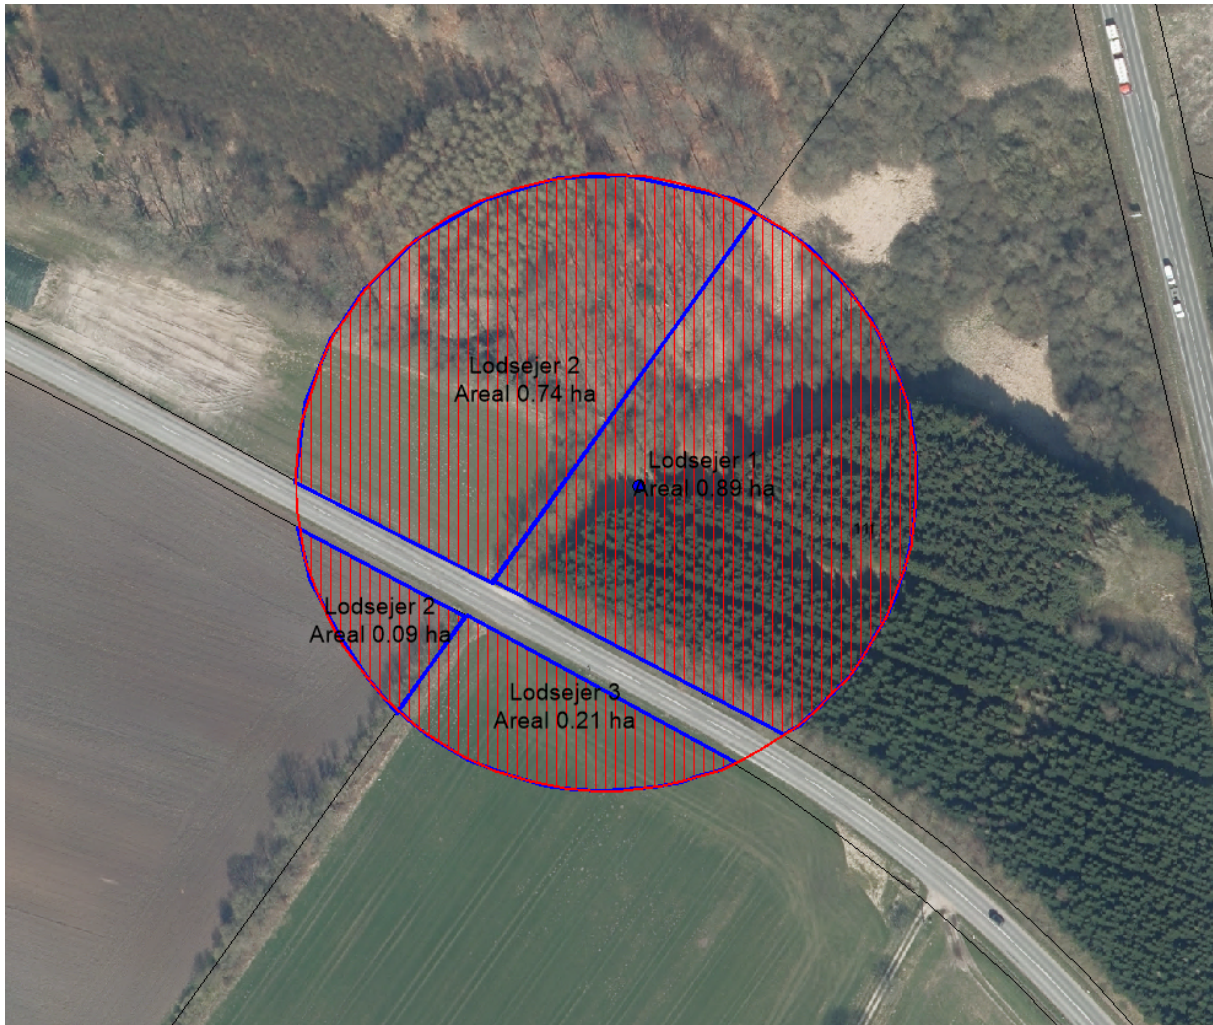

Figur 1 Arealer ved Tørring Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blått og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets boring er markeret med blå prik.



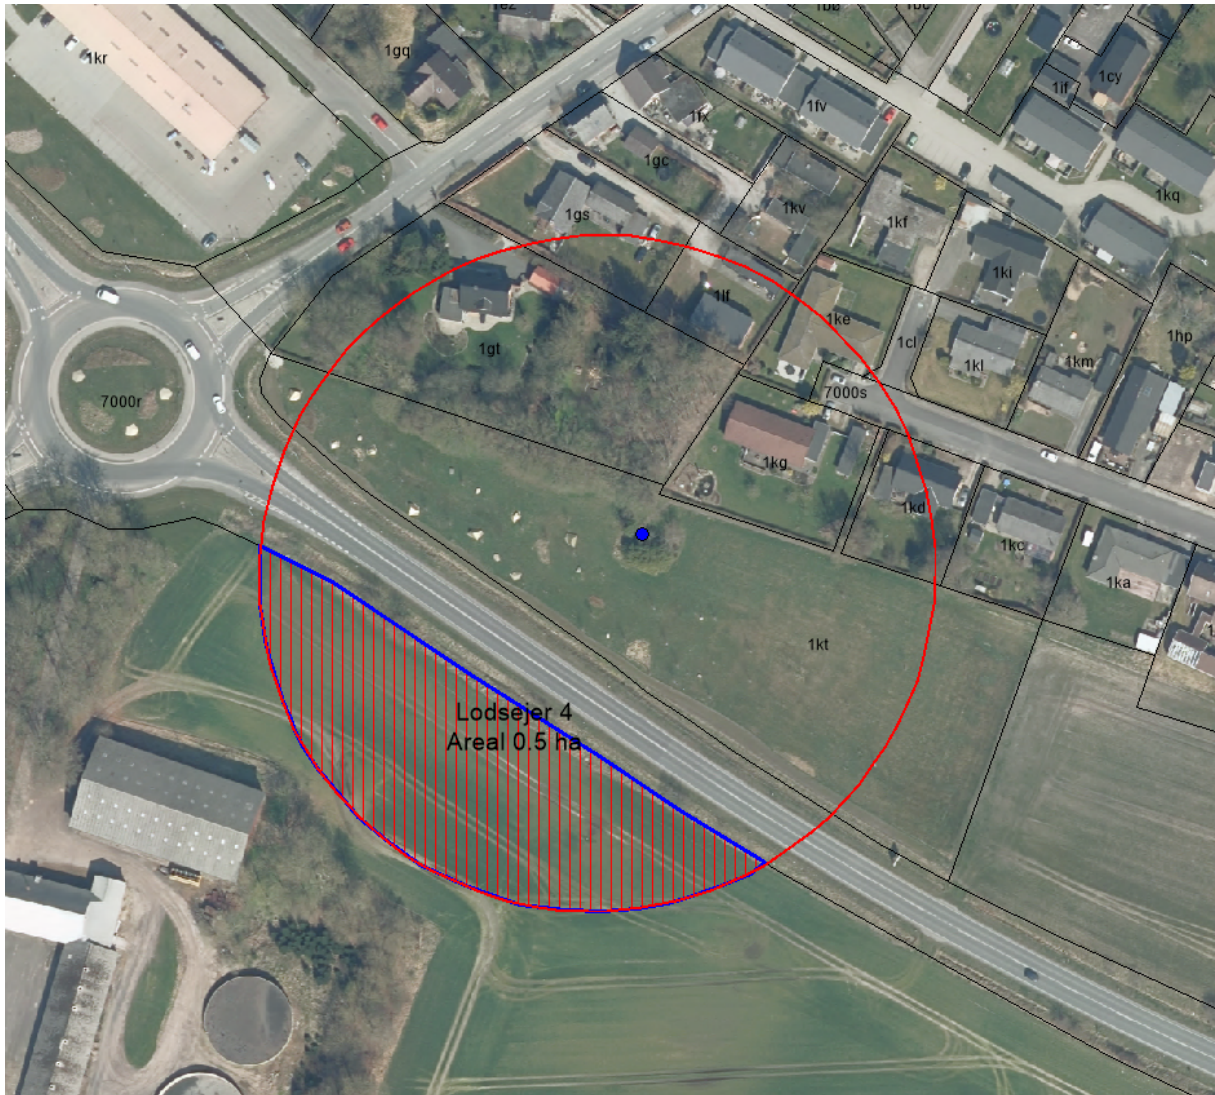

Figur 2 Arealer ved Tørring Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blått og skraveret med rødt. BNBO er markeret med rødt omrids. Vandværkets boring er markeret med blå prik.