

Notatark


Sagsnr. 09.08.00-P20-3-19

Sagsbehandler

Rasmus Ørsted Olsen

7.12.2022

Bilag 1 - BNBO til Barrit Stationsby Vandværk

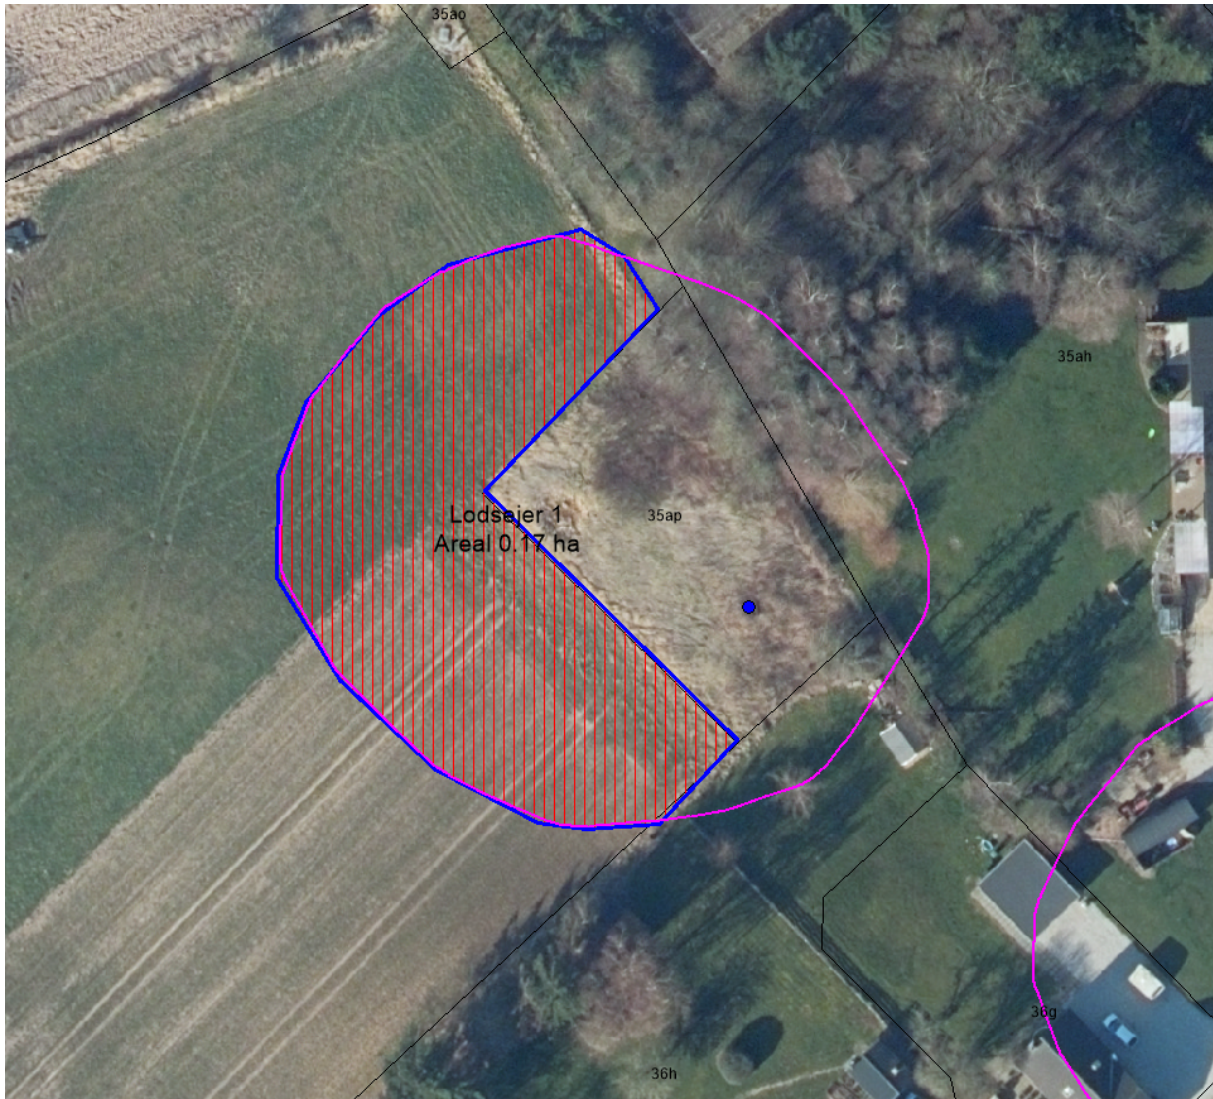

Figur 1 Arealer ved Barrit Stationsby Vandværk, som ikke må sprøjtes fremadrettet, er markeret med blå og skraveret med rødt. BNBO er markeret med lilla omrids. Vandværkets boring er markeret med blå prik.

