



Hedensted Kommune
Teknisk Afdeling
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Man. - ons.: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00
Tlf.nr.: 79 75 50 00

Sendes til kommunen	Udfyldes af kommunen	
Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum	Modtaget dato	Ejendomsnummer
	<input type="checkbox"/> Anmeldelse af villatanke <input type="checkbox"/> Meddelelse om eksisterende villatanke (Villatanke er tanke under 6.000 l tilsluttet oliefyrsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning)	

Ved etablering af ny villatanke skal du anmelde arbejdet til kommunen **senest 14 dage før**, arbejdet påbegyndes.

Adresse

Vejnavn, husnummer, postnummer og bynavn
Ejendommens matrikelnummer

Etableres der ny tank <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Tankattest <input type="checkbox"/> Vedlagt <input type="checkbox"/> Eftersendes
Andet opvarmingsmiddel <input type="checkbox"/> Fjernvarme <input type="checkbox"/> Elektricitet <input type="checkbox"/> Fast brændsel <input type="checkbox"/> Halm <input type="checkbox"/> Naturgas <input type="checkbox"/> Andet	

Anmeldelse af nye tanke

Tankfabrikantens navn og adresse			
Rumfang (liter)	Installationsdato	Fabrikationsnummer og årstal	Godkendelsesnummer
Villatanke <input type="checkbox"/> Nedgravet <input type="checkbox"/> Overjordisk <input type="checkbox"/>	Overjordisk villatanke <input type="checkbox"/> Indendørs <input type="checkbox"/> Udendørs <input type="checkbox"/>	Indhold (benzin, olie, andet)	

Meddelelse om eksisterende tanke

Tankfabrikantens navn og adresse			
Tankmateriale	Rumfang (liter)	Fabrikationsnummer og årstal	Installationsår
Nedgravet tank <input type="checkbox"/> Tømt og afblændet <input type="checkbox"/> Opgravet og fjernet <input type="checkbox"/>	Overjordisk tank <input type="checkbox"/> Bortskaffet <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af tank <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja			

Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest, når tanken etableres.

Tankens placering skal indtegnes på skitse. Du skal bruge næste side eller rekvirere kortskitse hos kommunen.

Kommunen skal have mulighed for at syne evt. nedgravede tanke forinden tildækning.

Du er velkommen til at kontakte kommunen hvis du har spørgsmål mv.

Ansøger

Navn og adresse	Telefonnummer
Dato og underskrift	
Andet/bemærkninger	

Underskrift

Ejers navn og adresse	Telefonnr.
Dato og underskrift	

BY 902_000 (12/2010)

Anmeldelse og meddelelse skal ske efter bekendtgørelse nr. 259 af 23.marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til kommunen.

Skitse over anlæg

Tilsyn

§ 48. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2 og 3 og § 22, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Miljøcenter Odense fører tilsyn med de i § 1, stk. 2 og 3 nævnte olierørledninger.

Stk. 3. Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med anlæg omfattet af denne bekendtgørelse på listevirksomheder, hvis godkendelseskompetencen efter reglerne om godkendelse af listevirksomhed er henlagt dertil.

§ 49. Såfremt det ved en tæthedsprøvning eller på anden måde måtte vise sig, at et anlæg er utæt, skal anlægget straks tømmes i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre forurening. Et utæt anlæg skal sløjfes, renoveres eller repareres.

Stk. 2. Såfremt det ved en tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at en pipeline er utæt, skal ejeren eller brugeren staks træffe forholdsregler, der forhindrer yderligere udslip fra pipelinen.

Stk. 3. Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med anlæg omfattet af denne bekendtgørelse på listevirksomheder, hvis godkendelseskompetencen efter reglerne om godkendelse af listevirksomhed er henlagt dertil.

Skærpede krav og tilladte lempelser

§ 50. Såfremt etableringen af en tank, et anlæg eller en pipeline efter tilsynsmyndighedens vurdering vil medføre en særlig risiko for forurening af grundvand, overfladevand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan tilsynsmyndigheden stille skærpede krav til etablering eller nedlægge forbud mod etablering af pågældende tank, anlæg eller pipeline.

§ 51. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde, og hvor hensynet til vandforsyningen og beskyttelsen af grundvandet ikke taler imod, tillade lempelser fra kravene anført i § 27.

Stk. 2.1 tilfælde, hvor der er planlagt kollektiv varmforsyning, kan tilsynsmyndigheden tillade lempelser fra sløjfningsterminerne anført i § 43 og § 44 for tanke til fyringsanlæg. Sløjfningsterminerne kan dog højst overskrides med 2 år. Ejeren af anlæg, som efter lov om forurenede jord § 49 skal være omfattet af en forsikring, skal senest en måned efter modtagelse af tilladelsen sende kopi af denne til forsikringsgiver samt oplysning om, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, som angivet i § 37. Såfremt forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er, som angivet i § 37, kan forsikringsgiver meddele ejeren af anlægget dette.

Klage

§ 52. PUFO's afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.


Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Eksempel

1. Angiv Nord og indtegn omrids af samtlige bygninger
2. Tegn eksisterende olietanks placering - Husk literstørrelse
3. Tegn ny olietanks placering med angivelse af påfyldnings- og udluftningsstuds - Husk literstørrelse

Bemærk:

Alle tanke SKAL være typegodkendte!

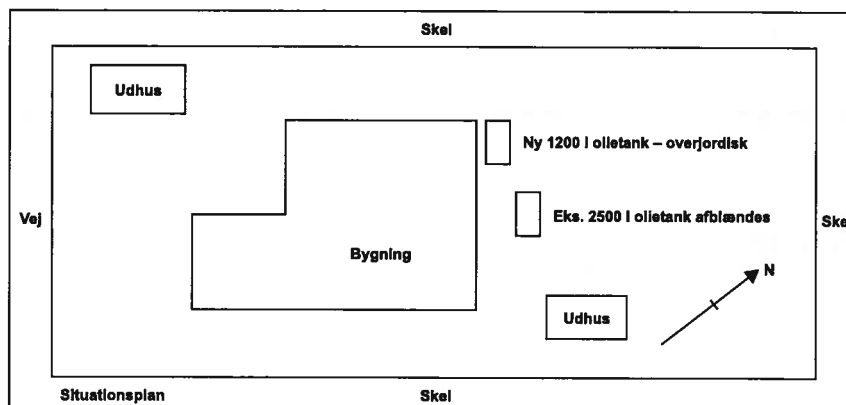

BY 902_000 (12/2010)