



Tørring-Uldum Kommune
Teknisk Forvaltning
Tjørnevej 6-10
7171 Uldum

Dato
24. november 2003

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen

Brev
HAA/iep
225-2003.doc

Journal nr.
8-73-22-627-3-03

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Ølholm Bæk fra Erhvervspark ved Ølholm i Tørring-Uldum Kommune

I brev af den 10. september 2003 har Hundsbæk & Henriksen a/s, på vegne af Tørring-Uldum Kommune, ansøgt om tilladelse til at udlede separat regn- og overfladevand fra erhvervsområde beliggende mellem Viborg Hovedvej, Hvolgårdsvej og Ølholm Bygade i Ølholm.

Ved etablering af industri og erhverv i området, separeres spildevandet således, at proces- og sanitært spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Tørring Renseanlæg og overfladevandet til bassinanlæg med afløb til Ølholm Bæk.

Arealet, der afvandes, udgør ca. 22,1 ha og omfatter kloakopland B10, jf. Tørring-Uldum Kommunes spildevandsplan. Ved et reduceret areal på 13,8 ha og en regnintensitet på 130 l/s/ha, giver området en afvanding på 1794 l/s, der ledes til 3 forbundne vådbassiner med et samlet effektivt volumen på 4.384 m³.

Udledningen til Ølholm Bæk fra bassinerne reduceres via en Mosbæk regulator til ca. 22 l/s. Vandmængden forsinkes for at begrænse erosion og stoftransport i Ølholm Bæk

AMTETS AFGØRELSE


Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Ølholm Bæk.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb BU3 udledes til Ølholm Bæk, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets proces- og sanitære spildevand tilføres Tørring Renseanlæg, såfremt dette kan gøres inden for anlæggets godkendte kapacitet.

UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer:	BU3
Oplandsbetegnelse:	B10
Oplandsareal:	22,1 ha
Reduceret areal:	13,8 ha
Afstrømningsområde:	2, Gudenå
Recipient:	Ølholm Bæk
Recipientmålsætning:	B1, Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk
Medianmin. Vandføring:	$Q \approx 20$ l/s
Bassin A+B+C (effektivt):	4.384 m ³
Tilledning til bassin:	1794 l/s
Maks. bassinafløb	22 l/s
Maks. overløb pr. år:	$n \leq 1/10$
Rensning:	Sandfang og skumbræt

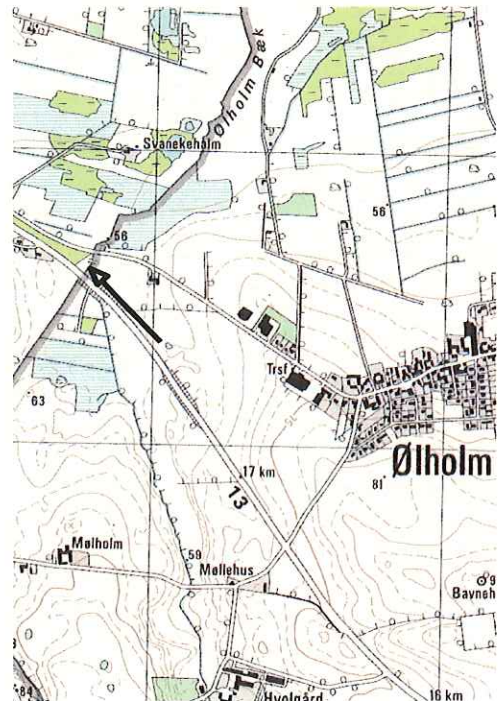

© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrosling til en maksimal udledning fra bassiner på 22 l/s til Ølholm Bæk. Samtidig må der maksimalt ske overløb én gang hvert 10 år ($n \leq 1/10$). Bassinet skal etableres med minimum 4384 m³ effektiv volumen.

Afløbet bør indrettes således, at der sikres mulighed for fremtidig måling af overløb og afløbsvandføring.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved et eventuelt forureningsuheld.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år ellers bortfalder den.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 25 november og i Tørring Folkeblad onsdag den 26. november 2003.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 24. december 2003. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Ølholm Bæk er målsat i Regionplanen som B1: "Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk". Med en neddrogning af udledningen via bassiner til maksimalt 22 l/s og med maksimalt overløb én gang hvert 10 år, vurderer amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Hundsbæk & Henriksen a/s
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

E-mail: hh@huh.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

MDA (5413)
IGC (5318)
FGH (5414)
2 til spv. reg.