

HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.11.01-P19-30-24

Den 27. maj 2025

Afgørelse om arealtillæg til eksisterende tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand via private vandløb i Gudenå

Hedensted Kommune har den 21. oktober 2024 modtaget ansøgning om udledning af tag-, vej- og overfladevand via eksisterende udløb UHE13 i privat vandløb, der udløber i Gudenå. Ansøgningen vedrører et areal, der er beliggende i et kloakopland, der ikke indgår i den eksisterende udledningstilladelse af 21. april 2017 *"Tilladelse til udledning af tag-, vej-, og overfladevand fra kloakoplandene TØ13 og TØ50 i Gudenå via eksisterende udløb UTØ13 med ny udløbsplacering i åben grøft langs Grønlund, 7160 Tørring"*, der tillader udledning fra kloakopland på 17,6 ha via forsinkelsesbassin, der har udledning via udløb UTØ13 i Gudenå. Der ansøges om, i forbindelse med etablering af et nyt boligområde, at etablere et forsinkelsesbassin, der skal rense og forsinke tag-, vej- og overfladevand inden der ske afledning til eksisterende ledningssystem tilhørende forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S. Ansøgningen er fremsendt af Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård.

Projektbeskrivelse

Spildevandsplan

Det ansøgte projekt er, jævnfør Spildevandsplanen¹, beliggende i kloakopland TØ29.1, der er planlagt separatkloakeret. Efter rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i et nyt bassin i kloakoplandet TØ29.1 vil vandet afledes til forsyningsselskabets regnvandsledning og sammen med tag-, vej- og overfladevand fra kloakopland TØ13 og TØ50 udledes via eksisterende udløb UTØ13 i privat vandløb, der udløber i Gudenå. Se bassiner og udløb fra bassin i Figur 1.

Øvrige planer gældende i projektområdet

Hedensted Kommuneplan 2021-2033 udlægger projektområdet i boligområde i byzone. Projektet gennemføres i del af rammeområde 7.B.14 'Kirkevej'.

Lokalplan 1163² er gældende for projektområdet.

Afgørelse - miljøvurderingsloven

Hedensted Kommune har den 28. februar 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering³. Afgørelsen er ikke påklaget.

¹ Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 af 24. februar 2016, som er offentliggjort den 16. marts 2016. Hedensted Kommune har den 26. september 2024 vedtaget Tillæg 54, som er offentliggjort den 26. september 2024.

² Lokalplan 1163 'Boliger ved Kirkevej' er vedtaget den 7. februar 2024 og offentliggjort den 12. februar 2024.

³ Afgørelsen *"Afgørelse om at udstykning af boligområde ved Kirkevej i Tørring (lokalplan 1163) med regnvandsbassin og fjernvarme, ikke er omfattet af krav om miljø-vurdering"* er truffet efter § 21 i

Projektbeskrivelse

Boligområdet, der skal etableres, er beliggende i Kommuneplanramme 7.B.14 'Kirkevej', og hvor Lokalplan 1163 'Boliger ved Kirkevej i Tørring' er gældende. Under eksisterende forhold har det ca. 5,6 ha store areal hovedsageligt været dyrket eller beplantet med nåletræer. Det nye boligområde inklusive vejanlæg udgør et befæstet areal på ca. 2,24 ha. Tag-, vej- og overfladevand ansøges afvandet via et bassin med et maksimalt vandspejl på ca. 1.950 m². Bassinet er dimensioneret efter, at der i alt er 2,24 ha reduceret areal, hvorfra tag-, vej- og overfladevand skal forsinkes og renses i bassin inden afledning til forsyningsselskabets eksisterende ledningsanlæg og bassin ved Grønlund, på matrikel nr. 7cl Tørring By, Tørring, inden udledning via eksisterende udløb UTØ13 i grøfteanlæg, der udløber i Gudenå. Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der etableres et forsinkelsesbassin med et permanent vådvolumen på ca. 560 m³ og et stuvningsvolumen på ca. 1.740 m³, i alt 2.300 m³, på et areal, der fremtidigt forventes ejet af Forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S. Udløbsskema og kortmateriale kan ses i bilag 1.

Projektet ønskes gennemført på matrikel nr. 60 Tørring By, Tørring. Hedensted Spildevand A/S etablerer en ny regnvandsledning i skel mellem matrikel nr. 16y og nr. 14as og 15t, alle Tørring By, Tørring, sydøst for projektområdet og ned til eksisterende regnvandsledning i Nordre Fælledvej i kloakopland TØ13.

Ansøger oplyser, at det nye forsinkelsesbassin dimensioneres, så den eksisterende udledningstilladelse af den 21. april 2017 kan overholdes, og der ikke vil ske udledning af en større mængde i l/s end tilladt, jævnfør den nævnte afgørelse af den 21. april 2017.

Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler, jævnfør miljøbeskyttelsesloven⁴ § 28 stk. 1, tilladelse til, at tag-, vej- og overfladevand fra kloakopland TØ29.1, i alt ca. 5,6 ha med et reduceret areal på 2,24 ha, kan afledes til nyt bassin og udledes via eksisterende udløb UTØ13 i grøfteanlæg og private vandløb, der udløber i Gudenå. Afgørelsen er et tillæg til den eksisterende afgørelse "*Tilladelse til udledning af tag-, vej-, og overfladevand fra kloakoplandene TØ13 og TØ50 i Gudenå via eksisterende udløb UTØ13 med ny udløbsplacering i åben grøft langs Grønlund, 7160 Tørring*" af den 21. april 2017 fra Hedensted Kommune.

Udledningsskema og oversigtskort er vist i vedlagte bilag 1. Udløb sker i 'Gudenå', der udløber i Randers Fjord.

Hydrologisk reference:

Gudenå: 35320500000000000000000000000000

Randers Fjord: 35300000000000000000000000000000.

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som ansøgt og i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningsmaterialet⁵, såfremt det ikke er ændret ved vilkår i denne afgørelse.

lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

⁵ Ansøgningsmateriale af den 21. oktober 2024 med supplerende bemærkninger af senest den 24. april 2025, som er fremsendt efter høring om udkast til afgørelse af den 2. april 2025.

2. Vilkår i den eksisterende udledningstilladelse⁶, der jævnfør afgørelsens udledningsskema tillader maksimal udledning på 16 l/s, skal overholdes.
3. Der må alene afledes tag- vej- og overfladevand fra det ansøgte boligområde til det ansøgte bassinanlæg.
4. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelsestiltag i vådbassin på ca. 560 m³ med et effektivt volumen på minimum 1.740 m³ inden afledning til eksisterende regnvandsledning, der har udløb i åben grøft ved omtrent x; y = 530.850 m; 6.190.230 m (Euref89 UTM zone 32 N) og i Gudenå ved omtrent x; y = 531.440 m; 6.189.625 m (Euref89 UTM zone 32 N).
5. Overløbshyppigheden fra bassinet er $n \leq 1/5$ pr. år.
6. Det ansøgte vådbassin skal etableres med tæt membran og permanent vådvolumen og med naturligt bugtede bredder. Bassinet skal anlægges med en form, så det falder naturligt ind i landskabet, gerne med uens brink af variabel hældning, med fladt skrånende bugtede bredder, hvor hældningen så vidt muligt ikke bliver stejlere end i forholdet 1:5; dvs. primært som jordbassin med dykket afløb.
7. Udløb fra bassinet skal ske via afløbsregulator maksimalt 1,6 l/s og afspærringsfunktion, således at afløbet kan afspærres.
8. Bassinet skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten⁷. Oprensning må ikke foregå i dyrenes yngletid i perioden 1. marts-31. august.
9. Vanddybden af det permanente vådvolumen, skal være minimum 1 meter og maksimalt 1,5 meter.
10. Afledning fra det ansøgte bassin til eksisterende ledningsanlæg skal ske via tætte ledningsanlæg.
11. Udledningen må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, generende oversvømmelser.
12. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.
13. Opstår der senere problemer med udledninger, vil tilladelsen blive taget op til fornyet vurdering og eventuelt revision. Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende målsætning for vandløbssystemet kan overholdes jf. Vandområdeplanen⁸. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
14. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.
15. Færdigmelding inklusive kortmateriale, der viser projektet som udført, skal, efter færdigetablering af bassinet, indsendes til Hedensted Kommune pr. e-mail til adressen vandognatur@hedensted.dk, så materialet senest én måned efter færdigetablering er Hedensted Kommune i hænde.

⁶ Hedensted Kommunes afgørelse "Tilladelse til udledning af tag-, vej-, og overfladevand fra kloakoplandene TØ13 og TØ50 i Gudenå via eksisterende udløb UTØ13 med ny udløbsplacering i åben grøft langs Grønlund, 7160 Tørring" af den 21. april 2017.

⁷ Inden oprensning, skal Hedensted Kommune ansøges om og træffe afgørelse om eventuel dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, da bassinet bliver omfattet af denne, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv, ca. efter 1 år. Det er pligtigt for ejer og driftsansvarlige at ansøge om nævnte dispensation. Manglende dispensation kan medføre politianmeldelse.

⁸ Den til enhver tid gældende vandområdeplan, p.t Vandområdeplan 2021-2027 af juni 2023, Miljøministeriet. Vandområdeplanerne 2021-2027 er offentliggjort den 15. juni 2023.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledninger sker til, miljøbeskyttelsen i øvrigt, mv.


Tilsyn

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed vedrørende forsyningsselskabet udledning i vandområder og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

Projektbeskrivelse og vurdering

Ansøgning

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om et tillæg til eksisterende afgørelse for at få tilladelse til udledning af tag- vej- og overfladevand fra et nyt boligområde i kloakopland TØ29.1. Af ansøgningen fremgår, at der på Gymnasiebakken, 7160 Tørring, matrikel nr. 60 Tørring By, Tørring, etableres et nyt bassin med afledning til eksisterende regnvandsledning og udløb i Gudenå. Der vil ske rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i forsinkelsesbassinet med et permanent vådvolumen. Bassinet ansøges etableret ca. 1 km nordvest for eksisterende bassin, som har udledning via det eksisterende udløb UTØ13 i grøfteanlæg, der via private vandløb udløber i Gudenå.

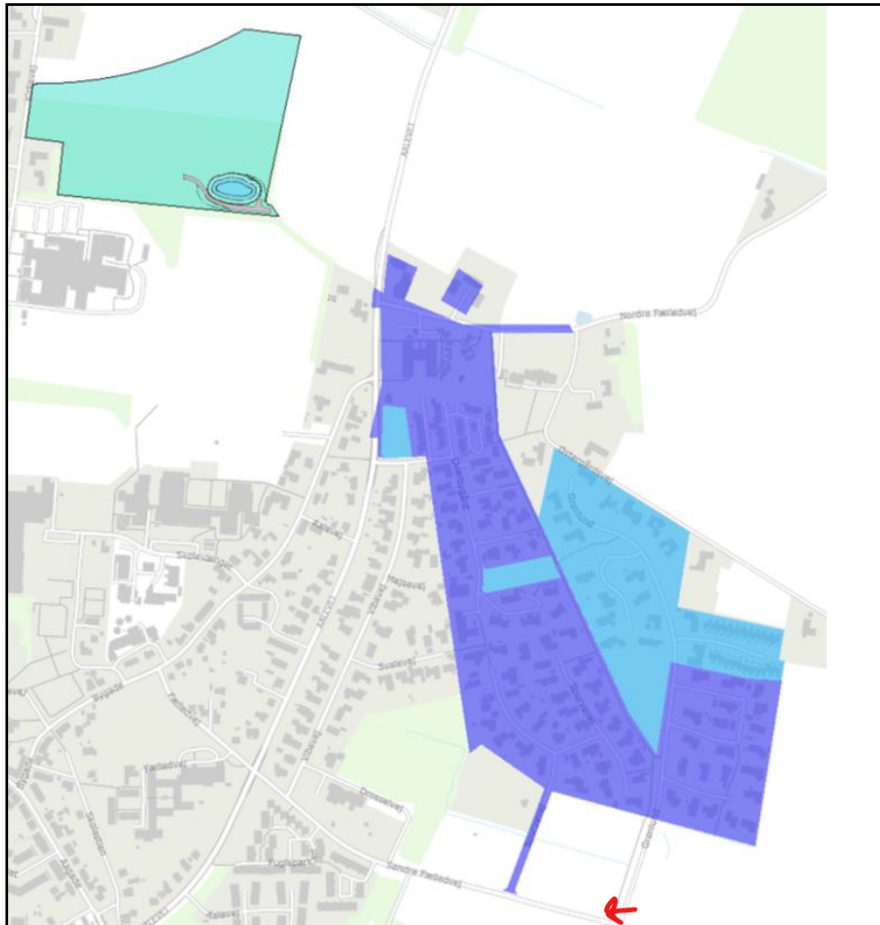

Figur 1, viser med rød pil, hvor der er udløb i grøfteanlæg, der udløber i Gudenå. Eksisterende kloakopland TØ13 og TØ50 er vist med henholdsvis blå og lyseblå farve. Det aktuelle projektområde i kloakopland TØ29.1 er vist med grønblå farve og det nye ansøgte bassin med adgangsvej er angivet med lyseblå cirkel og grå farve, der viser vejanlæg. Kloakopland TØ13 og kloakopland TØ50 udgør ca. 17,6 ha og har et reduceret areal på ca. 6,3 ha. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at tag-, vej- og overfladevand fra kloakopland TØ29.1 på ca. 5,6 ha med et reduceret areal på 2,24 ha forsinkes i et nyt

bassin, så den samlede udledning fra udløb UTØ13 ikke ændres på grund af projektet og arealtillægget ved etablering af boligområde i kloakopland TØ29.1.

Bassinopland og -dimensionering

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om opland til bassin:

Totalt opland inklusiv bassin:	5,6 ha
Befæstet areal:	2,24 ha
Hydrologisk reduktionsfaktor, HR:	1
Reduceret opland:	2,24 red. ha
Afløbstal pr. reduceret areal (red. ha):	0,7 l/s/red. ha
Permanent vådvolumen:	250 m ³ pr. red. ha.
Bassinafløb:	1,57 l/s

Det vil sige, at der etableres et permanent vådvolumen på minimum 560 m³.

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om bassindimensionering:

Bassin er beregnet med:

Reduceret opland:	2,24 red. ha
Årsmiddelnedbør:	812 mm
Operationel faktor:	1,19
Bassin afløb:	1,57 l/s
Permanent vanddybde:	1 meter
Stuvningsdybde:	ikke oplyst
Overløbshyppighed, n:	$n=1/T$, hvor $T=5$ år medfører $n=0,2$ pr. år.

Der fremgår af ansøgningsmaterialet, at bassin etableres med tæt membran i det permanente vådvolumen og op til 10 cm over det permanente vandspejl.

Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte bassin etableres med anlæg ikke stejlere end 1:5, både indvendigt og udvendigt.

Det fremgår, at bassinet etableres med sandfang og dykket afløb. Der vil ikke være overløb i udløbsbygværket. Overløb fra bassin vil der ske overløb over bassinkanten til terræn.

Afledningen af rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra projektområdet sker via lukket ledningsanlæg til udledning via eksisterende udløb.

Kommunens vurdering

Projektlokalitet

Det ansøgte projekt udføres i kloakopland TØ29.1, der er planlagt separatkloakeret med udledning via eksisterende udløb UTØ13, der via private vandløb udleder i Gudenå.

Hedensted Kommuneplan udlægger området, hvor bassinet etableres i rammeområde 7.B.14 Boligområde Kirkevej. Lokalplan 1163 Boliger ved Kirkevej i Tørring er gældende, hvor bassinet etableres.

I henhold til Kommuneplanens retningslinjer, etableres bassinet, hvor der er drikkevandsinteresser i centerbyen Tørring-Ølholm. I henhold til kommuneplanretningslinjer er skovrejsning uønsket i projektområdet, og der er udpeget specifik geologisk bevaringsværdi med det nationale geologiske interesseområde 65: 'Det Midtjyske Søhøjland'.

I henhold til Kommuneplanens retningslinjer, vil udløb i Gudenå ske i område, hvor der er risiko for oversvømmelse fra søer, åer og havet⁹. Retningslinjen 'Oversvømmelse eller erosion' er ligeledes gældende for området med eksisterende udløb UTØ13, og viser, at der i området er udpeget med risiko for påvirkning fra højtstående grundvand.

Projektet udleder regnvand til Gudenå. Langs dette vandløb er der lavbundsområde, som kan genoprettes, og er en del af Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort udlægger områder langs vandløb både ved udløbssted i Gudenå og nedstrøms projektområdets udløb i Gudenå med udpegninger Særlige naturbeskyttelsesinteresser og Økologiske forbindelser.

Gudenå er registreret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven¹⁰ § 3. Bassinet etableres på tidligere beplantet areal, hvor der ikke er registreret beskyttet natur. Det eksisterende bassin er registreret beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det ansøgte bassin afleder via eksisterende regnvandsledning, der afleder til det eksisterende bassin, der har udledning i udløb UTØ13.

Nærmeste beskyttede naturtype, der ikke er beskyttet bassin/sø, er beskyttede engområder ca. 200 meter fra udløbssted i grøfteanlæg langs Grønlund og langs Gudenå.

Vurdering - lokalitet

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projektet udføres i henhold til Hedensted Kommunes spildevandsplan.

Herudover vurderes, at etablering af bassinet i området er i overensstemmelse med lokalplan 1163 og bestemmelser heri. Bassinet og dets omgivelser vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens formål om bl.a. at tilvejebringe rekreative elementer i forbindelse med byggegrundene.

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at i del af området, hvor bassinet ønskes etableret, er specifik geologisk bevaringsværdi (Det Midtjyske Søhøjland) og skovrejsning uønsket. Projektet med etablering af forsinkelsesbassin vurderes på baggrund af projektudformningen at være foreneligt med udpegninger.

Den ansøgte udledning i Gudenå sker i Grønt Danmarkskort med udpegningen Økologiske forbindelser og Særlige naturbeskyttelsesinteresser. Hedensted Kommune vurderer, at udledning i Gudenå ikke vil påvirke eller hindre funktionen af udpegninger i Grønt Danmarkskort.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, grundet den begrænsede arealinddragelse og karakteren af bassinet i området Det Midtjyske Søhøjland er forenelig med kommuneplanens retningslinjer.

Herudover vurderes, at projektet, grundet den begrænsede arealinddragelse, karakteren, og rensning og forsinkelse af regnvand, at etablering af bassin og udløb er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for udpegninger i projektområdet.

Beskyttede naturområder

⁹ Jævnfør Hedensted Kommune 2021-2033 retningslinje 'Klimatilpasningsområde' og retningslinjen 'Oversvømmelse eller erosion'.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre, at tilstanden af beskyttede naturtyper forringes, idet det ansøgte bassin sikrer rensning og forsinkelse svarende til naturlig afstrømning i vandoplandet, og det eksisterende udløbs størrelse ikke øges i forbindelse med projektgennemførelsen.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke tilstanden af det eksisterende bassin, der er registreret beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, så tilstanden ændres. Med den ansøgte tilladning til bassinet svarende til eksisterende naturlige afstrømning vurderer Hedensted Kommune, at det eksisterende bassins naturtilstand ikke ændres.

Vandområde og målsætninger

Bassinet skal udlede rensat og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra et reduceret areal på ca. 2,24 ha i et eksisterende udløb, hvis tilladte udløbsstørrelse ikke ændres i forbindelse med projektet. Der vil fra det ansøgte projekt udledes 1,57 l/s ved en 5-årig regnhændelse, og den eksisterende tilladte udledning vil uændret være 16 l/s, jævnfør denne afgørelses vilkår 2.

Udledningen vil ske i Gudenå, der, jævnfør Vandområdeplaner 2021-2027, er målsat til at have en 'God økologisk tilstand' og en 'God kemisk tilstand'. Jævnfør MiljøGIS for offentliggørelse af vandområdeplaner 2021-2027 er vandløbets samlede økologiske tilstand vurderet til at være 'Ringe økologisk tilstand' på udløbsstedet i Gudenå. Den kemiske tilstand er 'God kemisk tilstand'.

Den økologiske tilstand er vurderet ud fra følgende parametre:

- Alger i vandløb: Ukendt tilstand
- Planter i vandløb: Moderat økologisk tilstand
- Miljøfarlige forurenende stoffer: Ukendt tilstand
- Fisk: Ringe økologisk tilstand
- Smådyr (DVFI): God økologisk tilstand.

Da ledningsanlæg til eksisterende udløb UTØ13, der fører tag, vej- og overfladevand fra bassinet, er tætte, og da bassinet etableres med tæt membran, er der ingen nærmere beskrivelse af grundvandsforekomster, idet de ikke vurderes at blive påvirket af det ansøgte projekt.

Vurdering af modtagende vandområde

Hedensted Kommune vurderer, at med det ansøgte bassin med permanent vådvolumen på ca. 250 m³/red. ha og et effektivt volumen på 1.740 m³ til rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand fra et befæstet opland på ca. 2,24 ha i kloakopland TØ29.1 og eksisterende oplande TØ13 og TØ50 til udløbet UTØ13 vil sikre, at udledning¹¹ i uændret størrelse via det eksisterende udløb UTØ13 i Gudenå ikke påvirker vandområdet, så projektet hindrer målopfyldelse. Herudover vurderer Hedensted kommune, at vandløbets tilstand ikke vil forringes.

Natura 2000-område

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹² kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

¹¹ Hedensted Kommune vurderer, at udledning via udløb UTØ13 i Gudenå vedrører almindelig belastet separat regnvandsudledning, og er ikke omfattet af krav i bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jævnfør bekendtgørelsens § 1 stk. 2 punkt 1.

¹² 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

Der er ca. 1,4 km fra projektområdet med etablering af bassin til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Området rummer habitatområde nr. 66 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 44 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær.

Udledning af tag-, vej- og overfladevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Der er ca. 1 km vandløb, vejledende opmålt på digitalt kort, til det nævnte nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget¹³ for habitatområdet Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær gælder både selve vandløbet (3260), odder (1355) og også bæklampret (1096), som lever i vandløbet, samt terrestriske naturtyper på omkringliggende arealer langs Gudenåen indenfor Natura 2000-området, som ikke direkte berøres. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær er ynglefuglene blåhals, rørhøg og isfugl¹⁴.

Projektet medfører afledning af rensed og forsinket tag-, vej- og overfladevand, der sammen med eksisterende boligområders rensede og forsinkede tag-, vej- og overfladevand, har udledning via vandløbssystem til Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær'. Vej- og overfladevandets ophold i vådbassin vil have en rensende effekt, så eventuelle stoffer omsættes eller bundfældes og derved reducerer påvirkninger nedstrøms bassinets udløb i Gudenå.

På grund af projektets karakter med etablering af bassin til forsinkelse af afstrømning fra et ekstra oplandsareal på ca. 5,6 ha med et befæstet areal på 2,24 ha og eksisterende opland til udløb UTØ13, der ikke vil have en større udledning i l/s end under eksisterende forhold, vurderer Hedensted Kommune, at den ansøgte udledning ikke vil have væsentlig indflydelse på Natura 2000 områders udpegningsgrundlag. Herudover vurderer Hedensted kommune, at øvrige dele af projektet heller ikke vil påvirke Natura 2000 områders udpegningsgrundlag på grund af afstand på minimum ca. 1,4 km.

Bilag IV arter

Projektområdet er beliggende i udbredelsesområdet for bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, sydflagermus, vandflagermus, frynseflagermus og langøret flagermus og odder. Ved udløbsstedet i Gudenå er udbredelsesområdet for bilag IV-arterne sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander og odder.

På grund af de ovennævnte tiltag, som sikrer mod forurening af recipienten, vurderer Hedensted Kommune, at det aktuelle projekt og håndteringen af tag-, vej og overfladevand fra oplandet til udløb UTØ13 ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Hedensted Kommune vurderer, at den økologiske funktionalitet for udpegningen Økologiske forbindelser og område med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt potentielle økologiske forbindelser mellem udløb UTØ13 og udløbssted i Gudenå er intakt, da anlægsarbejder med etablering af bassin ikke sker i Grønt Danmarkskort, jævnfør Hedensted Kommuneplan 2021-2033, og projektet ikke

¹³ Jævnfør opdateret UPG for habitatområde 2022-01-05 - endelig afrii.xlsx (<https://mst.dk/media/3n5jjenu/upg-hab-feb-2022.pdf>).

¹⁴ Jævnfør opdateret UPG for fuglebeskyttelsesområder 2023-11-06 med nye F-omr fra 2021+2023.xlsx (<https://sgavmst.dk/media/vwihkxnl/opdateret-upg-for-fuglebeskyttelsesomraader-2023-11-06-med-nye-f-omr-fra-2021plus2023-v2.pdf>).

medfører ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvormed, projektet ikke ændrer adgangen langs vandløbet for odder eller andre potentielle Bilag IV-arters færden og levevis.

Hedensted Kommune vurderer, at vådbassin med brinker ikke stejlere end anlæg 1:5, jævnfør vilkår 6, kan bidrage til bedre levevilkår for padder.

Det skønnes på den baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt har en karakter, der medfører, at naturforholdene generelt ikke forringes som følge af det ansøgte projekt.

Den samlede vurdering er, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder eller på habitatdirektivets bilag IV og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Partshøring

Udkast til denne afgørelse er sendt i partshøring ved Hedensted Spildevand A/S og grundejer for bassinlokaliteten.

Hedensted Kommune har i forbindelse med partshøringen modtaget bemærkninger fra Hedensted Spildevand A/S, som har ført til rettelser i denne endelige afgørelse.

Bemærkninger fra forsyningen vedrørte et ca. 200 m³ større forsinkelsesvolumen og oplysning om, at overløb fra bassin vil ske over bassinets kronekant mod nord, så overløbet sker i længst mulig afstand fra skel til naboejendomme, og ikke via udløbsbygværket, som det fremgår af ansøgningen af den 21. oktober 2024.

Grundejer er orienteret om ændringerne, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Hedensted Kommune vurderer, at afgørelsen er af underordnet betydning og ikke vil være til ugunst for øvrige.

Kommunens samlede vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre manglende målopfyldelse eller forringet tilstand af vandområder, det være sig grundvandsmagasiner såvel som overfladevand.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ konsekvens for tilstanden i recipienter. Der vil ske forsinkelse og etableres et permanent vådvolumen med en dybde på minimum en meter for at opnå renseseffekt af vej- og overfladevand i vådbassinet.

Det vurderes, at det ansøgte projekt med bassinanlæg og udledningen af tag-, vej- og overfladevand i private vandløb, der udløber i Gudenå, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i nedstrømsliggende Natura 2000 områder. Det vurderes også, at udledningen, via eksisterende udløb UTØ13, ikke vil hindre opfyldelsen af nedstrømsliggende vandløbs eller vandløbssystemers målsætninger.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed. Den

samlede vurdering er, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken grundvand, vandløb, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget af habitatnatur og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Klagevejledning

Afgørelsen om udledning i Gudenå kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer¹⁵.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Afgørelsen vil den 27. maj 2025 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, det vil sige den 24. juni 2025.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via hjemmesiden www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder¹⁶.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden Nævneshus www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹⁷. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

¹⁵ i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99-100.

¹⁶ Jævnfør § 18 i lov nr. 1715 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, se eventuelt dette link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2016/1715>.

¹⁷ Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.

Øvrige forhold

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år¹⁸.

Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til undertegnede på tlf. 79 75 56 73 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt: Bilag 1 Udledningsskema og kortmaterialer.

Kopi er tilsendt:

- Ejer af matrikel nr. 60 Tørring By, Tørring, hvor bassin etableres pr. digital post til CVR-nr. 44861143.
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

¹⁸ Jævnfør § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Bilag 1 Udledningsskema og kortmaterialer

Udledningsskema

Udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i kloakopland TØ29.1, som er omfattet af Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020, februar 2016 af 16. marts 2016 med tillæg nr. 54, der er vedtaget den 25. september 2024 og offentlig bekendtgjort den 10. oktober 2024.

Recipient:

Afledning fra Kloakopland TØ29.1. sker til eksisterende regnvandsledning, der har udløb i åben grøft via eksisterende udløb UTØ13 lokaliseret ved omtrent x; y = 530.850 m; 6.190.230 m (Euref89 UTM zone 32 N) og i Gudenå ved omtrent x; y = 531.440 m; 6.189.625 m (Euref89 UTM zone 32 N).

Udledning sker i 'Gudenå', der udløber i Randers Fjord.


Hydrologisk reference: 35320500000000000000000000000000

Udledningsskema


Bassin	Opland			Overløbs-hyppighed	Effektiv volumen	Maks. udledning	
Nr.	Opland	Ha*	red. ha	n	m ³	l/s via UTØ13**	
Eksisterende bassin	TØ13, TØ50	23,2	6,3	$\leq 1/5$	1.600	16	16
Nyt bassin	TØ29.1		2,24	$\leq 1/5$	1.740	1,57	

*Denne afgørelse vedrører et tillæg af kloakopland TØ29.1 på 5,6 ha med et reduceret areal på 2,24 ha. Herefter udgør det totale opland til udløb UTØ13 23,2 ha med et samlet reduceret opland på ca. 8,5 ha. Udløbsstørrelsen reduceres fra ca. 2,5 l/s/red. ha til ca. 1,9 l/s/red. ha.

**Udløb UTØ13 udleder via private vandløb uden særlig målsætning, jævnfør Vandområdeplaner, i Gudenå. Målsætningen for dette vandområde er, at vandløbet har en god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

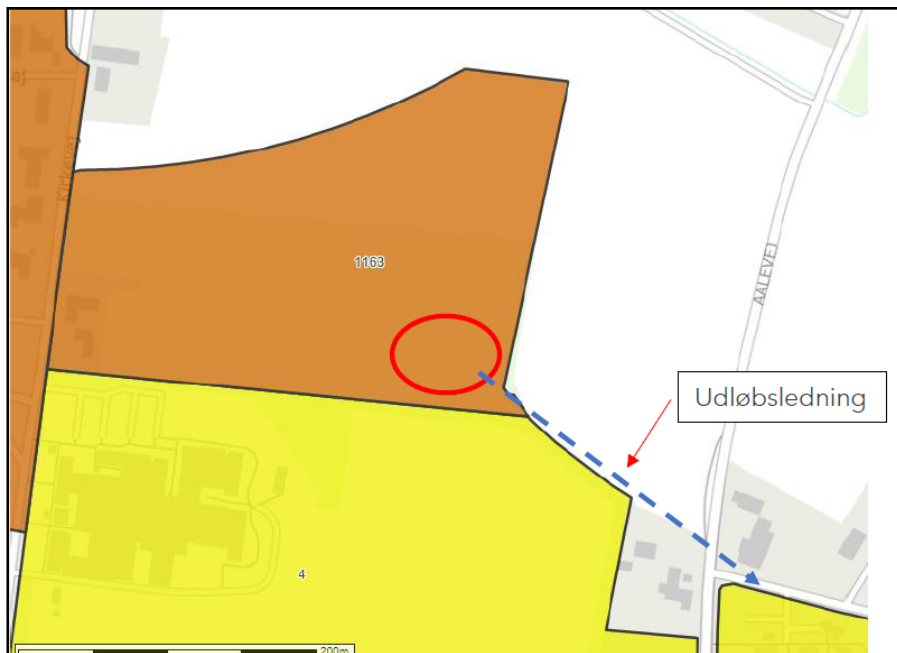


Uddrag af ansøgningsmateriale af den 21. oktober 2024, der med rød cirkel viser omtrentlig placering af bassin i område, der er omfattet af Lokalplan 1163. Stiplet blå streg viser omtrentlig placering af ny regnvandsledning, der fører det rensede og forsinkede tag-, vej- og overfladevand fra bassin til eksisterende ledning i Nordre Fælledvej, 7160 Tørring. Nord er opad. Den viste skitse er udarbejdet af ansøger.

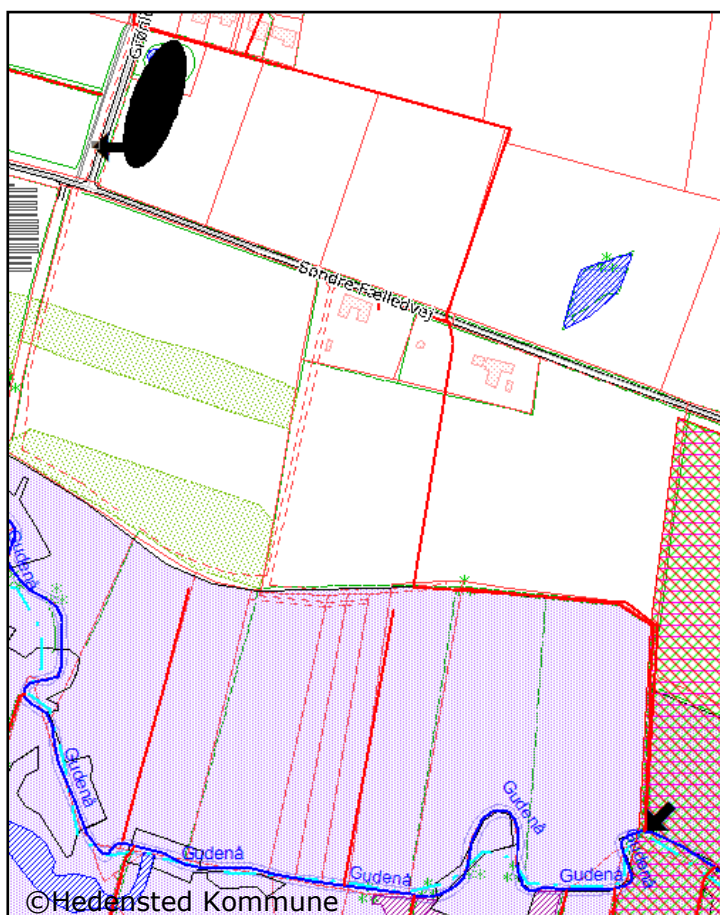

Oversigtskort, vejledende, der viser omtrentlig placering af bassin samt udløb UTØ13 i grøft langs Grønlund og i Gudenå. Sort cirkel viser den omtrentlige placering af forsinkelsesbassin. Udløb er vist med sort pil. Lilla farve er eng, registeret beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Rød skravering er afgrænsning af Natura 2000-område. Blå streg er markering af Gudenå. Nord er opad. Kortmaterialet er vejledende, og er udarbejdet af Hedensted Kommune.


©Hedensted Kommune

©GST

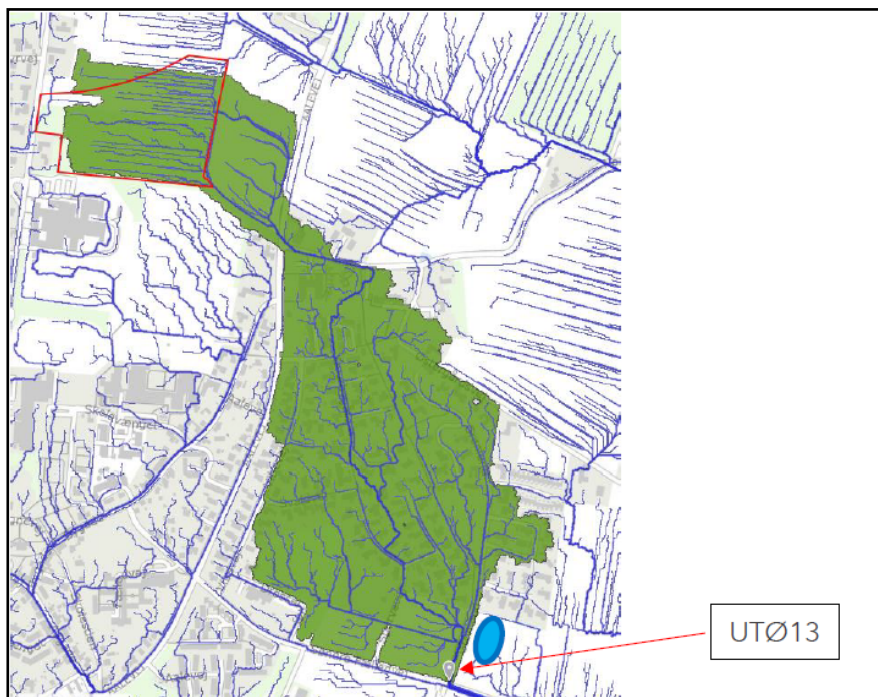

Uddrag af ansøgningsmateriale af den 21. oktober 2024, der med blå streger viser strømningsvej fra projektområdet til eksisterende udløb UTØ13. Eksisterende bassin, øst

for Grønlund, er vist med blå cirkel. Rød streg angiver projektområdet. Nord er opad. Den viste skitse er udarbejdet af ansøger.

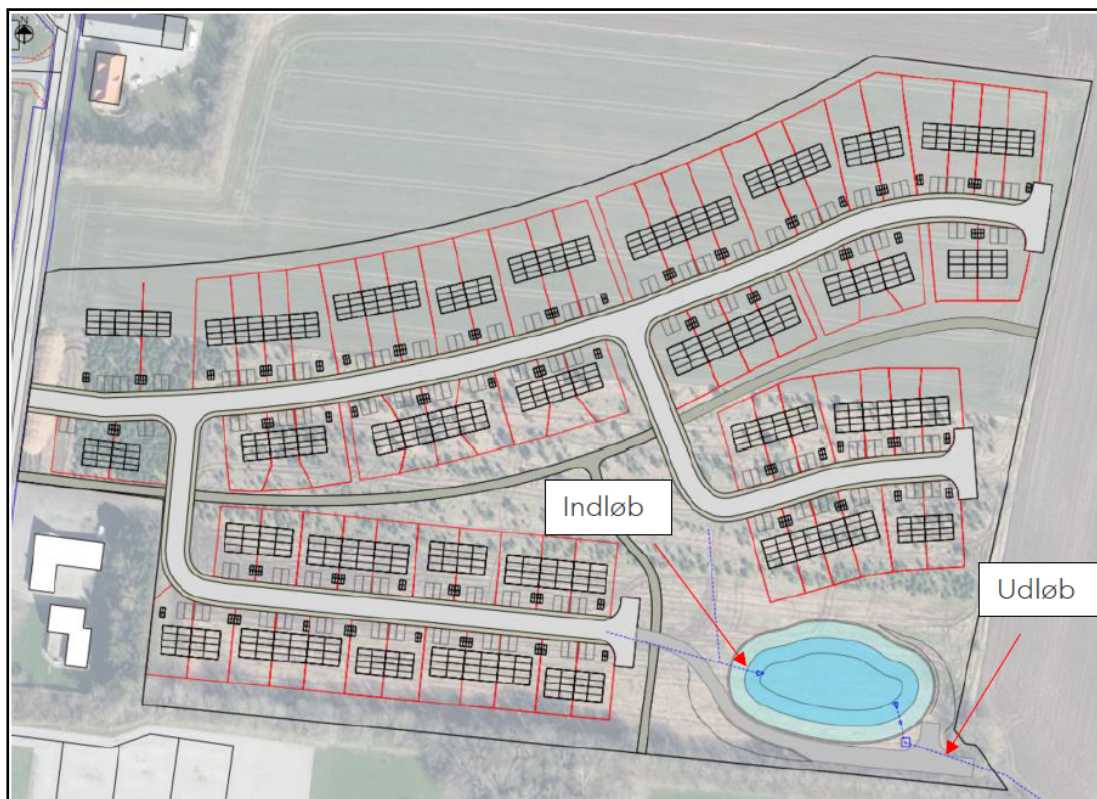

Uddrag af ansøgningsmateriale af den 21. oktober 2024, der viser kloakopland TØ29.1 og placeringen af bassin, jævnfør tillæg 54 til Hedensted Kommune Spildevandsplan 2015-2020. Der er ansøgt om, at ca. 2,24 ha befæstes i kloakopland TØ29.1, der har et areal på 5,6 ha. Nord er opad. Den viste skitse er udarbejdet af ansøger.