



HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård

Fremsendt pr. digital post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673
M:
Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.11.01-P19-
1386611-25

Den 12. november 2025

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde på Aalevej 2G, 7160 Tørring

Hedensted Kommune har den 28. februar 2025 modtaget ansøgning om udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde via nyt udløb UTØ31 i Gudenå. I forbindelse med etablering af et nyt boligområde i kloakopland TØ30 og Kloakopland TØ29.4¹, er der ansøgt om at etablere et forsinkelsesbassin, der skal rense og forsinke tag-, vej- og overfladevand inden, der sker afledning til nyt udløb, der etableres nær eksisterende udløb UTØ4 tilhørende forsyningsselskab². Ansøgningen er fremsendt af Ingeniør'ne A/S på vegne af Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård. Hedensted Kommune har den 23. juni 2025 modtaget supplerende oplysninger. Se projektområdet i figur 1.

Projektbeskrivelse

Spildevandsplan

Det ansøgte projekt er, jævnfør Spildevandsplanen³, beliggende i kloakopland TØ31 og østligste del af kloakopland TØ29.4, der er planlagt separatkloakeret. Efter rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i et nyt bassin i kloakopland TØ29.4 vil vandet afledes til forsyningsselskabets ledningsanlæg og udledes via nyt udløb UTØ31 i det offentlige vandløb Gudenå. Se figur 2.

Øvrige planer gældende i projektområdet

Hedensted Kommuneplan 2021-2033 udlægger projektområdet i boligområde i byzone. Projektet gennemføres i del af rammeområde 7.B.10 'Aalevej kvarteret'.

Lokalplan 38⁴ er gældende for projektområdet.

¹ Kloakopland TØ29.4 var tidligere benævnt TØ29; men er ved Tillæg nr. 55 til Spildevandsplan 2015-2020 – Administrationspraksis for tillæg af den 18. april 2025 ændret til kloakopland TØ29.4.


² Forsyningsselskab, jævnfør § 2 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 265 af den 6. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

³ Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 af 24. februar 2016, som er offentliggjort den 16. marts 2016. Hedensted Kommune har den 18. april 2024 vedtaget Tillæg 55, som er offentliggjort den 26. september 2024.

⁴ Lokalplan 38 'Fugleparken, Fuglevænget, Rørsangervej, Tørring' er vedtaget den 29. marts 1994 og offentliggjort den 14. april 1994.

Afgørelse - miljøvurderingsloven

Hedensted Kommune har den 27. maj 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering⁵. Afgørelsen er ikke påklaget.

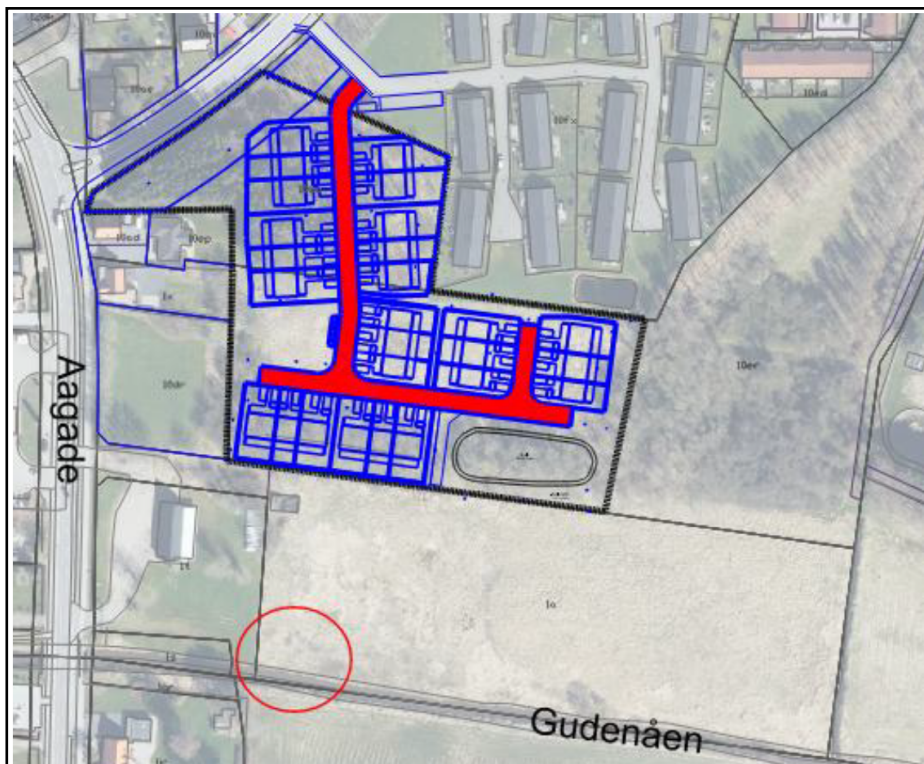

Figur 1. Oversigt over projektområdets placering, markeret med rødt og blå, på matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring. Det forventede udledningspunkt via nyetableret sandfang og til Gudenå er markeret med rød cirkel. Illustrationen er udarbejdet af Ingeniør'ne A/S.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med etablering af boligområde på matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring, Aalevej 2G, 7160 Tørring, skal der etableres et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand fra det nye boligområde. Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der etableres et forsinkelsesbassin med et permanent vådvolumen på ca. 170 m³ og et stuvningsvolumen på ca. 460 m³, i alt 530 m³. Bassinet etableres i den sydøstlige del af boligområdet, og forventes fremtidigt ejet af forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S. Udløbsskema og kortmateriale kan ses i bilag 1.

Projektet ønskes gennemført på matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring. Hedensted Spildevand A/S etablerer en ny regnvandsledning i skel mellem matrikel nr. 10au og 1a, begge Tørring By, Tørring, ledningen etableres hen over matrikel nr. 1a Tørring By, Tørring, og udløber i Gudenå syd for projektområdet ved siden af eksisterende udløb UTØ4, der er et eksisterende regnvandsudløb fra del af det nordlige Tørring.

Ansøger oplyser, at det nye forsinkelsesbassin dimensioneres, så der vil ske naturlig afstrømning i Gudenå.

⁵ Afgørelsen "Afgørelse om, at byggemodning til opførelse af boliger, anlæggelse af veje og regnvandsbassin på Aalevej 2G, 7160 Tørring, matrikel nr. 10 au Tørring By, Tørring, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering" er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler, jævnfør miljøbeskyttelsesloven⁶ § 28 stk. 1, tilladelse til, at tag-, vej- og overfladevand fra kloakopland TØ31 og kloakopland TØ29.4, i alt ca. 1,7 ha med et befæstet areal på 0,68 ha, kan afledes til nyt bassin og udledes via nyt udløb UTØ31, der udløber i Gudenå.

Udledningsskema og oversigtskort er vist i vedlagte bilag 1. Udløb sker i 'Gudenå', der udløber i Randers Fjord.

Hydrologisk reference:

Gudenå: 35320500000000000000000000000000

Randers Fjord: 35300000000000000000000000000000.

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som ansøgt og i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningmaterialet⁷, såfremt det ikke er ændret ved vilkår i denne afgørelse.
2. Der må maksimal ske udledning på 0,5 l/s.
3. Der må alene afledes tag- vej- og overfladevand fra det ansøgte boligområde til det ansøgte bassinanlæg.
4. Der skal minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelsestiltag i vådbassin på ca. 170 m³ med et effektivt volumen på minimum 460 m³ inden afledning til ny regnvandsledning, der har udløb i Gudenå ved omtrent x; y = 530.440 m; 6.189.960 m (Euref89 UTM zone 32 N).
5. Overløbshyppigheden fra bassinet er $n \leq 1/5$ pr. år.
6. Det ansøgte vådbassin skal etableres med tæt membran og permanent vådvolumen og med naturligt bugtede bredder. Bassinet skal anlægges med en form, så det falder naturligt ind i landskabet, gerne med uens brink af variabel hældning, med fladt skrånende bugtede bredder, hvor hældningen så vidt muligt ikke bliver stejlere end i forholdet 1:5; dvs. primært som jordbassin med dykket afløb.
7. Udløb fra bassinet skal som ansøgt ske via afløbsregulator maksimalt 0,5 l/s og afspærringsfunktion, så afløbet kan afspærres.
8. Bassinet skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten⁸. Oprensning må ikke foregå i dyrenes yngletid i perioden 1. marts-31. august.
9. Vanddybden af det permanente vådvolumen, skal være minimum 1 meter.
10. Afledning fra det ansøgte bassin til eksisterende ledningsanlæg skal ske via tætte ledningsanlæg.
11. Udledningen må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, generende oversvømmelser.
12. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

⁷ Ansøgningmateriale af den 28. februar 2025 med supplerende bemærkninger af senest den 23. juni 2025.

⁸ Inden oprensning, skal Hedensted Kommune ansøges om og træffe afgørelse om eventuel dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, da bassinet bliver omfattet af denne, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv, ca. efter 1 år. Det er pligtigt for ejer og driftsansvarlige at ansøge om nævnte dispensation. Manglende dispensation kan medføre politianmeldelse.

13. Opstår der senere problemer med udledningen, vil tilladelsen blive taget op til fornyet vurdering og eventuelt revision. Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende målsætning for vandløbssystemet kan overholdes jf. Vandområdeplanen⁹. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
14. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.
15. Færdigmelding inklusive kortmateriale, der viser projektet som udført, skal, efter færdigetablering af bassinet, indsendes til Hedensted Kommune pr. e-mail til adressen vandognatur@hedensted.dk, så materialet senest én måned efter færdigetablering er Hedensted Kommune i hænde.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledninger sker til, miljøbeskyttelsen i øvrigt, mv.

Tilsyn

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed vedrørende forsyningsselskabet udledning i vandområder og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

Projektbeskrivelse og vurdering

Ansøgning

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til udledning af tagvej- og overfladevand fra et nyt boligområde i kloakoplandene TØ29.4 og TØ31. Af ansøgningen fremgår, at der på Aalevej 2G, 7160 Tørring, matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring, etableres et nyt bassin med afledning til ny regnvandsledning og nyt udløb UTØ31 i Gudenå. Der vil ske rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i forsinkelsesbassinet med et permanent vådvolumen.

Bassinopland og -dimensionering

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om opland til bassin:

Totalt opland inklusiv bassin:	1,7 ha
Befæstet areal:	0,68 ha
Hydrologisk reduktionsfaktor, HR:	0,9
Reduceret opland:	0,61 red. ha
Afløbstal pr. reduceret areal (red. ha):	0,7 l/s/red. ha
Permanent vådvolumen:	250 m ³ pr. red. ha.
Bassinafløb:	0,48 l/s

Det vil sige, at der etableres et permanent vådvolumen på minimum 170 m³.

Følgende fremgår af ansøgningsmaterialet om bassindimensionering:

Bassin er beregnet med:

Befæstet opland:	0,68 ha
Årsmiddelnedbør:	810 mm
Operationel faktor:	1,3
Bassin afløb:	0,476 l/s
Permanent vanddybde:	1 meter
Overløbshyppighed, n:	n=1/T, hvor T=5 år medfører n=0,2 pr. år.


⁹ Den til enhver tid gældende vandområdeplan, p.t Vandområdeplan 2021-2027 af juni 2023, Miljøministeriet. Vandområdeplanerne 2021-2027 er offentliggjort den 15. juni 2023.

Der fremgår af ansøgningsmaterialet, at bassinbund etableres med tæt membran.

Det fremgår af ansøgningen, at det ansøgte bassin etableres med anlæg ikke stejlere end 1:5, både i det permanente vådvolumen og i stuvningsvolumen.

Det fremgår, at bassinet etableres med sandfang og dykket afløb. Der vil ikke være overløb i udløbsbygværket. Overløb fra bassin vil der ske over bassinkanten til terræn.

Afledningen af rensat og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra projektområdet sker via lukket ledningsanlæg til udledning via nyt udløb.

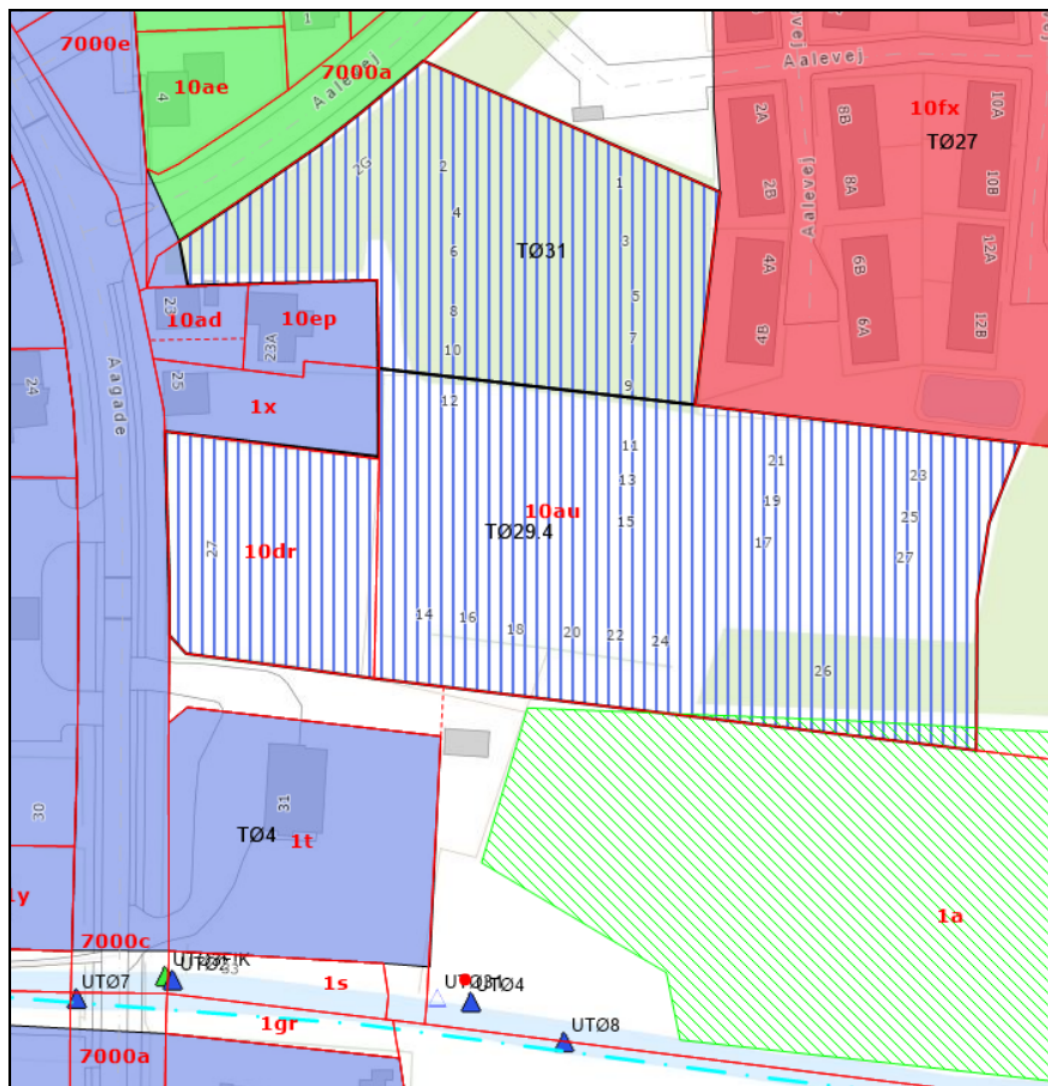

Figur 2, viser med rød prik, hvor der omtrentligt etableres udløb i sandfang i Gudenå. Det nye udløb i Gudenå benævnes UT031. Projektområdet, der skal afvandes, er matrikel nr. 10au Tørring By, Tørring, i kloakopland T031 og T029.4, der er vist med blå skravering og benævnelse i sort tekst. Kloakoplandene T031 og T029.4 udgør i alt ca. 1,7 ha og har et reduceret areal på ca. 0,61 ha. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at tag-, vej- og overfladevand fra boligområdet renses og forsinkes i et nyt bassin i kloakopland T029.4 inden udledning via det nye udløb UT031 i Gudenå. Grøn skravering viser beskyttet engområde. Overløb fra bassin vil ske til diffus afstrømning over engområdet. På figur 1 er matrikler vist med rød streg og tekst. Data fra digitalt kortmateriale er vejledende. Matrikelkort er hentet fra Geodatastyrelsen. Figur 1 er udarbejdet af Hedensted Kommune.

Planlægning mv.

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer udlægger området til boligområde, jævnfør ramme nr. 7.B.10 for Aalevej kvarteret. Det vurderes, at det ansøgte projekt kan rummes inden for kommuneplanrammens anvendelsesområde.

Projektområdet er beliggende, hvor Hedensted Kommuneplan¹⁰ blandt andet har udpeget følgende retningslinjer: 'Oversvømmelse eller erosion' og 'Klimatilpasningsområde', da grundvandet kan være højtstående, og der er risiko for, at vandløb kan oversvømme arealer langs vandløbet¹¹, samt 'lavbundsareal'. Der er ikke udpeget særlige drikkevandsinteresser. Langs Gudenå er udpeget 'Grønt Danmarkskort' med Økologiske forbindelser og Særlige naturbeskyttelsesinteresser. Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke er uforeneligt med udpegede retningslinjer.

Lokalplan

Lokalplan nr. 38 er gældende for området og udlægger området i byzone. Lokalplanen er delvist udnyttet på tidspunktet for denne afgørelse. Hedensted Kommune vurderer, at etablering af bassinet i området er foreneligt med lokalplan 38 og bestemmelser heri. Bassinet etableres mod syd.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen udlægger projektområdet i to kloakoplande benævnt TØ31 langs Aalevej og TØ29.4 mod syd. Begge kloakoplande er planlagt separatkloakerede, så forsyningsselskab skal forsyne projektområdet både med hensyn til regn og spildevand. Regnvandsbassin ansøges etableret i sydøstligste del af kloakopland TØ29.4. I projektet skal spildevand afledes til forsyningsselskabets spildevandsledninger og afledes til centralrenseanlæg tilhørende forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S. Regnvand afledes til forsyningsselskabets regnvandsledninger og afledes via det ansøgte bassin til rensning og forsinkelse inden udledning i Gudenå. Hedensted Kommune vurderer, at projektet er i overensstemmelse med Hedensted Kommunes Spildevandsplan.

Projektlokalitet

Der er ikke registreret beskyttet natur¹² i projektområdet; men området er beliggende langs et beskyttet engområde. Gudenå, som er nærmeste vandløb til projektområdet og forløber parallelt med projektafgrænsningens sydlige skel i en afstand af ca. 80 meter mod syd, er ligeledes beskyttet, jævnfør naturbeskyttelsesloven¹¹.

Overløb fra bassin vil ske over bassinkant til terræn, og overfladevand vil som hidtil afledes til den beskyttede eng ved diffus afstrømning på terræn.

Ledningen fra bassin til udløbssted er inden for åbeskyttelseslinje¹³ omkring vandløb. Ledningen får udløb via et nyt udløb UTØ31 i Gudenå.

¹⁰ Hedensted Kommuneplan 2021-2033.

¹¹ Jævnfør Hedensted Kommune 2021-2033 retningslinje 'Klimatilpasningsområde' og retningslinjen 'Oversvømmelse eller erosion'.

¹² Jævnfør § 3 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

¹³ Jævnfør § 16 i naturbeskyttelsesloven.

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke skal meddeles dispensationsafgørelser, jævnfør regler i naturbeskyttelsesloven.

Vandløb m.v.

Udledning af tag-, vej- og overfladevand vil ske i Gudenå, der, jævnfør Vandområdeplaner 2021-2027¹⁴, er målsat til at have en 'God økologisk tilstand' og en 'God kemisk tilstand'. Jævnfør MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027¹⁵ er vandløbets samlede økologiske tilstand vurderet til at være 'dårlig økologisk tilstand' på udløbsstedet i Gudenå. Den kemiske tilstand er 'God kemisk tilstand'.

Den økologiske tilstand er vurderet ud fra følgende parametre:

- Alger i vandløb: Ukendt tilstand
- Planter i vandløb: ukendt tilstand
- Miljøfarlige forurenende stoffer: ikke-god økologisk tilstand
- Fisk: dårlig økologisk tilstand
- Smådyr (DVFI)¹⁶: God økologisk tilstand.

Omtrent ½ km nedstrøms udløbsstedet er den samlede økologiske tilstand vurderet til at være 'Ringe økologisk tilstand' i Gudenå, hvilket er en bedre økologisk tilstand end dårlig. Den kemiske tilstand er 'God kemisk tilstand'.

Gudenå er et beskyttet vandløb, og tilstanden må ikke forringes.

Der er langs vandløbet Gudenå, på udløbsstedet i Gudenå og nedstrøms, udlagt klimatilpasningsområde¹⁷, jf. Kommuneplan 2021-2033.

Med den ansøgte udledning af tag- vej- og overfladevand via bassin, i en størrelse på maksimalt 0,5 l/s vurderes, at udledninger ikke vil medføre væsentlig øget påvirkning af de udpegede klimatilpasningsområder langs vandløbssystemet.

Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte udledning¹⁸ af rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra boligområdet med de stillede vilkår vil sikre forsinkelse og rensning, mv. og vil hindre den væsentlige påvirkning et udløb i vandløb kan have.

Beskyttede naturområder

Nærmeste beskyttede naturområde er engområde langs projektafgrænsningen mod syd og vandløbet Gudenå ca. 80 meter syd for det ansøgte bassin.

I forbindelse med projektet vil overløb fra bassinet ske over bassinets kronekant til engområdet. Hedensted Kommune vurderer, at projektets opretholdelse af naturlige strømningsveje vil medvirke til at hydrologien i engområdet opretholdes. Hermed vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

¹⁴ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn af 15. juni 2023, Miljøministeriet. MiljøGIS for offentliggørelse af Vandområdeplaner 2021-2027. Se eventuelt dette link: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>.

¹⁵ Jævnfør MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 af den 20. december 2024, se eventuelt dette link: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>.

¹⁶ Tilstanden af vandløbet målt som smådyrsvurdering ved DVFI, som er forkortelse for Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som benyttes til at vurdere vandløbets tilstand.

¹⁷ Klimahåndteringsområde indikerer risiko for oversvømmelse af områderne langs å-systemet.

¹⁸ Hedensted Kommune vurderer, at udledning via udløb UTØ31 i Gudenå vedrører almindelig belastet separat regnvandsudledning, og ikke er omfattet af krav i bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jævnfør bekendtgørelsens § 1 stk. 2 punkt 1.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet med forsinkelse svarende til naturlig afstrømning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede naturtyper, herunder vandløb.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer af den beskyttede eng eller øvrige beskyttede naturtyper i Gudenå og langs vandløbssystemet nedstrøms projektområdet.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹⁹ kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Udledning af tag-, vej- og overfladevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Der er ca. 900 meter i luftlinje til nærmeste Natura 2000-område 'N77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær'. Natura 2000-området rummer habitatområde H66 og fuglebeskyttelsesområde F44 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Gudenå, hvortil tag-, vej- og overfladevand fra projektområdet ansøges udledt til, er en del af habitatområdets udpegningsgrundlag.

Der er ca. 1,4 km vandløb fra projektområdets udløb til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Området rummer habitatområde nr. 66 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 44 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær.

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstanden, hvor der er ca. 1,4 km vandløb til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde²⁰, og dermed opblandingen i åens vand, og projektets karakter samt de stillede vilkår, at udledning af rensat og forsinket tag-, vej- og overfladevand fra boligområdet, der udgør 0,68 ha befæstet areal i kloakopland TØ31 og TØ29.4, ikke vil have indflydelse på Natura 2000-områders udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt om at etablere bassin, og efter forsinkelse svarende til naturlig afstrømning til Gudenå at udlede det rensede tag-vej- og overfladevand i vandløb, ikke vil berøre andre nærmere beliggende Natura 2000-områder, da næstnærmeste område 'Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnest Krat og Holtum Ådal øvre del' (N76) i en afstand af ca. 2 km er opstrøms i Gudenå, og der ikke er vandforbindelse fra udløbsstedet til tredje nærmeste område Øvre Grejs Ådal (N81), der er ca. 10 km fra projektområdet.

Bilag IV-arter.

Projektområdet er beliggende i udbredelsesområdet for bilag IV-arterne²¹ stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, sydflagermus, vandflagermus,

¹⁹ 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegningsgrundlag og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

²⁰ Natura 2000 område nr. 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 'Bygholm Ådal' gælder bl.a. både selve vandløbet (3260), bræmmer langs vandløbet (6430) og bæklampret (1096), som lever i vandløbet, jf. <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>.

²¹ Diverse videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som kan ses via disse links: <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>; <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>; [SR520.pdf](https://dce2.au.dk/pub/SR520.pdf); [SR603.pdf](https://dce2.au.dk/pub/SR603.pdf).

frynseflagermus og langøret flagermus og odder. Ved udløbsstedet i Gudenå er udbredelsesområdet for bilag IV-arterne sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander og odder.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området.

Det vurderes, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, da arealet tidligere har været beplantet og er jordbehandlet, og derfor ikke favoriserer disse arter.

Hedensted Kommune vurderer, at den økologiske funktionalitet for udpegningen af retningslinjen 'Grønt Danmarkskort' med økologiske forbindelser og område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, som er i området, hvor bassinet etableres, syd herfor og langs Gudenå, også på udløbssted via udløb UTØ31 i Gudenå, er intakt, da anlægsarbejde er midlertidigt og projektet ikke medfører ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvormed, projektet ikke ændrer adgangen langs vandløbet for odder eller andre potentielle Bilag IV-arters færden og levevis.

Hedensted Kommune vurderer, at vådbassin med brinker ikke stejlere end anlæg 1:5, jævnfør vilkår 6, kan bidrage til bedre levevilkår for padder.

Det skønnes på den baggrund, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Partshøring

Hedensted Kommune har sendt udkast til afgørelse til ansøger. Ansøger har i forbindelse med partshøring kommenteret på fejl og mangler i udkastet og blandt andet fremsendt revideret tegningsmateriale.

Ligeledes er udkast til afgørelse tilsendt ejere af de matrikler, hvor der skal udføres aktiviteter.

Hedensted Kommune har på baggrund af oplysningerne tilrettet høringsudkastet inden denne endelige afgørelse. Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte tilladelse om udløb i vandløb ikke giver anledning til høring af øvrige.

Hedensted Kommunes vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre manglende målopfyldelse eller forringet tilstand af vandområder, det være sig grundvandsmagasiner såvel som overfladevande.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ konsekvens for tilstanden i recipienter. Der vil ske forsinkelse og etableres et permanent vådvolumen med en dybde på minimum en meter for at opnå renseseffekt af tag-, vej- og overfladevand i vådbassinet.

Det vurderes, at det ansøgte projekt med bassin anlæg og udledningen af tag-, vej- og overfladevand i Gudenå, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i nedstrømsliggende Natura 2000 områder. Det vurderes også, at udledningen, via udløb UTØ31, ikke vil hindre opfyldelsen af nedstrømsliggende vandløbs eller vandløbssystemers målsætninger.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed. Den samlede vurdering er, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken vandområder, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget af habitatnatur og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt har en karakter, der medfører, at naturforholdene generelt ikke forringes som følge af det ansøgte projekt.

Med de stillede vilkår og på grund af projektets karakter vurderer Hedensted Kommune, at udledning, via vådbassin, af rensset og forsinket tag-, vej- og overfladevand, så det svarer til naturlig afstrømning, hverken i sig selv eller kumulativt, kan være til skade for vandløb, og at udpegningsgrundlagene i nedstrømsliggende Natura 2000 områder ikke bliver påvirket væsentligt af udledningen, hvormed der ikke vurderes at være krav om en konsekvensvurdering²². Det vurderes også, at udledningen med de stillede vilkår ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbssystemets målsætning.

Den samlede vurdering er, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken vandområder, naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder eller på habitatdirektivets bilag IV og omgivelserne i øvrigt, hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter.

Klagevejledning

Afgørelsen om udledning i vandområde kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil den 12. november 2025 blive offentligt bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 10. december 2025.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

²² Jævnfør Habitatbekendtgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt²³. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

I øvrigt

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Der er adgang til aktindsigt jf. reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Er der spørgsmål til afgørelsen er henvendelse velkommen til undertegnede pr. telefon 7975 5673 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt:

- Bilag 1 Udløbsskema og kortmaterialer.

Kopi til følgende:

- Ingeniør'ne A/S pr. e-mail
- Grundejer Aalevej, Tørring ApS, pr. digital post til CVR-nr. 44372479

²³ Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.

- Grundejer Hedensted Kommune, pr. digital post til CVR-nr. 29189587; P-nr. 1003341330
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. digital post til CVR-nr. 37105562
- Sundhedsstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Foreningen Greenpeace-Danmark pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

Bilag 1 Udledningsskema og kortmaterialer, mv.

Udledningsskema

Udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i kloakopland TØ31 og kloakopland TØ29.4, jævnfør Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020, februar 2016 af 16. marts 2016 med tillæg nr. 55, der er vedtaget den 18. april 2024 og er offentlig tilgængelig på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Recipient:

Afledning fra Kloakoplandene TØ31 og TØ29.4. sker til ny regnvandsledning med udledning via nyt udløb UTØ31 i Gudenå ved omtrent x; y = 530.440 m; 6.189.960 m (Euref89 UTM zone 32 N).

Udledning sker i 'Gudenå', der udløber i Randers Fjord.

Hydrologisk reference: Gudenå: 35320500000000000000000000000000
Randers Fjord: 35300000000000000000000000000000

Udledningsskema

Bassin	Opland			Overløbs- hyppighed	Effektiv volumen	Maks. udledning	Recipient
Nr.	Opland	Ha	red. ha	n	m ³	l/s	Mål*
Nyt bassin i TØ29.4	TØ31 og TØ29.4	1,7	0,61	≤1/5	460	0,5	GØT GKT


*Udløb UTØ31 udleder i Gudenå. Målsætningen, jævnfør Vandområdeplaner, for dette vandområde er, at vandløbet skal have en god økologisk tilstand (GØT) og god kemisk tilstand (GKT).

Kortmaterialer, mv.

Uddrag af ansøgningsmaterialet. Byggemodning skal ske i kloakopland TØ31 og TØ29.4 (tidligere benævnt TØ29, som fremgår af figuren). Regnvandsbassin etableres på matrikel 10au Tørring By, Tørring, vist med gul afgrænsning og teksten 10au. Udledning i Gudenå, vist med blå stiplede pil, sker ca. 80 meter syd for byggemodningen.



Uddrag af kloakplan, af den 3. juli 2025, hvor udløb UTØ31 er vist med rød pil. Arealet langs det sydlige skel af projektområdet og nord for Gudenå, der er vist med grå bølgede dobbeltstreger, er beskyttet eng. Ledningsanlæg fra bassin til udløb er ført vest om engen, så engen ikke berøres. Overløb fra bassin, vist med orange farve, sker til terræn og vil strømme diffust ud over engen.

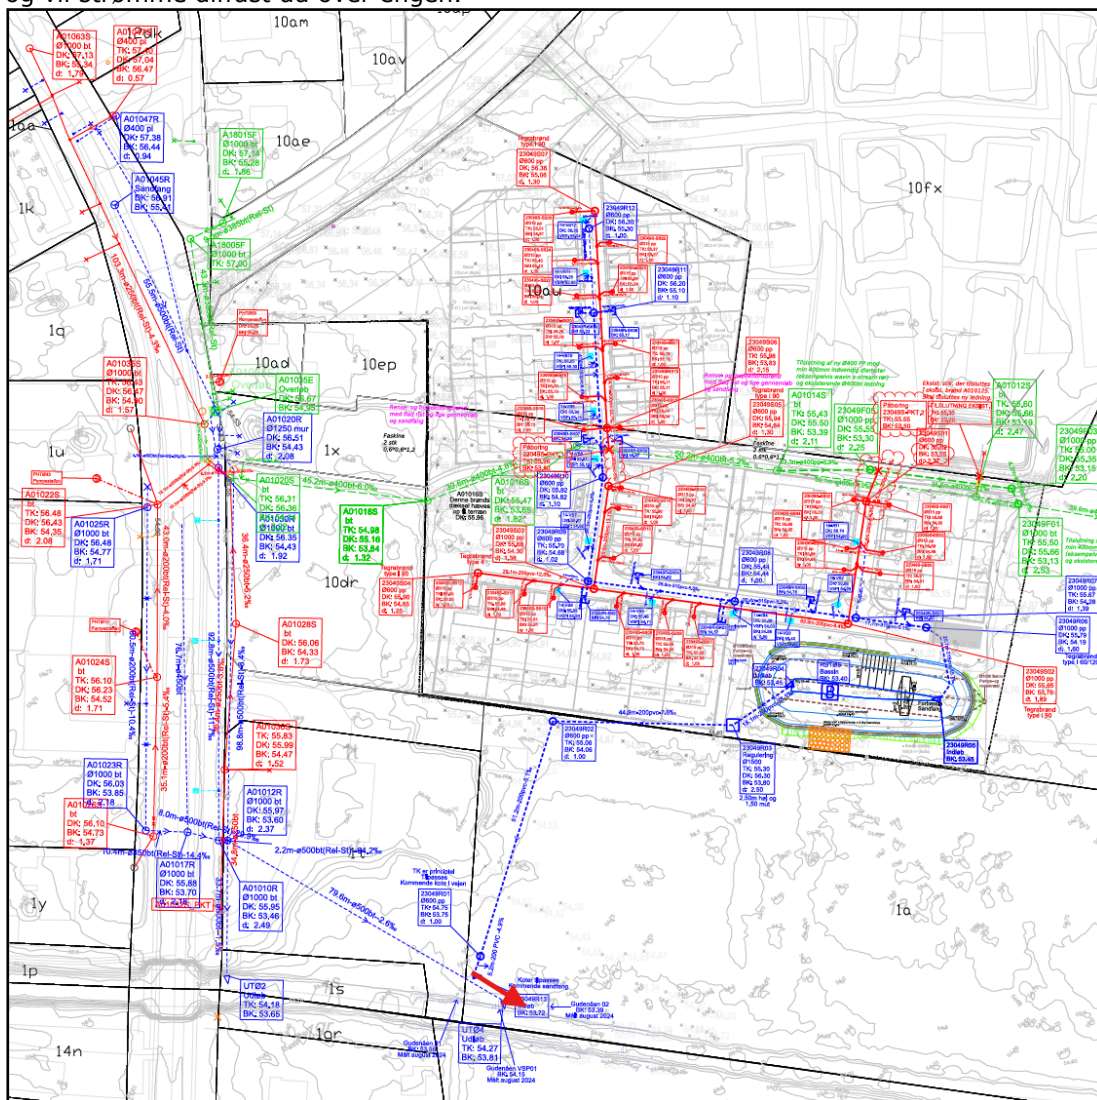

Uddrag fra ansøgningsmateriale, af den 28. februar 2025, der viser stofbelastning fra udløb UTØ31 i Gudenå, ved en årsmiddelnedbør på 850 mm og udløbsstørrelse via udløb UTØ31 på 0,5 l/s fra projektområdet i kloakopland TØ31 og kloakopland TØ29.4.

Den forventede årlige stofbelastning fra regnvandsbassinet baseres på en udledning med 0,47 l/s, fra et opland på 1,7 ha, med en befæstelsesgrad på 40 % - befæstet areal udgør 0,68 ha. Med en årsmiddelnedbør på 850 mm, bliver der udledt 5.780 m³ fra bassinet.

Stof	Standardværdi, for våde regnvandsbassiner [mg/l]	Udløb [kg/år]
BOD	1,5	8,67
Total-N	1,3	7,51
Total-P	0,175	1,01