

Rask Mølle Uldum Vand A.m.b.a.
Industrisvinget 9 ,
7171 Uldum

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-P19-5-24

18.9.2026

Vandindvindingstilladelse til Rask Mølle - Uldum Vand A.m.b.a. på Kildeplads Honum samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Anlægsnr.: 766-1358

Jupiter ID: 184874

Rask Mølle - Uldum Vand har d. 21. oktober 2024 ansøgt om indvindingstilladelse til boring med DGU nr. 106.1603. Boringen har tidligere tilhørt Honum Vandværk, som nu er blevet lagt ind under Rask Mølle – Uldum Vand. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 60.000 m³/år fra boringen.

Rask Mølle - Uldum Vand har i forvejen to boringer med DGU nr. 106.1480 og 106.1572 placeret ca. 2300 m fra boringen på kildeplads Honum. Vandværket har i eksisterende tilladelse en tilladt indvindingsmængde på 180.000 m³/år fra boringerne DGU nr. 106.1480 og 106.1572. Fremover har vandværket en samlet indvinding fra de to kildepladser på 240.000 m³/år på alle tre boringer.

Vandindvindingstilladelse til Rask Mølle - Uldum Vand A.m.b.a.:

Der meddeles hermed i medfør af § 20 og § 21 i Vandforsyningslovens¹ tilladelse til indvinding af 60.000 m³/år på Kildeplads Honum tilhørende Rask Mølle – Uldum Vand.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Indvindingens formål er almen vandforsyning i forsyningsområde til Rask Mølle – Uldum Vand.
2. Der må maksimalt indvindes 60.000 m³ grundvand årligt fra kildepladsens boring i nedenstående skema:

Boring DGU nr.	Lokalisering	Samlet tilladt vandmængde m³/år	Samlet tilladt timekapacitet m³/time
106.1603	Honum Byvej 10A 8763 Rask Mølle Matr.nr. 3g, Honum By, Hvirring	60.000	17

Boringens placering fremgår af oversigtskort, se bilag 1.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

3. Indvindingen skal foregå med så lav ydelse som muligt, og indvindingen skal ske jævnt over døgnet, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt.
4. Vandværkets boringer skal være aflåste.
5. Afgangsvandet fra vandværket skal inden distribution til forbrugerne overholde kvalitetskravene til drikkevand.
6. Der skal føres driftsjournal/kvalitetsstyring over anlæggene, i hvilken der indføres relevante notater om driften af anlæggene, herunder eventuelle uregelmæssigheder.
7. Såfremt driften af vandindvindingsanlægget viser sig at have negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune uden erstatning ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den.

Indberetning

8. Den indvundne mængde råvand og den udpumpede vandmængde til forbrugerne skal måles med vandur (m³-måler) og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år.
9. Målemetoden kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.
10. Vandspejlsændringen i boringerne skal måles 2 gange årligt. Målingerne skal foregå i sommerperioden og i vinterperioden og må kun foretages, når vandspejlet er i ro (afbrudt pumpedrift). Pejleresultaterne skal opbevares i mindst 10 år og indsendes til Hedensted Kommune sammen med den indvundne vandmængde. Hedensted Kommune kan til enhver tid ændre indberetningsformen.

Erstatningsboring

11. Kommunen skal kontaktes, hvis de eksisterende boringer ønskes erstattet af nye, eller hvis der ønskes flere boringer på kildepladsen.

Tidsfrister

12. Tilladelsen er gældende indtil den 1. september 2056.

Fredningsområde

For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbeskyttelsesloven²:

13. Efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 fastlægges et **fredningsområde** omkring boringerne, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en **radius på 10 m**. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes, bruges ukrudsdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening. Rask Mølle – Uldum Vand skal sikre fredningsområdet ved tinglyses.

Tilsyn

² Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom (jf. Vandforsyningslovens § 84 og Miljøbeskyttelseslovens § 110).

Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis indvinding ikke er sket inden for en sammenhængende tidsrum af 5 år jf. vandforsyningslovens §35.

Generelle bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv.

I henhold til § 21b i Miljøbeskyttelsesloven³ må anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Hvis der er givet erstatning for pesticidforbud i BNBO inden for 25 m zonen, frafalder dette forbud.

Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i Brøndborerbekendtgørelsen⁴. Brøndborer skal indsende sløjfningsskemaerne til GEUS med kopi til Hedensted Kommune senest 3 mdr. efter sløjfningen.

Ønskes eksisterende boring erstattet af nye eller suppleret af flere, skal der søges tilladelse til dette ved Hedensted Kommune.

Ændringer i forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Hedensted Kommune.

Rask Mølle – Uldum Vand er efter Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.

Afgørelse vedr. VVM

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. § 21 i Lov om miljøvurdering⁵.

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningen, der er vedlagt som bilag 2.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁶. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

⁴ Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelse)

⁵ LBK. nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁶ Bekendtgørelse nr. 1098 af 9. december 2024 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i Vandforsyningsloven og efter § 21 i Miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk den **22. september 2026**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 3).

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Rask Mølle – Uldum Vand har d. 21. oktober 2024 ansøgt om indvindingstilladelse til boring med DGU nr. 106.1603. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 60.000 m³/år fra boringen. Boringen er overtaget af Rask Mølle – Uldum Vand ifm. overtagelse af Honum Vandværks forsyningsområde.

Vandforbrug

Vandværkets gennemsnitlige oppumpede vandmængde de seneste år ligger på 160.000 til 173.000 m³/år. Der er ansøgt om 60.000 m³/år fra Kildeplads Honum. Sammenholdt med vandværkets eksisterende tilladelse fra Kildepladsen i Rask Skov på 180.000 m³/år vil vandværket have en samlet indvindingstilladelse på 240.000 m³/år. Den ansøgte samlede mængde på 240.000 m³/år vurderes at være passende i forhold til fremtidigt forbrug.

Behandlingsanlæg

Selve vandværket er beliggende Boringvej 10, 8763 Rask Mølle. Råvandet fra Kildeplads Honum bliver ledt til vandværket beliggende Boringvej 10, 8763 Rask Mølle.

På vandværket bliver råvandet filtreret gennem lukkede trykfiltre (forfilter og efterfilter). Filtrene returskylles med ca. 100 m³ vand pr. måned. Filterskyllevand ledes til bundfældning inden det afledes til rørlagt vandløb.


Herefter ledes vandet til 2 rentvandsbeholdere på hver 125 m³, som er delvist nedgravet og udpumpes til forbrugerne herfra.

Der er i 2017 givet tilladelse til udvidet vandbehandling til arsen-fjernelse, da almindelig vandbehandling ikke kan fjerne nok arsen.


Geologi og hydrogeologi:

Områdets geologi er tolket ud fra boringer samt FOHM-Modellen. Ud fra FOHM-Modellen (se profilsnit på Figur 2 og Figur 2) vurderes lerlagene i området at være gennemgående.

Lagserien i boring DGU. nr. 106.1603 består øverst af ca. 15 m morænelerslag efterfulgt af et ca. 10 m tykt smeltevandssandlag (15-24 m u.t.). Herunder observeres et 22 m tykt morænelerslag, der yder god beskyttelse af indvindingsmagasinet, som ligger under morænelerslaget. Boringen er filtersat 47-56 m u.t. Lerlagene over magasinet yder umiddelbart god beskyttelse mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. Kildepladsen er beliggende på kanten af en begravet dal vest og syd for boringen.

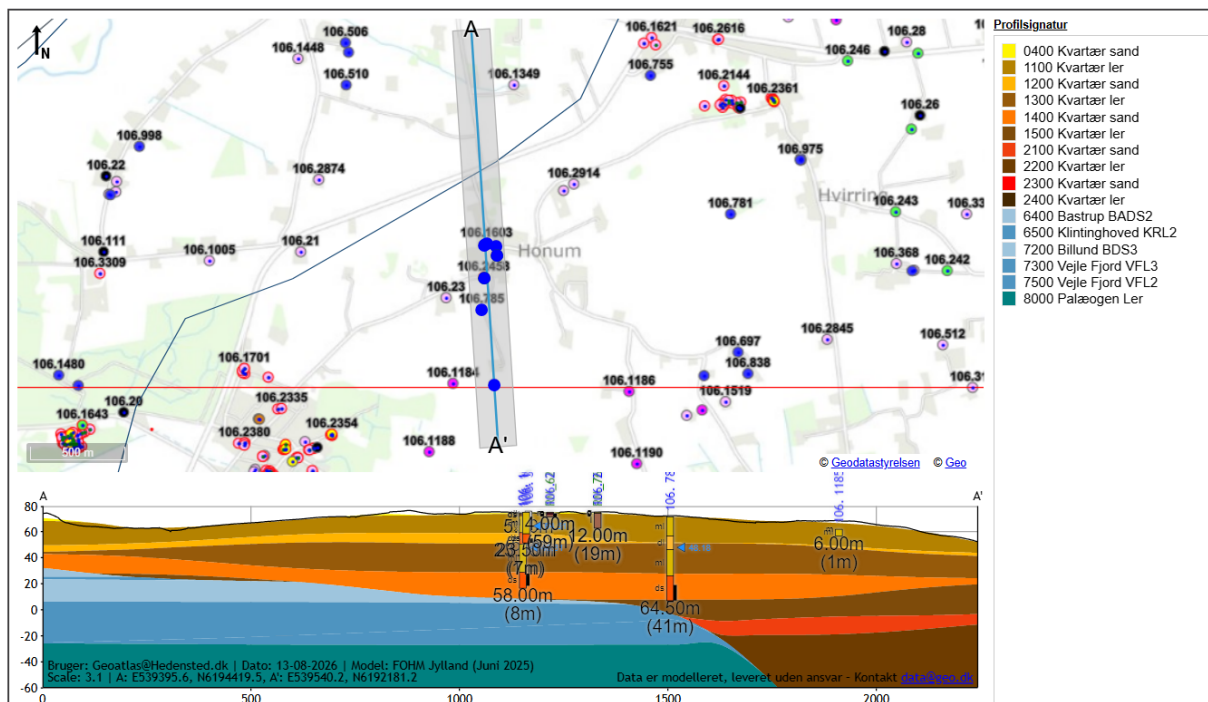

Figur 1 Et nord-syd profilsnit over kildepladsen og vandværkets boring.

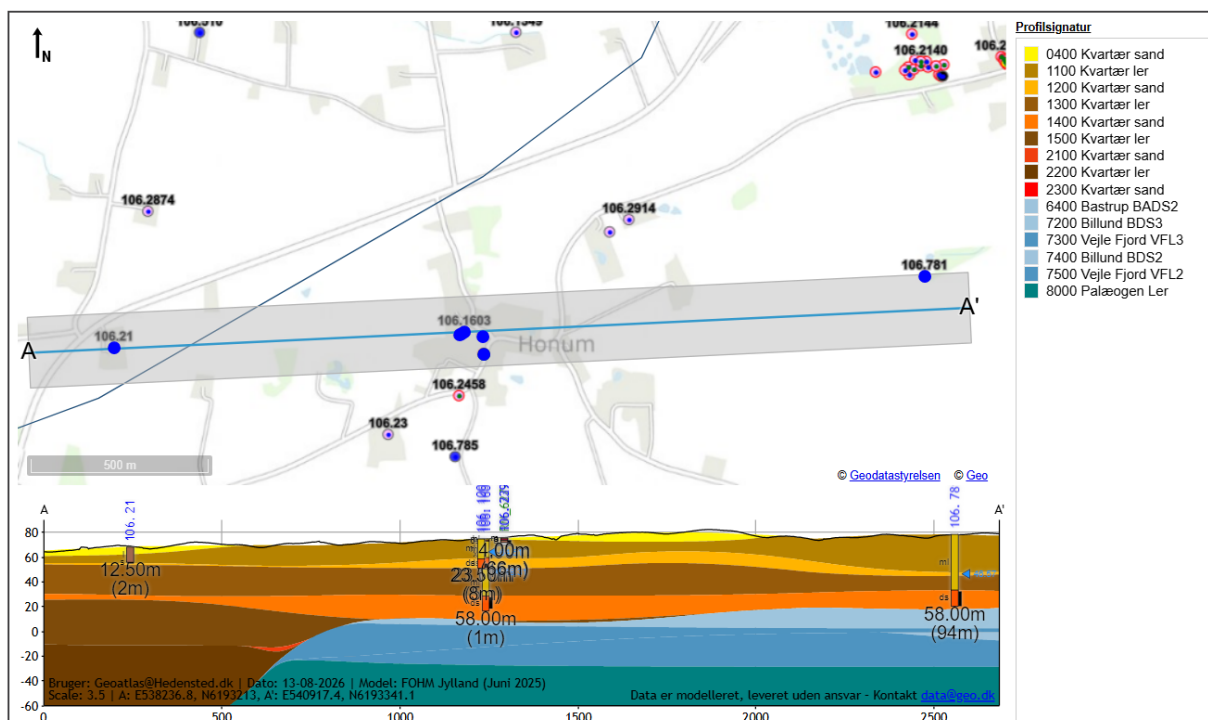

Figur 2 Et vest-øst profilsnit over kildepladsen og vandværkets boring.

Grundvandets kemiske sammensætning

Boringen indvinder vand af vandtype C (reduceret) uden indhold af nitrat og med en lavt sulfatindhold. Der er fra kildepladsens tidligere boring med DGU nr. 106.1456 (sløjfet i 2025) målt Bentazon under grænseværdien. Boringen var filtersat i et sandmagasin tættere på terræn. Der forventes ikke at være hydraulisk kontakt mellem dette magasin og det nuværende indvindingsmagasin, som boring DGU nr. 106.1603 indvinder fra.

Der er et arsenniveau i indvindingsboringen på ca. 18 µg/l. På vandværket er der monteret anlæg til fjernelse af arsen.

Jern og ammonium er på et niveau, der kun kræver en simpel vandbehandling.

Generelt er grundvandet i magasinet af en kvalitet, der er velegnet til drikkevand efter almindelig vandbehandling (luftning og sandfiltrering) samt arsenfjernelse.

Der er analyseret for forskellige miljøfremmede stoffer i boring DGU nr. 106.1603. Der er ikke detekteret pesticider/nedbrydningsprodukter.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Vandindvindingsboringen er placeret:

- inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
- uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION).
- uden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand)

- Indvindingsboringerne er beliggende i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.
- Der indvindes fra et regionalt grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved beregningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 god kvantitativ tilstand. Den samlede kemiske tilstand for det terrænnære grundvand i området er vurderet som god. Da påvirkningerne fra projektet er begrænsede og lokale, vurderes projektet ikke at få væsentlig indflydelse på ovenstående tilstandsvurdering og målopfyldelse. Projektet vil således ikke forhindre grundvandsforekomsterne i at have god kvantitativ tilstand og gennemførelsen af projektet vil ikke indebære, at tilstanden for grundvandsforekomsterne i området forværres, eller at fastsatte miljømål ikke kan opfyldes.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området

- Nærmeste vandværksboring ligger ca. 1700 m mod øst (Hvirring Vandværk).
- Nærmeste erhvervsindvinding (markvanding) ligger ca. 350 m mod syd.
- Nærmeste husholdningsindvinding ligger ca. 900 m mod nord.

På baggrund af afstandene til omkringliggende boringer samt indvindingens størrelse vurderes indvindingen, ikke at medføre en betydelig negativ påvirkning af vandspejlet i de omkringliggende boringer eller grundvandsmagasinet i området. Nærmeste erhvervsindvindingsboring er beliggende uden for indvindingsoplandet til boring DGU nr. 106.1603. Det vurderes derfor, at erhvervsindvindingsboringen ikke vil blive påvirket af indvindingen på Kildeplads Honum.

Indvindingens påvirkning af vandløb og naturområder

Der er ca. 850 m afstand fra indvindingsboringen til det nærmeste beskyttede vandløb (Knarre Bæk / Honum Bæk) efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven⁷. Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger på 3 §3 beskyttede vandløb. Indvindingen fra boring DGU nr. 106.1603 foregår fra et spændt smeltevandssandmagasin ca. 50 m under terræn. Der er over magasinet mere end 20 m moræneler, som vurderes at udgøre en hydraulisk barriere mellem indvindingsmagasinet og vandløbene/våd natur. Vandløbene er beliggende i mindst 850 m afstand fra indvindingsboringen. På baggrund af områdets geologi vurderes det, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og områdets vandløb. Vandløbene bliver dermed ikke påvirket af indvindingen.

⁷ LBK nr. 927 af 28/06/2024 om naturbeskyttelse.

Der er ca. 200 m fra boringen til nærmeste § 3 beskyttede sø.

Vandindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Der er i BEST ikke fundet kritiske påvirkninger på §3-natur. Indvindingen fra boring DGU nr. 106.1603 foregår fra et spændt smeltevandssandmagasin ca. 50 m under terræn. Der er over magasinet mere end 20 m moræneler, som vurderes at udgøre en hydraulisk barriere mellem indvindingsmagasinet og våd natur. På baggrund af områdets geologi vurderes det, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og områdets §3-beskyttede naturtyper. Den våde natur bliver dermed ikke påvirket af indvindingen.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Habitatbekendtgørelsen⁸ skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 3500 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 " Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær", som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor boringen skal placeres.

Kildepladsen er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV arter vandflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø, sydflagermus, langøret flagermus, stor vandsalamander og frynseflagermus.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes vandindvindingen ikke at have indflydelse på de naturtyper og arter som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Beskyttede områder

Kildepladsens boring ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortidsminder m.fl.

Der er ingen fredede fortidsminder og internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter fra indvindingsboringen. Boringen er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer.

Forurenede grunde

Der er indenfor 500 m fra indvindingsboringen ingen kortlagt ejendomme.

Øvrige punktkilder

Der er indenfor 400 m fra boringen ingen registrerede nedsivningsanlæg.

Vandforsyningsplan 2012-2022

⁸ Bek nr. 1098 af 21/08-2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Vandindvindingstilladelsen er i overensstemmelse med Hedensted Kommunes vandforsyningsplan 2012-2022, idet planen bygger på decentral vandforsyning med mulighed for samarbejde om forsyningssikkerheden mellem vandværkerne.

Partshøring

Et udkast til vandindvindingstilladelsen har været i partshøring hos Rask Mølle – Uldum Vand A.m.b.a.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Kommunens samlede vurdering

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Hedensted Kommune vurderer, at indvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

I øvrigt:

Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf. 79 75 56 59, eller sende en e-mail til rasmus.olsen@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med ny vandindvindingstilladelse

Bilag 3: Klagevejledning

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet

BILAG 1: Oversigt



Figur 2 Indvindingsboringen er markeret med blå prik.

BILAG 2: VVM-afgørelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med endelig vandindvindingstilladelse til Rask Mølle – Uldum Vand A.m.b.a. på Kildeplads Honum.

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen til boringe med DGU nr. 106.1603. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 60.000 m³/år fra boringen.

Kildepladsen har tidligere haft en tilladt indvindingsmængde på 25.000 m³/år fra boringerne DGU nr. 106.1603 og 106.1456.

Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m ("arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand"), vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og 2d-iii (Dybdeboringer: vandforsyningsboringer) i VVM loven⁹. Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.

Afgørelse

På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at indvinding af samlet 60.000 m³/år ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt¹⁰.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til Hedensted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovebekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektets karakteristika

- Indvindingsanlæggene har et samlet areal på ca. under 10 m² og har en højde på maksimalt 1 m over terræn.
- Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand.
- Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Der genereres ikke affald.
- Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening
- Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener
- Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

Anlæggets placering

- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse.
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
- Der kan komme restriktioner på naboarealer med henblik på mulighed for nedsivning med videre.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen.
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov.
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
- Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder i væsentlig grad.
- Anlægget vil ikke påvirke beskyttede eller fredede områder.

⁹ Lovebekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁰ Lovebekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Anlægget vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter. Det er vurderet, at indvinding fra borerne ikke påvirker arters levesteder uacceptabelt. Derfor skal der ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Naturvurderingen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen¹¹.

- Der er ca. 850 m afstand fra indvindingsboringen til det nærmeste beskyttede vandløb (Knarre Bæk / Honum Bæk) efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven¹². Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger på 3 §3 beskyttede vandløb. Indvindingen fra boring DGU nr. 106.1603 foregår fra et spændt smeltevandssandmagasin ca. 50 m under terræn. Der er over magasinet mere end 20 m moræneler, som vurderes at udgøre en hydraulisk barriere mellem indvindingsmagasinet og vandløbene/våd natur. Vandløbene er beliggende i mindst 850 m afstand fra indvindingsboringen. På baggrund af områdets geologi vurderes det, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og områdets vandløb. Vandløbene bliver dermed ikke påvirket af indvindingen.

Der er ca. 200 m fra boringen til nærmeste § 3 beskyttede sø.

Vandindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Der er i BEST ikke fundet kritiske påvirkninger på §3-natur.

Indvindingen fra boring DGU nr. 106.1603 foregår fra et spændt smeltevandssandmagasin ca. 50 m under terræn. Der er over magasinet mere end 20 m moræneler, som vurderes at udgøre en hydraulisk barriere mellem indvindingsmagasinet og våd natur. På baggrund af områdets geologi vurderes det, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem boringen og områdets §3-beskyttede naturtyper. Den våde natur bliver dermed ikke påvirket af indvindingen.

Hedensted Kommune vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at indvinding ikke vil forringe de beskyttede naturtyper og deres arters levesteder eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

- Anlægget er placeret i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser).
- Anlægget er ikke placeret i område med registreret jordforurening.
- Anlægget er ikke placeret i område med risiko for oversvømmelse.

Potentiel miljøpåvirkning

- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område.
- Ansøger har ikke anført tilpasninger eller tiltag med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6 og §7

¹² LBK nr. 927 af 28/06/2024 om naturbeskyttelse.

Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest d. 20. oktober 2026.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.