

Tørring Vandværk A.m.b.a
Østergade 23
7160 Tørring

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659
M:
Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.01-P19-11-21

22.9.2025

Endelig indvindingstilladelse til Tørring Vandværk

Tørring Vandværk har d. 29. marts 2024 ansøgt om endelig indvindingstilladelse til boring med DGU nr. 105.2431. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 83.000 m³/år fra boringen.

Tørring Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 105.1884 og 106.982 placeret henholdsvis 25 m og 950 m fra den nye boring. Vandværket har i eksisterende tilladelse en tilladt indvindingsmængde på 250.000 m³/år fra boringerne DGU nr. 105.1884 og 106.982. Fremover fordeles indvindingen på 250.000 m³/år på alle tre boringer for forbedret forsyningssikkerhed.

Vandindvindingstilladelse til Tørring Vandværk:

Der meddeles hermed i medfør af § 20 og § 21 i Vandforsyningslovens¹ tilladelse til indvinding af 250.000 m³/år på Tørring Vandværk.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Indvindingens formål er almen vandforsyning i Tørring Vandværks forsyningsområde.
2. Der må maksimalt indvindes 250.000 m³ grundvand årligt fra kildepladsens boringer i nedenstående skema:

Boring DGU nr.	Lokalisering	Samlet tilladt vandmængde m ³ /år	Samlet tilladt timekapacitet m ³ /time
105.1884	Vongevej 44I, 7160 Tørring Matr.nr. 11f, Stovgård Hgd., Tørring	83.333	30
105.2431	Vongevej 44I, 7160 Tørring Matr.nr. 11f, Stovgård Hgd., Tørring	83.333	30
106.982	Matr.nr. 1kt, Stovgård Hgd., Tørring	83.333	33

Boringernes placeringer fremgår af oversigtskort, se bilag 1.

3. Indvindingen skal foregå med så lav ydelse som muligt, og indvindingen skal ske jævnt over døgnet, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhove-

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)

det muligt.

4. Vandværkets boringer skal være aflåste.
5. Afgangsvandet fra vandværket skal inden distribution til forbrugerne overholde kvalitetskravene til drikkevand.
6. Der skal føres driftsjournal/kvalitetsstyring over anlæggene, i hvilken der indføres relevante notater om driften af anlæggene, herunder eventuelle uregelmæssigheder.
7. Såfremt driften af vandindvindingsanlægget viser sig at have negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune uden erstatning ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den.

Indberetning

8. Den indvundne mængde råvand og den udpumpede vandmængde til forbrugerne skal måles med vandur (m³-måler) og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år.
9. Målemetoden kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.
10. Vandspejlsændringen i boringerne skal måles 2 gange årligt. Målingerne skal foregå i sommerperioden og i vinterperioden og må kun foretages, når vandspejlet er i ro (afbrudt pumpedrift). Pejleresultaterne skal opbevares i mindst 10 år og indsendes til Hedensted Kommune sammen med den indvundne vandmængde. Hedensted Kommune kan til enhver tid ændre indberetningsformen.

Erstatningsboring

11. Kommunen skal kontaktes, hvis de eksisterende boringer ønskes erstattet af nye, eller hvis der ønskes flere boringer på kildepladsen.

Tidsfrister

12. Tilladelsen er gældende indtil den 1. september 2055.

Fredningsområde

For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbeskyttelsesloven²:

13. Efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 fastlægges et **fredningsområde** omkring boringerne, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en **radius på 10 m**. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes, bruges ukrudsdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening. Tørring Vandværk skal sikre fredningsområdet ved tinglyses.

Tilsyn

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jvf. Vandforsyningslovens § 34.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

straffes efter de respektive loves bestemmelser herom (jf. Vandforsyningslovens § 84 og Miljøbeskyttelseslovens § 110).

Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis indvinding ikke er sket inden for en sammenhængende tidsrum af 5 år jf. vandforsyningslovens §35.

Generelle bestemmelser efter Vandforsyningsloven mv.

I henhold til § 21b i Miljøbeskyttelsesloven³ må anvendelse af pesticider, dyrkning og gødkning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Hvis der er givet erstatning for pesticidforbud i BNBO inden for 25 m zonen, frafalder dette forbud.

Når borerne ikke anvendes længere, skal de sløjfes efter retningslinjerne i Brøndborerbekendtgørelsen⁴. Brøndborer skal indsende sløjfningskemaerne til GEUS med kopi til Hedensted Kommune senest 3 mdr. efter sløjfningen.

Ønskes eksisterende borer erstattet af nye eller suppleret af flere, skal der søges tilladelse til dette ved Hedensted Kommune.

Ændringer i forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Hedensted Kommune.

Tørring Vandværk er efter Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.

Afgørelse vedr. VVM

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. § 21 i Lov om miljøvurdering⁵.

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningen, der er vedlagt som bilag 2.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁶. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

⁴ Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (Brøndborerbekendtgørelse)

⁵ LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁶ Bekendtgørelse nr. 1098 af 9. december 2024 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 20 i Vandforsyningsloven og efter § 21 i Miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk den **1. 23. september 2025**. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 3).

Sagsfremstilling:

Ansøgning

Tørring Vandværk har d. 29. marts 2024 ansøgt om endelig indvindingstilladelse til boring med DGU nr. 105.2431. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 83.000 m³/år fra boringen.

Tørring Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 105.1884 og 106.982 placeret henholdsvis 25 m og 950 m fra den nye boring. Vandværket har i eksisterende tilladelse en tilladt indvindingsmængde på 250.000 m³/år fra boringerne DGU nr. 105.1884 og 106.982. Fremover fordeles indvindingen på 250.000 m³/år på alle tre boringer for forbedret forsyningssikkerhed.

Vandforbrug

Der er ca. 1600 tilsluttede ejendomme.

Vandværkets gennemsnitlige oppumpede vandmængde de seneste år ligger på 170.000 til 180.000 m³/år. Vandværket forventer på baggrund af flere huse et stigende forbrug i remtiden. Den ansøgte mængde på 250.000 m³/år vurderes derfor at være passende i forhold til fremtidigt forbrug.

Kildepladsbeskrivelse, indvindingsstruktur og vandværk

Envidan har for Hedensted Kommune ført tilsyn med vandværket i november 2022.

Der er fra tilsynet beskrevet følgende om vandværkets boringer samt vandværksbygninger:

Boringerne med DGU nr. 105.1884 og 105.2431 er beliggende på matr.nr. 11f, Stovgård HgD., Tørring mens boring DGU nr. 106.982 er beliggende på matr. nr. 1kt, Stovgård HgD., Tørring. De to kildepladser er beliggende ca. 1 km fra hinanden.

Råvandet indvindes fra tre boringer, alle udformet som råvandsstationer. Boringerne er af Envidan beskrevet som værende i god tilstand.

Tørring vandværk består af 3 vandværksbygninger. 2 bygninger som befinder sig på Østergade 23 og er omtalt som "ny" og "gammel" vandværksbygning, og én bygning som står på Bygaden, som bruges som trykforøgningsstation. På Østergade 23, er den nye og gamle vandværksbygning afgrænset med aflåst hegn rundt om vandværksmatriklen.

Den nye vandværksbygning indeholder 3 rentvandspumper, 2 lamel kompressorer, 2 åbne filteranlæg, en hydrofor og en rentvandsbeholder. Udenfor står et nedsivningsbassin, hvor skyllevandet bliver afledt til.

De åbne sandfiltre og rentvandstanken er begge markeret med rød hygiejnezone. Den nye vandværksbygning er velholdt, men der ses rust, okkerstøv og en mindre grad af tæring omkring de 3 pumper. Nede i bygningens kælder, hvor der løber mange rørinstallationer, ses mange okkerformationer.

I den ældre vandværksbygning overfor, står der en rentvandsbeholder og 2 rentvandspumper, som alle bruges aktivt i driften. I bygningen ses rester fra en iltningsstrappe og et reaktionsbassin, fra da værket var aktivt, men den del af bygningen, bruges nu til lageropbevaring.

Den gamle vandværksbygning er knap så velholdt, og der er dannet algeformationer op ad væggene, hvor sollyset har tilgængelighed. Dette ses specielt i bygningens kælder, hvor der løber rørinstallationer. Bygningen trænger til en generel oprydning, rengøring og vedligeholdelse.

De 2 rentvandspumper fra den gamle bygning er fra 2020, og de 3 pumper i den nye bygning er omkring 6-8 år gamle. Pumperne har kapacitet 22 m³/t og 27 m³/t og forsyner nord- og sydpå.

Der ligger rentvandsbeholdere delvist under hver bygning. Det var ikke muligt at inspicere rentvandsbeholderen under tilsynet.

På Bygaden står en tredje vandværksbygning (Tørring Bys Vandværk 1965), som i dag bruges som trykforøgerstation. Der ligger også en rentvandsbeholder under denne bygning, og matriklen er ligeledes indhegnet. Bygningen er knap så velholdt, og trænger til en generel oprydning, rengøring og vedligeholdelse.

Det er ikke muligt for brandbiler at hente vand fra vandværket (hverken på Østergade eller Bygaden).

Opmærksomhedspunkter:


- *Hydroforen er taget ud af drift – og bør derfor afmonteres*
- *I den gamle vandværksbygning på Østergade 23, og i den anden vandværksbygning på Bygaden blev der observeret grønne algeformationer grundet tilgængeligt sollys. Ved at skærme af for sollyset, kan algerne reduceres*
- *Der står træer tæt på rentvandsbeholderen ved den gamle vandværksbygning (Østergade 23). Trærodder kan vokse sig ind i beholderen forårsage revner. Derfor anbefales det at holde ekstra øje med den indvendige vedligeholdelse af denne beholder.*
- *Etablering af hygiejnezoner bør udføres i den gamle vandværksbygning på Østergade 23 og på Bygaden*
- *En god rengøring, oprydning og vedligeholdelse af den gamle vandværksbygning (Østergade 23) og bygningen på Bygaden*
- *Det skal sikres, at der er rørgennemføringer, som f.eks. sugerør til pumper, til renavandstank, er tætte.*
- *Det skal afklares om afløbsinstallationer ledes gennem rentvandstanken. I så fald bør dette ændres.*

Geologi og hydrogeologi:

Områdets geologi er tolket ud fra boringer samt FOHM-Modellen. Ud fra FOHM-Modellen (se profilsnit på Figur 1) vurderes vandværkets tre boringer at indvinde fra samme kvartære sandmagasin. I modellen er der tolket to forskellige sandlag, som der indvindes fra. Lagene vurderes at være i hydraulisk kontakt med hinanden.

De øverste ca. 40 m består primært af moræneler med en del indslag af tynde sandlag. Herunder observeres grundvandsmagasinet med en mægtighed på omkring 40 m. Bunden af grundvandsinteressen er ca. 80 m u.t.

Kildepladsen er beliggende i en øst-vestgående begravet dal. Den akkumulerede lertykkelse over magasinet er omkring 30 m, og lagene yder derfor umiddelbart god beskyttelse mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer.

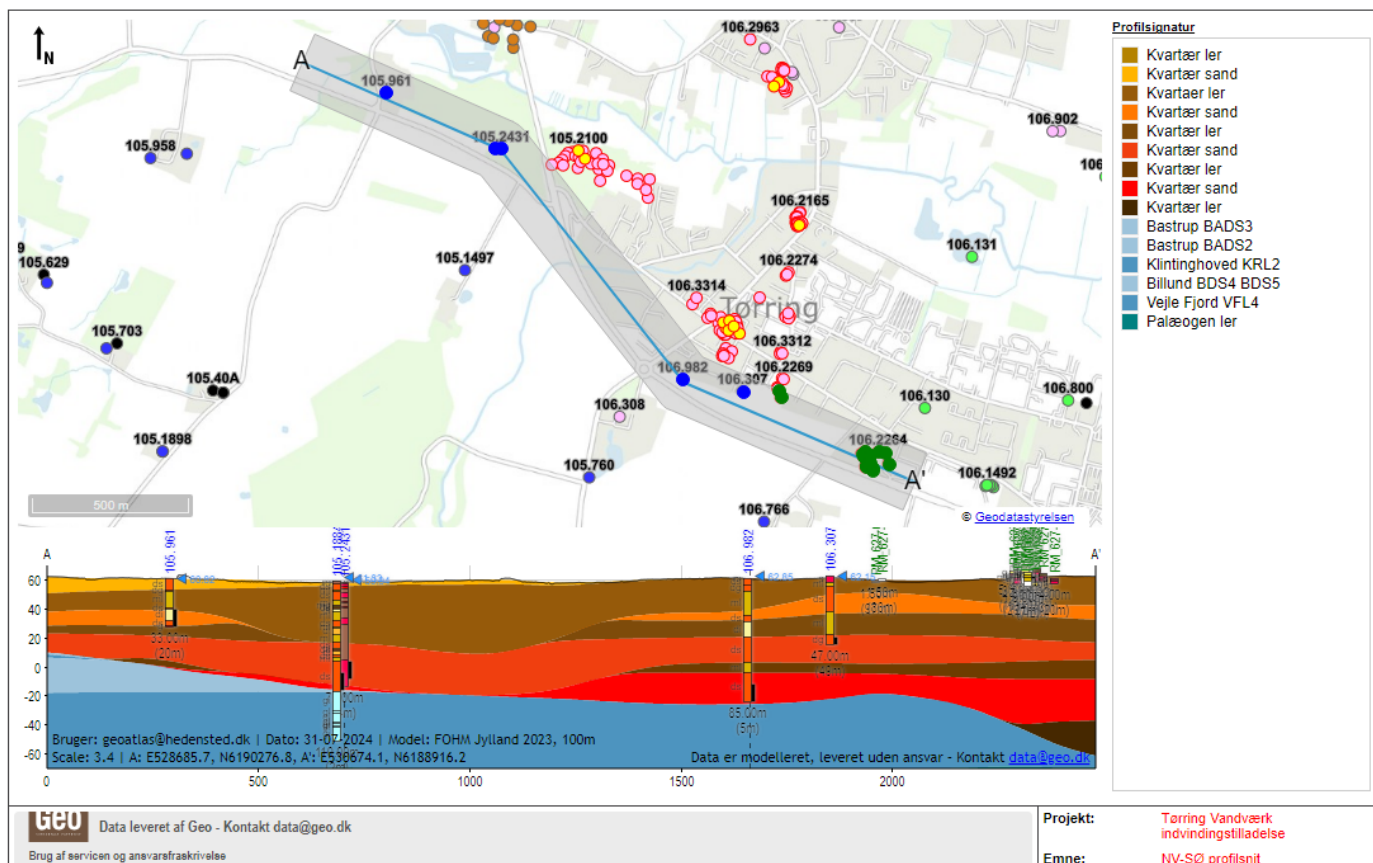

Figur 1 Et nordvest-sydøstgående profilsnit over vandværkets borer.

Grundvandets kemiske sammensætning

Vandværket indvinder vand af vandtype D (stærkt reduceret) uden indhold af nitrat og med lavt sulfatindhold.

Jern og ammonium er på et niveau, der kun kræver en simpel vandbehandling. Der er et lavt og stabilt niveau af de øvrige komponenter.

Generelt er grundvandet i magasinet af en kvalitet, der er velegnet til drikkevand efter almindelig vandbehandling (luftning og sandfiltrering).

Der er endvidere analyseret for forskellige miljøfremmede stoffer i borerne samt afgang vandværk. Der er i seneste afgang vandværk ikke detekteret miljøfremmede stoffer.

Der er i boring med DGU nr. 105.2431 i 2023 påvist et indhold af 4-nitrophenol.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Vandindvindingsboringen er placeret:

- inden for område med drikkevandsinteresser (OD).
- uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION).
- uden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand)

- Markvandingsboringen er beliggende i hovedvandoiland 1.5 Jylland og Fyn.
- Der indvindes fra et regionalt grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved beregningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 god kvantitativ tilstand. Den samlede kemiske tilstand for det regionale grundvand i området er vurderet som ringe, som følge af indhold af pesticider. Da på-

virkningerne fra projektet er begrænsede og lokale, vurderes projektet ikke at få væsentlig indflydelse på ovenstående tilstandsvurdering og målopfyldelse. Projektet vil således ikke forhindre grundvandsforekomsterne i at have god kvantitativ tilstand og gennemførelsen af projektet vil ikke indebære, at tilstanden for grundvandsforekomsterne i området forværres, eller at fastsatte miljømål ikke kan opfyldes.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området

Indenfor 500 m vandværkets borer er der tre markvandsboringer, hvoraf den ene boring også benyttes til ejendommens drikkevandsforsyning. Indvindingerne ligger mere end 300 m fra den nye boring. På baggrund af afstandene til omkringliggende borer samt indvindingens størrelse vurderes indvindingen, ikke at medføre en betydelig negativ påvirkning af vandspejlet i de omkringliggende borer eller grundvandsmagasinet i området. Vandværkets indvindingstilladelse forbliver uændret, og påvirkningen fra de to kildepladser vil derfor overordnet være uændret. Indvindingen bliver fordelt mellem tre borer, hvor den tidligere var fordelt mellem to borer. Ved at fordele indvindingen på flere borer vurderes indvindingens eventuelle påvirkning på andre indvindinger i området at blive mindre. Afstanden til nærmeste vandværksboring (Vonge Vandværk – Vejle Kommune) er ca. 2700 m i nord vestlig retning.

Hedensted Kommune har ingen kendskab til evt. andre borer f.eks. sekundære vandforsyningsanlæg.

Det vurderes, på baggrund af indvindingsmængden og afstanden til andre borer, at nærliggende indvindinger i området ikke vil blive påvirket.

Indvindingens påvirkning af vandløb og naturområder

Der er ca. 200 m afstand fra indvindingsboringerne til det nærmeste beskyttede vandløb (Gudenåen) efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven⁷.

Indenfor 500 m fra borerne er der fire § 3 beskyttede søer samt én mose. Mose er beliggende ca. 10 m fra den nye boring. På baggrund af hjælpeværktøjet BEST samt de geologiske forhold i området, vurderes naturlokaliteterne ikke at blive påvirket af den nye boring.

Vandindvindingen må ikke medføre en tilstandsændring, der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

Der er i BEST fundet kritiske påvirkninger på 3 §3-naturtyper (eng og mose).

§3-engen indeholder Natura 2000-udpegningsgrundlaget, som er rigkær af god kvalitet. Mosen er også af god kvalitet og ligger indenfor Natura 2000-området uden at være udpegningsgrundlag. Begge naturtyper er følsomme overfor hydrologiske ændringer.

Sænkningen for mosen og engen på hhv. 0,057 og 0,076 meter er kun lidt over den kritiske sænkning på 0,05 meter i Natur 2000 områder.

Naturtypologien er 4, som indikerer vældpåvirket natur og spændt magasin samt artesiske forhold i ådalen med god sikkerhed på modellen/beregningen.

På baggrund af, at den akkumulerede lertykkelse over magasinet formodes at være min. 30 meter og sænkningen kun er lidt over den kritiske sænkning samt at typologien er 4, hvor der er udstrømning, vurderes påvirkningen ikke at være kritisk.

Hedensted Kommune vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at indvinding ikke vil forringe de beskyttede naturtyper og deres arters levesteder eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.

⁷ LBK nr. 927 af 28/06/2024 om naturbeskyttelse.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Habitatbekendtgørelsen⁸ skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 500 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 76 "Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre del", som rummer Habitatområde nr. 65.

Der er derudover ca. 1300 m til internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær", som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor boringen skal placeres.

Kildepladsen er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV arter stor vandsalamander, damflagermus, spidssnudet frø, brunflagermus, pipistrelflagermus, grøn kølleguldsmed, odder, markfirben, løgfrø, sydflagermus, vandflagermus og troldflagermus.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes vandindvindingen ikke at have indflydelse på de naturtyper og arter som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Beskyttede områder

Tørring Vandværks boreriger ligger uden for beskyttelseslinjer til strand, kyst, sø, å, fortidsminder m.fl.

Der er ingen fortidsminder og internationale naturbeskyttelsesområder indenfor 300 meter fra indvindingsboringerne. Borerigerne er placeret uden for skovbyggelinje, kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer.

Forurenede grunde

Der er kortlagt en forurenede grund ca. 170 m mod nordøst for boring med DGU nr. 105.2431. Den V2-kortlagte grund er en gammel losseplads brugt mellem 1965-1972. Undersøgelsen af grunden har vist, at der er forurening med olie- og tjærestoffer. Der er ikke fundet pesticidrester. Forureningen er terrænnær. Pga. undergrundens sammensætning og indhold af organisk stof forventes forureningen ikke at ville sive ned til grundvandet. Udvaskning vil med tiden ske til Gudenåen. Forureningen vurderes ikke at påvirke det dybereliggende grundvand.

Der er kortlagt yderligere to forurenede grunde henholdsvis 200 og 290 m fra indvindingsboring med DGU nr. 106.992. Grundene er forurenede med kulbrinter og tungmetaller. Disse forureninger vurderes ikke at udgøre nogen risiko for indvindingsmagasinet.

Ca. 250 m nord for boring med DGU nr. 106-982 er der en V1-kortlagt lokalitet. Denne vurderes ligeledes ikke at udgøre en risiko for indvindingsmagasinet.

Øvrige punktkilder

⁸ Bek nr. 1098 af 21/08-2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Ca. 250 m fra boring DGU nr. 105.1884 er der etableret et nedsivningsanlæg på ejendommen Egholmvej 11. Den vejledende afstand er 300 m jf. Dansk ingeniørforenings norm DS442. Anlægget er nyere og vurderes ikke at udgøre en risiko for boringen. Øvrige vejledende afstandskrav vurderes at være overholdt.

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandindvindingstilladelsen er i overensstemmelse med Hedensted Kommunes vandforsyningsplan 2012-2022, idet planen bygger på decentral vandforsyning med mulighed for samarbejde om forsyningssikkerheden mellem vandværkerne.

Partshøring

Et udkast til vandindvindingstilladelsen har været i partshøring hos Tørring Vandværk. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Kommunens samlede vurdering

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

Hedensted Kommune vurderer, at indvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

I øvrigt:

Hvis De er i tvivl om noget i dette brev, er De velkommen til at ringe på tlf. 79 75 56 59, eller sende en e-mail til rasmus.olsen@hedensted.dk

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med ny vandindvindingstilladelse

Bilag 3: Klagevejledning

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet

BILAG 1: Oversigt



Figur 1 Indvindingsboringerne er markeret med blå prikker.

BILAG 2: VVM-afgørelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med endelig vandindvindingstilladelse til Tørring Vandværk.

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om endelig indvindingstilladelse til boring med DGU nr. 105.2431. Der er ansøgt om tilladelse til oppumpning af 83.000 m³/år fra boringen.

Tørring Vandværk har i forvejen to boringer med DGU 105.1884 og 106.982 placeret henholdsvis 25 m og 950 m fra den nye boring (DGU nr. 105.2431). Vandværket har i eksisterende tilladelse en tilladt indvindingsmængde på 250.000 m³/år fra boringerne DGU nr. 105.1884 og 106.982. Fremover fordeles indvindingen på 250.000 m³/år på alle tre boringer for forbedret forsyningssikkerhed.

Indvindingen er omfattet af bilag 2 pkt. 10m ("arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand"), vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og 2d-iii (Dybdeboringer: vandforsyningsboringer) i VVM loven⁹. Da det er et eksisterende anlæg, er der ikke taget stilling til anlægsfasen.

Afgørelse

På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at indvinding af samlet 250.000 m³/år ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt¹⁰.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til Hedensted Kommune, og en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold som viste, at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektets karakteristika

- Indvindingsanlæggene har et samlet areal på ca. 10 m² og har en højde på maksimalt 1 m over terræn. Derudover er der en vandværksbygning.
- Anlægget har ikke behov for råstoffer eller vand.
- Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Der genereres ikke affald.
- Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening
- Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener
- Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

Anlæggets placering

- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse.
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplan eller kommuneplanen.
- Der kan komme restriktioner på naboarealer med henblik på mulighed for nedsivning med videre.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget er placeret uden for kystnærhedszonen.
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov.
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.

⁹ Lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁰ Lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

- Anlægget påvirker ikke sårbare vådområder i væsentlig grad.
 - Anlægget vil ikke påvirke beskyttede eller fredede områder.
 - Anlægget vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter. Det er vurderet, at indvinding fra boringerne ikke påvirker arters levesteder uacceptabelt. Derfor skal der ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Naturvurderingen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen¹¹.
 - Anlægget påvirker kun i meget begrænset omfang overfladevand og grundvand. Der er i hjælpeværktøjet BEST lavet en screening, for at se om indvindingen giver uacceptable påvirkninger af natur, vandløb og grundvandsforhold. Der er i forbindelse med screeningen fundet kritiske påvirkninger på 3 §3-naturtyper (eng og mose). Der er i øvrige naturtyper mm. ikke fundet kritiske påvirkninger.
- Sænkningen for mosen og engen på hhv. 0,057 og 0,076 meter er kun lidt over den kritiske sænkning på 0,05 meter i Natur 2000 områder.
- Naturtypologien er 4, som indikerer vældpåvirket natur og spændt magasin samt artesiske forhold i ådalen med god sikkerhed på modellen/beregningen.
- På baggrund af, at den akkumulerede lertykkelse over magasinet formodes at være min. 30 meter og sænkningen kun er lidt over den kritiske sænkning samt at typologien er 4, hvor der er udstrømning, vurderes påvirkningen ikke at være kritisk.
- Hedensted Kommune vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at indvinding ikke vil forringe de beskyttede naturtyper og deres arters levesteder eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.
- Anlægget er placeret i OD (område med drikkevandsinteresser).
 - Anlægget er ikke placeret i område med registreret jordforurening.
 - Anlægget er ikke placeret i område med risiko for oversvømmelse.

Potentiel miljøpåvirkning

- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Hedensted Kommunes område.
- Ansøger har ikke anført tilpasninger eller tiltag med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6 og §7

Bilag 3 - KLAGEVEJLEDNING VEDR. INDVINDNING OG VVM

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest d. 21. oktober 2025.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.