



Hedensted Spildevand A/S
Erhvervsvej 2, 2
8721 Daugård

Fremsendt pr. digital Post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.11.01-P19-
1386625-25

Den 21. juli 2026

Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i delområde af kloakopland LØ35 med udledning via nyt udløb ULØ35 i privat åbent vandløb, der udløber i Pilebæk, samt afgørelse om bortledning af grundvand

Hedensted Kommune har, den 3. juni 2026, fra Hedensted Spildevand A/S modtaget ansøgninger om udledning af regnvand fra boligområde i privat åbent vandløb, der udløber i Pilebæk. Ansøgningsmaterialet erstatter tidligere fremsendt ansøgning af den 18. december 2025 med supplerende oplysninger. Hedensted Kommune har den 3. juni 2026 modtaget ansøgning om midlertidig bortledning af grundvand over en to ugers periode og herudover er ansøgt om permanent bortledning af grundvand. Ansøgningsmaterialet erstatter tidligere fremsendt ansøgningsmateriale af den 26. marts 2026.

Projektbeskrivelse

Boligområdet er beliggende i kloakopland LØ35 på 6,7 ha, hvor det aktuelle projektområde udgør i alt ca. 2,85 ha med et reduceret opland på 1,14 ha. Der ansøges om, at tag-, vej- og overfladevand afledes til nyt vådbassin, der udleder det rensede og forsinkede regnvand til en åben strækning af et privat vandløb, der udløber i Pilebæk, omtrent 1 km nedstrøms det nye udløb ULØ35. Bassinet etableres med permanent vandspejl og vådvolumen på matrikel nr. 2bx Stubberup By, Løsning, Teglværksvej 11A, 8723 Løsning.

Spildevandsplan

Kloakopland LØ35 er ca. 6,7 ha med en befæstigelsesgrad på planlagt maksimalt 40 %, jævnfør Hedensted Kommune Spildevandsplan, hvor projektområdet er omfattet af "Tillæg nr. 54 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune"¹. Herudover er den del, hvor boligområdet og bassinanlægget etableres omfattet af "Tillæg nr. 59 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune"². Plantillægget udlægger området som planlagt separatkloakeret, det vil sige, at både regn- og spildevand skal tilsluttes anlæg tilhørende Hedensted Spildevand A/S, Erhvervsvej 2,2, 8721 Daugård.

¹ Tillæg 54 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune, som er vedtaget og offentliggjort den 29. september 2024.

² Tillæg 59 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune: "Tillæg 59 samletillæg om nye ledningstracéer, mulighed for udtræden for regnvand og kloakering", som er vedtaget den 4. maj 2026 og offentliggjort den 3. juni 2026.

Denne skrivelse vedrører alene bassinanlægget og regnvandshåndtering fra nyt boligområde³.

Planforhold

Projektområdet er beliggende i Kommuneplanramme 5.B.56. 'Boligområde mellem Teglværksvej og Frederikslystvej'⁴. Rammeområdet er udlagt i byzone og landzone. Projektet gennemføres i område, der er byzone og omfattet af Lokalplan 1181 'Boliger ved Teglværksvej i Løsning'⁵.

Håndtering af regnvand m.v.

Ansøger vil etablere et forsinkelsesbassin med permanent vandspejl og vådvolumen, så tag, vej- og overfladevand vil blive rensat og forsinket svarende til naturlig afstrømning inden udledning via nyt ledningsanlæg og udløb ULØ35 i vandløb.

Se kortmateriale i bilag 1.

Da der i projektområdet er risiko for, at grundvandet kan stå højt og dermed påvirke bassinet, er der ansøgt om at etablere et permanent dræn, som vil aflede det terrænnære grundvand, når det stiger op over den kote, som drænledningsanlægget er beliggende i, og vil svare til koten for bassinets permanente vandspejl. Bortledningen af grundvand vil ske ved gravitation via udløbsledningen og udløb ULØ35 i vandløbet, der udløber i Pilebæk.

Afgørelser

Miljøvurderingsloven

Projektet er screenet for krav om miljøvurdering og tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven⁶, bl.a. fordi et forsinkelsesbassin er infrastrukturanlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand⁷. På baggrund af screeningen har Hedensted Kommune den 29. juni 2026 truffet afgørelse⁸ om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse ved etablering af bl.a. bassinanlæg til forsinkelse af regnvand inden afledning til udløb i vandløb. Afgørelsen⁹ kan påklages og klagefristen udløber den 27. juli 2026.

Planloven

Vådbassinet etableres i byzonen, der kræves ikke landzonetilladelse¹⁰.

Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer

Projektområdet er beliggende indenfor skovbyggelinjen, jævnfør § 16 i naturbeskyttelsesloven¹¹. Der skal ikke meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af forsinkelsesbassinet, da anlægget etableres i terrænet og opretholder frit udsyn til skovbryn, hvormed der ikke kræves ikke dispensation for skovbyggelinje. Der er ikke udlagt sø-beskyttelseslinje af søer, jævnfør § 17 i naturbeskyttelsesloven. Der er nær det ansøgte bassin to søer,

³ Boligområde, der etableres, jævnfør Lokalplan 1181 'Boliger ved Teglværksvej i Løsning'.

⁴ Jævnfør Hedensted Kommuneplan 2025-2037 af 18. december 2025.

⁵ Lokalplan 1181 'Boliger ved Teglværksvej i Løsning' er vedtaget og offentliggjort den 25. september 2025.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

⁷ Jævnfør bilag 2, pkt. 10g) i miljøvurderingsloven, se næste fodnote, fodnote nr. 8.

⁸ Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

⁹ Afgørelsen af den 29. juni 2026 "Afgørelse om at etablering af 32 boliger på Teglværksvej 11A, 8723 Løsning, ikke omfattet af krav om miljøvurdering" kan udleveres ved henvendelse til Hedensted Kommune.

¹⁰ Landzonetilladelse, jævnfør § 35 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning (Planloven).

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

der er registreret beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Nord for bassinet er der i ca. 10 meters afstand en mindre beskyttet sø, og syd for bassinet er der i ca. 40 meters afstand en større beskyttet sø.

Kulturhistorie

Ifølge museumslovens¹² § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76 81 31 00 eller museerne@vejle.dk.

Vandløbsloven

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af projektbeskrivelse og ansøgningsmaterialet, at der ikke kræves en særskilt tilladelse efter reglerne i vandløbsloven¹³ til projektet, hverken i forhold til udledning af regnvand fra projektområdet, som er i det naturlige vandopland til tilløbet til Pilebæk og Pilebæk, og da projektejer ansøger om forsinkelse svarende til naturlig afstrømning, eller tilladelse til bortledningen af højtstående grundvand via dræn i det private vandløb, der udløber i Pilebæk, da det sekundære grundvands strømningsretning i projektområdet må antages, vurderet ud fra terrænets højdekurver, at være mod vandløbssystemet¹⁴.

Vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven - afgørelse

Hedensted Kommune meddeler, jævnfør Vandforsyningslovens¹⁵ § 26 tilladelse til etablering af permanent dræn og dræning omkring bassinet i bassinets kote for det permanente vandspejl, det vil sige i kote +61,50. I denne skrivelser afsnit "*Afgørelsen meddeles på følgende vilkår*" er vilkår, jævnfør vandforsyningslovens § 26 markeret som fodnote.

Bortledning af grundvand vil ske via bassinets ledningsanlæg og udløb ULØ35 i vandløbet, der udløber i Pilebæk.

Hedensted Kommune afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning kan ses i bilag 2.

Der er ligeledes ansøgt om midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med anlægsarbejde. Det fremgår af ansøgningen, at det forventes, at den midlertidige bortledning af grundvand vil foregå over en to ugers periode, og at det bortledte grundvand afledes til græsbevokset areal omkring bassinet til diffus afstrømning og nedsivning. Hedensted Kommune vurderer, at den midlertidige bortledning af grundvand kan ske, jævnfør vandforsyningslovens § 26 stk. 2, og forholdet er af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen, og ikke kræver afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven¹⁶.

Hedensted Spildevand ansøger om at udlede tag-, vej- og overfladevand via vådbassin med omfangsdræn, og udlede drænvand og rensat tag-, vej- og overfladevand i vandområde, hvilket Hedensted Kommune vurderer kræver afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven.

¹² Bekendtgørelse af museumsloven nr. 1017 af 7. juli 2025 (Museumsloven).

¹³ Lovbekendtgørelsen nr. 1217 af den 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven).

¹⁴ Hedensted Kommune vurderer, at bortledning af højtstående grundvand via dræn, der udløber i naturligt vandområde, er af underordnet betydning og ikke kræver særskilt afgørelse udover afgørelse efter vandforsyningsloven og miljøvurderingsloven.

¹⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven).

¹⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Hedensted Kommune meddeler, jævnfør vandforsyningslovens¹⁷ § 26, tilladelse til bortledning af grundvand, og efter miljøbeskyttelseslovens¹⁸ § 19 og § 28 tilladelse til nedsivning og udledning af grundvand samt af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde i delområde af kloakopland LØ35. Delområdet udgør i alt ca. 2,85 ha beliggende i boligområde¹⁹.

Hydrologisk reference:

Horsens Inderfjord: 43340 000000000000000000000000.

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven er betinget af, at Hedensted Kommunes afgørelse af den 29. juni 2026 efter miljøvurderingsloven *"Afgørelse om at etablering af 32 boliger på Teglværksvej 11A, 8723 Løsning, ikke omfattet af krav om miljøvurdering"* er gældende.

1. Projektet udføres som ansøgt og i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningsmaterialet, såfremt det ikke er ændret ved vilkår i denne afgørelse.
2. Der må alene afledes regnvand fra boligområdet til det ansøgte regnvandssystem²⁰.
3. Der skal for delopland af kloakopland LØ35, svarende til området, jævnfør Lokalplan 1181, minimum være etableret det i projektet beregnede forsinkelsestiltag i vådbassin på ca. 265 m³ med et effektivt volumen på minimum 760 m³ inden afledning til regnvandsledning, der får udløb i 'Gesager Å' ved omtrent UTM x; y = 544.778 m; 6.184.884 m (Euref89 UTM zone 32 N).
4. Overløbshyppigheden fra bassiner er $n \leq 1/5$ pr. år.
5. Vådbassin skal etableres med et permanent vådvolumen på minimum 200 m³ og maksimalt 300 m³ pr. ha reduceret areal opland.
6. Vådbassiner etableres med tæt membran og permanent vådvolumen og med naturligt bugtede bredder. Bassinerne skal anlægges med en form, så de falder naturligt ind i landskabet, med uens brink af variabel hældning, med fladt skrånende bredder, hvor hældningen så vidt muligt ikke bliver stejlere end i forholdet 1:5; dvs. primært som jordbassin med dykket afløb.
7. Udløb fra bassin skal ske via afløbsregulator maksimalt 1 l/s og afspærringsfunktion, så afløbet kan afspærres. Udløbet i vandløb skal etableres, så udledningen følger vandløbets strømningsretning.

²⁰ Det vil for eksempel sige, at regnvand fra omkringliggende del af kloakopland LØ35 eller øvrige omkringliggende anlæg ikke må tilsluttes, så det afledes via forsyningsanlæggets ledningsanlæg og tilhørende bassinanlæg.

8. Bassinet skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten²¹. Oprensning må ikke foregå i dyrenes yngletid i perioden 1. marts-31. august.
9. Vanddybden af det permanente vådvolumen, skal være minimum 1 meter og maksimalt 1,5 meter.
10. Det skal sikres, at alle sandfang, ledninger samt gennemløbsbrønde i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten.
11. Udledningen fra projektområdet må, efter myndighedens vurdering, ikke give anledning til erosion af vandløbs bund og sider.
12. Udledningen må ikke give anledning til, efter myndighedens vurdering, generende oversvømmelser.
13. Der må ikke være synlige spor af olie i eller fra udledningen.
14. ²²Bortledning af grundvand skal ske ved naturlig gravitation via dræn, som oplyst i ansøgningsmaterialet.
15. ²³Der må ikke være synlige spor af olie, okker eller andre skadelige stoffer i eller fra bortledningen af grundvand. I tilfælde heraf skal tilsynsmyndigheder, herunder Hedensted Kommune øjeblikkeligt kontaktes. Det er tilsynsmyndigheder, der afgør, om et eventuelt stof fra bortledningen af grundvand udgør en skadepåvirkning i det modtagende vandområde, det være sig både vandløbssystemet og grundvandet.
16. Der må ikke foretages aktiviteter²⁴, som medfører, at der sker afledning af forurenende stoffer via regnvandssystem, der har udløb i udløb LØ35 i det private vandløb, der udløber i Pilebæk.
17. Opstår der senere problemer med udledninger, vil tilladelsen blive taget op til fornyet vurdering og evt. revision. Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende målsætning for vandløbssystemet kan overholdes jf. Vandområdeplanen²⁵. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
18. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.
19. Færdigmelding inklusive kortmateriale, der viser projektet som udført, skal, efter færdigetablering af bassiner og nye udløb, indsendes til Hedensted Kommune pr. e-mail til adressen spildevand@hedensted.dk, så materialet senest én måned efter færdigetablering er Hedensted Kommune i hænde.

Øvrige forhold

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledning sker til, gennemførelse af en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Bemærk, at ved akut miljøfare er der pligt til at ringe til alarmcentralen på 112.

²¹ Inden oprensning, skal Hedensted Kommune ansøges om og træffe afgørelse om eventuel dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, da bassinet bliver omfattet af denne, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv, ca. efter 1 år. Det er pligtigt for ejer og driftsansvarlige at ansøge om nævnte dispensation. Manglende dispensation kan medføre politianmeldelse.

²² Vilkår om bortledning af grundvand er stillet, jævnfør § 26 i vandforsyningsloven.

²³ Vilkår om bortledning af grundvand er stillet, jævnfør § 26 i vandforsyningsloven.

²⁴ Aktiviteter er for eksempel vask af køretøjer eller andet materiel.

²⁵ Den til enhver tid gældende vandområdeplan, p.t Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget af den 18. december 2025, Miljøministeriet.

Miljøtilsyn

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndig i forhold til forsyningsselskabets²⁶ udledninger og anlæg.

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til bortledning af grundvand. Bemærk bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 71, som siger følgende:

" § 71. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

Stk. 2. Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening."

Ved risiko for eller mistanke om forurening i et vandløb, en sø, fjorden eller havet skal man ringe 112. Politiet vil kontakte beredskabet, Miljøvagten og kommunen.

Vedrørende bortledningen af grundvand er det Hedensted Kommune, der fører tilsyn med, at de stillede vilkår 15-16 overholdes. Kommunen kontaktes pr. tlf. 7975 5000 eller pr. e-mail: drikkevand@hedensted.dk. For tilsyn med øvrige vilkår kan Hedensted Kommune kontaktes pr. tlf. 7975 5000 eller pr. e-mail vandognatur@hedensted.dk. Miljøstyrelsen kan som tilsynsmyndighed kontaktes via tlf. 72 54 40 00.

Projektbeskrivelse og vurdering

Ansøgning – tag-, vej- og overfladevand

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om udledning af tag-, vej- og overfladevand fra boligområde ved Teglværksvej, 8723 Løsning. Af ansøgningen fremgår, at der ønskes etableret et nyt udløb i privat åbent vandløb, der udløber i Pilebæk, Gesager Å-systemet. Inden udledning via det nye udløb vil der ske rensning og forsinkelse af tag-, vej- og overfladevand i forsinkelsesbassin med et permanent vådvolumen.

Ansøgning – bortledning af grundvand

Det fremgår, at der ansøges om tilladelse for både anlægs- og driftsfasen, så bortledt grundvand, efter etablering af bassinanlægget, kan afledes permanent via udløbsledningen mellem bassin og det nye udløb, og udledes via udløbet i det private vandløb.

Drænudløb sker via udløb ULØ35 ved omtrent UTM x; y = 544.778 m; 6.184.884 m (Euref89 UTM zone 32 N).

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der i sommerperioden skønnes, at blive drænet 0,0-0,5 l/s/oplandsareal og i vinterhalvåret 0,5-1 l/s/oplandsareal, og at den gennemsnitlige årlige dræning vil udgøre 1.000-1.500 m³.

Sænkningstragten vurderes at udgøre ca. 930 m² svarende til en afstand på ca. 3 meter fra drænet.

²⁶ Forsyningsselskab, jævnfør § 2 i lovbekendtgørelse nr. 265 af 6. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Dimensioneringskriterier for vådbassin

Ansøger har i forbindelse med projektansøgningen om tilladelse til udledning i vandområde oplyst følgende:

- Opland til bassinet er et befæstet areal på 1,14 ha, der svarer til det reducerede areal, og 40 % af projektområdet.
- Hydrologisk reduktionsfaktor er sat til 0,9 og afløbstal fra oplandet er sat til 0,9 l/s/ha. Overløb må, jævnfør bassindimensioneringen, statistisk beregnet ske én gang hvert 5. år. I beregningerne er benyttet en sikkerhedsfaktor på 1,3, og 1,2 for koblet regn. Der er beregnet med en årsmiddelnedbør på 742 mm.
- Regnvandsbassinet rummer i alt ca. 1.025 m³.
- Det permanente vådvolumen er ca. 265 m³. Ved et reduceret areal på ca. 1,14 ha, svarer dette til ca. 232 m³/red. ha.
- Stuvningsvolumen er minimum 760 m³.
- Bassinet etableres med brinker, hvor skråningsanlæg i gennemsnit er 1:5.
- Vådbassinet etableres med omfangsdræn i kote svarende til det permanente vådvolumens vandspejl.
- Det afledte tag-, vej- og overfladevand renses og forsinkes til en udløbsstørrelse på 1,03 l/s, jævnfør bassindimensioneringsberegningen.

Bassinet etableres med afløbsregulator, til regulering af maksimal udløbsstørrelse i l/s, og dykket afløb, så oliestoffer mv. tilbageholdes i bassinet.

Grundvand, der permanent ansøges om at blive bortledt via dræn omkring bassinet, vil tilsluttes udløbsledningen nedstrøms bassinets reguleringsbygværk.

Hedensted Kommune stiller vilkår, jævnfør projektbeskrivelse, bassindimensioneringen samt om udløb.

Udløb i vandområde

Udløbet fra bassin sker via dykket afløb via reguleringsbygværk til ny ledningsanlæg, udløbsledning, og vandløbet brink- og erosionssikres med sten efter nærmere aftale med Hedensted Kommune ved udløbsstedet for udløb ULØ35, ved omtrent UTM x; y = 544.778 m; 6.184.884 m (Euref89 UTM zone 32 N), i privat vand, der via Pilebæk udløber i Gesager Å. Overløb vil ske i kote 62,5 via reguleringsbrønden i udløbsledningen og udløb ULØ35. Ved kraftig regn, hvor udløbsledningen ikke kan følge med, vil der også kunne ske overløb over bassinkanten til markarealer (lavning) nord for bassinet. Her udføres ligeledes erosionssikret nødoverløb.

Overløb fra regnvandsbassin er beregningsmæssigt fastsat til maksimalt hvert femte år, $n=1/5$ pr. år. I beregningerne er anvendt en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9. Der er benyttet en sikkerhedsfaktor på 1,3²⁷. Der er regnet jævnfør Skrift 30²⁸. Den naturlige afstrømning fra kloakoplandet til vandløb i oplandet til Gesager Å er, jævnfør ansøgningsmaterialer, sat til 0,9 l/s/ha.

Hedensted Kommune skønner på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, at det reducerede areal for oplandet til bassin vil være ca. 1 ha red.A, da det befæstede areal, jævnfør ansøger afvander 90 % til bassinet ($HR=0,9$) og det befæstede areal udgør 1,14 ha. Vi vurderer, at det er af underordnet betydning, at den afskærende ledning er sat til 1,026 l/s, hvilket vil

²⁷ Defineret i Spildevandskomiteens skrift 27

²⁸ Spildevands komiteens Skrift 30 "Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter. IDA Spildevandskomiteen 2014, af Gregersen, I.B. et al., DTU.

svare til, at det befæstede areal afledes svarende til den naturlige afstrømning på 0,9 l/s/ha. Hedensted Kommune stiller vilkår om, at der maksimalt må udledes 1 l/s.

Hedensted Kommune vurderer, at der skal vilkårsstilles et krav om permanent vådvolumen på minimum 200 m³/red. ha og maksimum 300 m³/red. ha i bassinet for at opnå den bedst mulig rensning, jævnfør faktabladet "*Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner*" fra Aalborg Universitet²⁹. Herudover stilles også vilkår om dybden af det permanente vådvolumen, for at sikre mod tilgroning af bassin og hindring af udløb af opslemmede og potentielt forurenende stoffer.

Det påkrævede permanente vådvolumen vil for at opnå den bedst mulig rensning, jævnfør faktabladet "*Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner*" fra Aalborg Universitet, være mellem 200-300 m³/red. ha, og Hedensted Spildevand har ansøgt om et permanent vådvolumen på ca. 232 m³. Et større vådvolumen medfører jævnfør faktabladet "*Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner*" fra Aalborg Universitet ikke markant forbedret rensning, og kan medføre længere varighed mellem oprensninger, hvilket kan være en risiko i forhold til tilbageholdelse af opslemmede stoffer i bassinet.

Rensning af bassinet

Hedensted Kommune vurderer, at for at undgå risiko for udledning³⁰ af skadelige stoffer fra de ansøgte vådbassiner i vandområde, er det væsentligt, at forsinkelsesbassinet jævnligt oprensnes, så miljøkvalitetskriterier i modtagende vandområder ikke risikerer at blive overskredet med risiko for manglende målopfyldelse i vandområder som følge heraf og væsentlige negative effekter på vandområders økosystemer eller væsentlige påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Hedensted Kommune vurderer, at jævnlig oprensning af vådbassinet kan sikres ved at designe bassinet efter faktabladet "*Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner*" og etablere vådbassinet på mellem 200-300 m³/red. ha oplandsareal, hvilket vi stiller vilkår om.

Planforhold

Kloakopland LØ35

Det fremgår af Hedensted Kommunes spildevandsplan, at kloakopland LØ35 er planlagt separatkloakeret. Dermed skal både regnvand og spildevand³¹ håndteres af et forsyningsselskab³². Ansøger er Hedensted Spildevand A/S, som Hedensted Kommune vurderer, er berettiget til at håndtere tag-, vej- og overfladevand, da Hedensted Spildevand A/S er et forsyningsselskab omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1 i forhold til regn- og spildevandshåndtering.

Oplandet, der skal afvandes, udgør ca. 2,85 ha, og er et delopland af kloakopland LØ35, og projektet er i overensstemmelse med Hedensted

²⁹ Vollertsen J. et al (2012) "*Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner*", 2012, Aalborg Universitet, som kan ses på hjemmesiden [www.separatvand.dk](http://separatvand.dk), evt. via dette link: http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf.

³⁰ Hedensted Kommune vurderer, at det på baggrund af ansøgningsmaterialet kan vurderes, at udledning af regnvandet fra boligområdet er at betragte som almindelig belastede separate regnvandsudledning, jævnfør § 1 stk. 2 punkt 1 i bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

³¹ Spildevand, som defineret i spildevandsbekendtgørelsens § 3 med undtagelse af § 3 stk. 3, dvs., ikke regnbetinget spildevand.

³² Forsyning omfattet af § 2 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 265 af 6. marts 2025 af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Kommunes Spildevandsplan og Tillæg nr. 54 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune samt Tillæg nr. 59 til Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted Kommune. Heraf fremgår, at området er planlagt separatkloakeret, så spildevand skal afledes til anlæg tilhørende Hedensted Spildevand A/S³³, og regnvand skal håndteres af forsyningsselskabet. Ligeledes muliggør spildevandsplanen og tillæg nr. 59, at der kan etableres nyt ledningsanlæg på berørte matrikler og etableres nyt udløb ved det nævnte udløbssted. Se bilag 1.

Oplandet er, jf. Kommuneplanen³⁴, beliggende i rammeområder 5.B.56, der er udlagt til boligområde 'Boligområde mellem Teglværksvej og Frederikslystvej'. Lokalplan 1181 er gældende for området.

Regnvandssystemet inklusive forsinkelsesbassin etableres og skal drives af Hedensted Spildevand A/S, og udledningstilladelsen meddeles³⁵ til forsyningsselskabet som ejer og driftsansvarlig, og udløb vil blive registreret i den fællesoffentlige database PULS.

Bassinet til vandhåndtering etableres, hvor der i kommuneplanen er udpeget:

- byzone
- drikkevandsinteresser, grundvand
- specifik geologisk bevaringsværdi (Løsning Hedeslette),
- skovrejsning uønsket, og
- negative arealer for solceller.
- udløbsstedet er beliggende i landzonen.

Vandløbet, som der ansøges om udledning i, har afstrømning mod nord, hvor der er risiko for højtstående grundvand, og der er langs vandløbet nord for Frederikslystvej, omtrent 100 meter nord for udløbsstedet via udløb ULØ35, udlagt økologiske forbindelser (potentielle økologiske forbindelser) og naturbeskyttelsesområde (potentielle naturområder).

Udledningen af tag-, vej- og overfladevand fra kloakopland LØ35, er omfattet af Spildevandsplan 2015-2020 og tillæggene nr. 54 og nr. 59, og sker i overensstemmelse med spildevandsplanen og tillæggene, og vi vurderer projektet ikke er uforeneligt med kommuneplanrammerne.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at det samlede projektområde i lokalplanområde 1181 udgør ca. 2,85 ha. Det befæstede areal vil jævnfør ansøgningsmaterialet udgøre ca. 1,14 ha af de ca. 6,7 ha kloakopland LØ35, der er udlagt som planlagt separatkloakeret³⁶. Hedensted Kommune vurderer, at regnvandssystemet og bassin kan udføres i overensstemmelse med gældende planer for området.

Hedensted Kommune stiller vilkår om, at brinkanlæg primært ikke skal være stejlede end 1:5 og vilkår om udformningen af bassinet, for at bassiner vil falde naturligt ind i landskabet.

Bortledning af grundvand

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at det vil være nødvendigt at sænke grundvandsspejlet i projektområde omkring bassinet ved at bortlede eventuel stigende grundvand. Der etableres et omfangsdræn omkring bassinet, som placeres i kote svarende til bassinets permanente vandspejl. Drænene føres til

³³ Omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

³⁴ Hedensted Kommunes Kommuneplan 2025-2037.

³⁵ I spildevandsbekendtgørelsens forstand.

³⁶ Jævnfør Hedensted Kommunes spildevandsplan.

fælles drænbrønd, hvorfra vandet afledes til udløbsledningen, der udleder via udløb ULØ35. Bassinarealet udgør 1.815 m², og arealet af det permanente vandspejl er 460 m². Sænkningstragten er, konservativt, beregnet til 3 meter fra drænet, hvilket af ansøger er angivet at svare til ca. 930 m². Drænet etableres ca. 1 meter under byggemodnet terræn og bassinets kronekant. De geotekniske undersøgelser viser, at grundvandsspejlet er højtstående, hvor nyt bassin skal etableres. Det fremgår ligeledes, at der i projektområdet primært er fed moræneler med lav permeabilitet. Der ansøges derfor om, at etablere dræn, så der ikke sker påvirkning af bassinet fra indsvivende grundvand, og stuvningsvolumen kan opretholdes. Drænet vil være et permanent anlæg, som vil være i drift, når grundvandet står i kote svarende til bassinets permanente vandspejl og nærmere terræn end koten for vandspejlet.

Der kan i forbindelse med etablering af anlæg i projektområdet træffes særskilt afgørelse om midlertidigt at bortlede grundvand, jf. reglerne i vandforsyningsloven³⁷, hvis der opstår behov for dette i anlægsfasen.

Hedensted Kommune vurderer, at periodevis afledning af mindre mængder byggegrubevand i anlægsfase, samt at den beskrevne periodevis bortledning af højtstående grundvand til sikring af bassinets stuvningsvolumen kan indeholdes i denne afgørelse. For bortledning af grundvand gælder, at vilkår i denne afgørelse skal overholdes.

Kommunens vurdering

Projektlokalitet

Projektet er placeret i område, hvor der ikke er særlige drikkevandsinteresser og ikke indenfor 300 meter fra projektområdet er indvindingsanlæg. Nærmeste registrerede drikkevandsindvinding er ca. ½ km nordøst fra området, jævnfør Lokalplan 1181. Hedensted Kommune vurderer, at den ansøgte midlertidige bortledning af grundvand er omfattet af vandforsyningslovens § 26 stk. 2; mens det permanente anlæg til dræning af højtstående grundvand, kræver en afgørelse efter vandforsyningslovens § 26 stk. 1.

Hele projektet er beliggende i område, der har specifik geologisk bevaringsværdi og er national geologisk interesseområde 89 Løsning Hedeslette, der er en smeltevandsslette ved den østjyske Israndlinje.

Udløb af rensat og forsinket regnvand samt af drænvand sker opstrøms et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse fra stigende grundvand.

Projektet afvander regnvand til Gesager Å-systemet via vandløb, der tilløber Pilebæk. Langs dette vandløb samt Pilebæk er der udlagt Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort udlægger områder langs vandløb med Potentielle naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle økologiske forbindelser. Hvor der er registreret beskyttet natur, er der udpeget retningslinje Økologiske forbindelser som 'Økologisk forbindelse. Beskyttet natur, fredskov, arealfredning, vandløb, strandbeskyttelse og/eller åbeskyttelse'. Projektområdet, jævnfør Lokalplan 1181 er udenfor Grønt Danmarkskort.

Det fremgår af kommuneplanen, at området, hvor bassinet ønskes etableret, er byzone, område med drikkevandsinteresser, hvor skovrejsning er uønsket, og der er udpeget specifik geologisk bevaringsværdier (Løsning Hedeslette). Etablering af forsinkelsesbassinet og ny afløbsledning til tilløbet til Pilebæk

³⁷ Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven).

vurderes ikke at være uforeneligt med disse udpegninger. Hedensted Kommune vurderer, at projektet med de stillede vilkår, grundet den begrænsede arealinddragelse og karakteren af bassinet med brinker, der primært ikke er stejle end anlæg 1:5, i området Løsning Hedeslette er forenelig med kommuneplanens retningslinjer for disse udpegninger.

Herudover vurderes, at projektet, grundet den begrænsede arealinddragelse, karakteren, og rensning og forsinkelse af regnvand svarende til naturlig afstrømning til Gesager Å-systemet, at etablering af bassinet og udløb er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for udpegninger i projektområdet og nedstrøms projektområdet.

Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget - Grundvand

Vandindvindingen af drænvand foregår i Hovedvandomland 1.9 Horsens Fjord. Drænvand er terrænnært grundvand.

Der vil ske permanent bortledning af grundvand omkring forsyningsselskabets vådbassin, og der vil i omtrent to uger midlertidigt under anlægsarbejdet ved etablering af vådbassin ske bortledning af grundvand, der afledes til terræn til diffus afstrømning og nedsivning i nærheden af anlægsarbejdet.

Der er ikke registreret terrænnært grundvandsmagasin direkte under projektområdet, hvor der skal etableres bassin til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand, og hvor der skal ske permanent bortledning af grundvand. Det terrænnære grundvandsmagasin, dkmj_235_ks på 11,61 km², umiddelbart vest herfor, er registreret til at have en god kvantitativ tilstand og en ukendt kemisk tilstand. Under projektområdet er den regionale grundvandsforekomst dkmj_994_ks på ca. 373 km² med god kvantitativ og god kemisk tilstand. Der er under projektområdet ikke registreret dyb grundvandsforekomst; men omkring området er dybe grundvandsforekomster med registrerede tilstande som god kvantitativ og kemisk tilstand.

Hedensted Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil medføre, at der ikke er væsentlig påvirkning af omgivelserne på baggrund af etablering af de ansøgte bortledninger af grundvand midlertidigt og permanent. Det terrænnære grundvand i området har god kvantitativ tilstand. Kemisk tilstand er ukendt. Miljømålet er god kvantitativ og kemisk tilstand.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at bortledning af drænvand ikke vil påvirke ressourcen negativt, hverken i forhold til tilgængelig vandmængde og vandkvalitet eller i forhold til gendannelse af grundvand.

Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget - Vandløb

Der ansøges om at udlede rensset og forsinket tag, vej- og overfladevand i privat åbent vandløb, der udløber i Pilebæk, som omtrent 1,5 km nedstrøms udløbsstedet er målsat, jævnfør vandområdeplanerne³⁸. Målsætningen om 'God økologisk tilstand' er, jævnfør MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget³⁹ ikke opfyldt, den samlede økologiske tilstand er registreret som 'Dårlig økologisk tilstand', hvilket skyldes overskridelse af miljøkvalitetskrav for

³⁸ MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget af 18. december 2025 for vandområde Jylland og Fyn samt MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget, som kan ses via dette link: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025.

³⁹ MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 kan ses via dette link: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025.

nationalt specifikke stoffer⁴⁰ samt fiskebestanden. Tilstanden vurderet ud fra bundlevende smådyr, DVFI⁴¹, er registreret til 'Høj økologisk tilstand', og tilstanden af øvrige parametre er ukendt. Den kemiske tilstand i Pilebæk er 'God kemisk tilstand', hvormed der er registreret målopfyldelse om god kemisk tilstand.

Vandområdeplanerne pålægger, hvor Pilebæk udløber i Gesager Å-systemet, indsats i vandløbet Gesager Å i forhold til genslyngning og enkelte mindre strækningsbaserede restaureringer. Kommuneplan 2025-2027 udlægger langs Gesager Å, hvor Pilebæk udløber i Gesager Å, klimatilpasningsområde, da der er risiko for at vandløbet kan oversvømme arealer langs vandløbet.

Med de stillede vilkår, hvor der sikres rensning af tag-, vej- og overfladevand fra projektområdet, så der fra projektets bassin skal ske udledning på maksimalt henholdsvis 1 l/s, samt hvor der i perioder ligeledes kan ske afledning af drænvand, i tilløb til Pilebæk, der er målsat ca. 1,5 km nedstrøms udløbsstedet i udløb ULØ35, vurderer Hedensted Kommune, at udledninger ikke vil medføre væsentlig øget påvirkning af de udpegede klimahåndteringsområder langs vandløbssystemet.

Hedensted Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil sikre den bedst mulige rensning af tag-, vej- og overfladevand, samt forsinkelse svarende til naturlig afstrømning, og på grund af projektets karakter og opblanding i åens vand vil hindre den fysiske og kemiske påvirkning et nyt direkte udløb i vandløb kan have.

Vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget - opsamling

Hedensted Kommune har jævnfør § 8, stk. 3 i indsatsbekendtgørelsen⁴², vurderet vandindvindingen og bort- samt udledning i forhold til vandområdeplan 2021-2027 efter genbesøget.

Projektet foregår i vandområdedistrikt Jylland og Fyn, i Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Udledning sker i vandløb, uden særlig målsætning, der udløber i Pilebæk og Gesager Å-systemet, som udløber i kystvandet Horsens Fjord, indre.

Hedensted Kommune vurderer at bortledning af drænvand fra det terrænnære grundvand ikke vil påvirke ressourcen negativt, hverken i forhold til tilgængelig vandmængde og vandkvalitet eller i forhold til gendannelse af grundvand. Bortledningen vurderes heller ikke at påvirke indvindingsboringer. Hedensted Kommune vurderer, at bortledning af grundvand hverken i sig selv eller i kumulation med øvrige bortledninger vil medføre væsentlige påvirkninger.

Med en neddrosling⁴³ af udledningen af tag-, vej- og overfladevand via vådbassinet til maksimalt 1 l/s fra bassin svarende til naturlig afstrømning, og med beregnet skønnet nødoverløb maksimalt én gang hvert 5. år, vurderer Hedensted Kommune, at udledninger ikke vil hindre opfyldelse af vandløbssystemets målsætning, og ikke i Pilebæk, Gesager Å-systemet eller

⁴⁰ Af vandplandata fremgår, at modellering har vist en koncentration af zink over det maksimale miljøkvalitetskrav for zink på strækning af Pilebæk, som er målsat, jævnfør Vandområdeplaner.

⁴¹ Tilstanden af vandløb målt som smådyrsvurdering ved DVFI, som er forkortelse for Dansk Vandløbs Fauna Indeks, som benyttes til at vurdere vandløbets tilstand. Udover bentiske invertebrater (smådyr) benyttes følgende parametre til vurderingen af vandløbets tilstand: fisk, makrofytter (planter), fyto-benthos (alger) og nationalt specifikke stoffer.

⁴² Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Indsatsbekendtgørelsen).

⁴³ svarende til 0,9 l/s/ha, hvilket vurderes at være den naturlige afstrømning til Gesager Å.

nedstrøms vil medføre væsentlige påvirkninger, hverken i sig selv eller i kumulation med øvrige udledninger.

Natura 2000-område

Ifølge habitatbekendtgørelsen⁴⁴ kan kommunen ikke meddele tilladelse, hvis ansøgninger efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Udledning af tag-, vej- og overfladevand kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Der er ca., vejledende opmålt på digitalt kortmateriale, 6,5 km i luftlinje til Natura 2000-område Bygholm Ådal. Der er ca. 10 km vandløb, vejledende opmålt på digitalt kort, til det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nr. 236. Udpegningsgrundlaget⁴⁵ for habitatområdet Bygholm Ådal gælder både selve vandløbet (3260), bræmmer langs vandløbet (6430) og også bæklampret, som lever i vandløbet.

Udløb i vandløb

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstanden, hvor der er ca. 10 km vandløb til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde⁴⁶, og dermed opblandingen i åens vand, og projektets karakter samt de stillede vilkår, som medvirker mod udledning af forurenende stoffer, at udledning af regnvand fra projektområdet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områders udpegningsgrundlag.

På grund af afstanden og projektets karakter, hvor der sker rensning af tag-, vej- og overfladevand samt forsinkelse af regnvandet fra projektet i kloakopland LØ35 til en afledning svarende til naturlig afstrømning, vurderes det ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, hvormed der ikke vurderes at være krav om en nærmere konsekvensvurdering⁴⁷.

Tag-, vej- og overfladevandets ophold i vådbassinet⁴⁸ vil have en rensende effekt, så eventuelle stoffer omsættes eller bundfældes og derved reducerer påvirkninger nedstrøms bassinet.

Hedensted Kommune vurderer, på grund af afstanden og projektets karakter samt de stillede vilkår, at etablering af bassinet til forsinkelse svarende til naturlig afstrømning ikke vil have væsentlig indflydelse på Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. Herudover vurderer kommunen, at øvrige dele af projektet med bortledning af grundvand heller ikke vil påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag på grund af afstand på minimum ca. 10 km.

⁴⁴ 6 stk. 1 jf. §§ 7-8 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

⁴⁵ Jævnfør <https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf>.

⁴⁶ Natura 2000 område nr. 236 Bygholm Ådal, som rummer Habitatområde nr. 236.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet 'Bygholm Ådal' gælder bl.a. både selve vandløbet (3260), og bæklampret (1096), som lever i vandløbet, jf. <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>; <https://mst.dk/media/237678/upg-hab-feb-2022.pdf>.

⁴⁷ Jævnfør Habitatbekendtgørelsen.

⁴⁸ Etableret og dimensioneret, jævnfør bedste anvendelig teknologi, beskrevet i "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner", 2012, Aalborg Universitet.

Bilag IV arter

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalamander, odder, spidssnu det frø og sydflagermus. Der er ingen artsfund indenfor projektområdet. Der er ca. 6,5 km til nærmeste Natura 2000-område som er N236 Bygholm Ådal. Pga. af standen og projektets karakter vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000 områder og de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Det vurderes samlet set, at projektet pga. afstanden ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes. Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

På grund af de ovennævnte tiltag, som sikrer mod forurening af recipienten, vurderer Hedensted Kommune, at udledningstilladelsen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Herudover vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår medfører, at naturforholdene ikke forringes som følge af det ansøgte projekt.

Beskyttet natur

Der findes en sø registreret § 3 beskyttet⁴⁹ indenfor projektområdet som, ifølge lokalplanen, bevares. Derudover findes flere registrerede søer, enge og moser, der er registreret beskyttet, i nærheden af projektområdet. Beskyttet natur i og nær projektområdet må ikke tilstandsændres.

Med et udløb i vandløbssystemet i en størrelsesorden svarende til naturlig afstrømning på ca. 0,9 l/s/ha, vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår ikke vil påvirke naturområder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, hverken ved udløbsstedet i åbent vandløb eller ved vandløbssystem, der er nedstrøms udløbsstedet.

Natur - Bortledning af grundvand

Tørholdelse af området omkring bassinet over vandspejlet, hvor der bortledes opstigende grundvand, foregår i en afstand af ca. 10 meter fra en sø, der er beskyttet mod tilstandsforringelser⁵⁰. Ansøger har redegjort for, at sænkningstragtens udbredelse forventes at være maksimalt ca. 3 meter. På intet tidspunkt vil bortledning af grundvand medføre sænkning af vandspejlet i nærliggende søer eller vandløb. Der vil, jævnfør ansøgningsmaterialet maksimalt ske bortledning af 1.500 m³ pr. år fra tørholdelsen omkring bassinet. Bortledningen sker periodevis, når grundvandet er over niveauet for bassinets permanente vandspejl.

Hedensted Kommune vurderer, at den midlertidige bortledning af grundvand under anlægsarbejdet, hvor grundvand afledes til terræn og recirkuleres lokalt til nedsivning, ikke vil påvirke beskyttede naturtyper, så tilstanden ændres.

Idet udledningen af tag-, vej- og overfladevand er ansøgt rensat og forsinket inden udløb, vurderer Hedensted Kommune på baggrund af de konkrete forhold,

⁴⁹ Beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

⁵⁰ Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3.

at tilstanden i Pilebæk og vandløbssystemet Gesager Å og nedstrømsliggende recipienter ikke vil blive påvirket væsentligt af det ansøgte projekt. Bortledningen af grundvand vil ske til et tilløb til Pilebæk, Pilebæk og Gesager Å, og da udledning af bortledt grundvand vil ske ved gravitation og derved jævnfør de naturlige oplande, vurderer Hedensted Kommune, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af omgivelserne fra bortledningen af grundvand til vandløbssystemer.

Ligeså vurderer Hedensted Kommune, at mængden og sænkningstragten grundet den periodiske bortledning af højtstående grundvand ikke vil påvirke beskyttet natur, hvor nærmeste beskyttede naturtype er en sø, ca. 10 meter fra bassinet, hvorom der drænes, så sænkningstragten maksimalt er 3 meter, dvs. i en kortere afstand end 10 meter.

Øvrige beskyttede naturtyper, sø, i lokalplanområde 1181, og søer, enge og moseområder udenfor projektområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Partshøring

Hedensted Kommune har sendt udkast til afgørelse i partshøring ved ansøger.

Hedensted Kommune har fra ansøger modtaget bemærkninger, der i forhold til partshøringsudkastet har givet anledning til præciseringer i denne endelig afgørelse om udledningstilladelse indeholdende afgørelse om periodevis bortledning af grundvand.

Hedensted Kommune har vurderet, at afgørelsen er af underordnet betydning for øvrige parter.

Kommunens samlede vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre manglende målopfyldelse eller forringet tilstand af vandområder, det være sig grundvandsmagasiner såvel som overfladevande.

Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ konsekvens for tilstanden i recipienter. Der stilles bl.a. vilkår om, at der sikres forsinkelse og et permanent vådvolumen på minimum 200 m³/red. ha og maksimum 300 m³/red. ha med en dybde på minimum en meter for renseeffekt af vej- og overfladevand i vådbassinet.

Bortledningen af terrænnært grundvand, der vil ske periodevist ved højtstående grundvand, vurderes ikke væsentligt at påvirke hverken kvantitet, kvalitet eller gendannelse af grundvand.

Det vurderes, at det ansøgte projekt med udledningen af vej- og overfladevand i Gesager Å-systemet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i nedstrømsliggende Natura 2000 områder. Det vurderes også, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af nedstrømsliggende vandløb eller vandløbssystemets målsætninger.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed.

Klagevejledning

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk under offentliggørelser af 'Afgørelser og tilladelser' den 21. juli 2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 2. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden, og udløber således den 18. august 2026.

Øvrige forhold

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år⁵¹.

Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til undertegnede på tlf. 79 75 56 73 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt:

Bilag 1 Oversigtskort og udledningsskema.


Bilag 2 Klagevejledning – vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Kopimodtagere:

- KlarMiljørådgivning ApS pr. e-mail
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. digital post til CVR-nr. 37105562
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Greenpeace pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

⁵¹ Jævnfør § 78a i lovbekendtgørelse nr. 1742 af den 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bortledning af grundvand er omfattet af vandforsyningsloven, og jævnfør § 35 i vandforsyningsloven bortfalder tilladelsen, når indvinding ikke er sket i fem på hinanden følgende år.

Kortmateriale, vejledende, der i boligområdet viser bassin, bassin nyt, angivet med rød cirkel. Mindre rød cirkel viser omtrentlig placering af udløb ULØ35. Herudover ses med orange farve ny regnvandsledning, der nedgraves fra bassin til udløb i vandløb, der er et tilløb til Pilebæk, der via pilebæk udløber i Gesager Å. Kortmateriale er fra ansøgningsmaterialet af den 3. juni 2026 og er udarbejdet af KlarMiljørådgivning ApS.

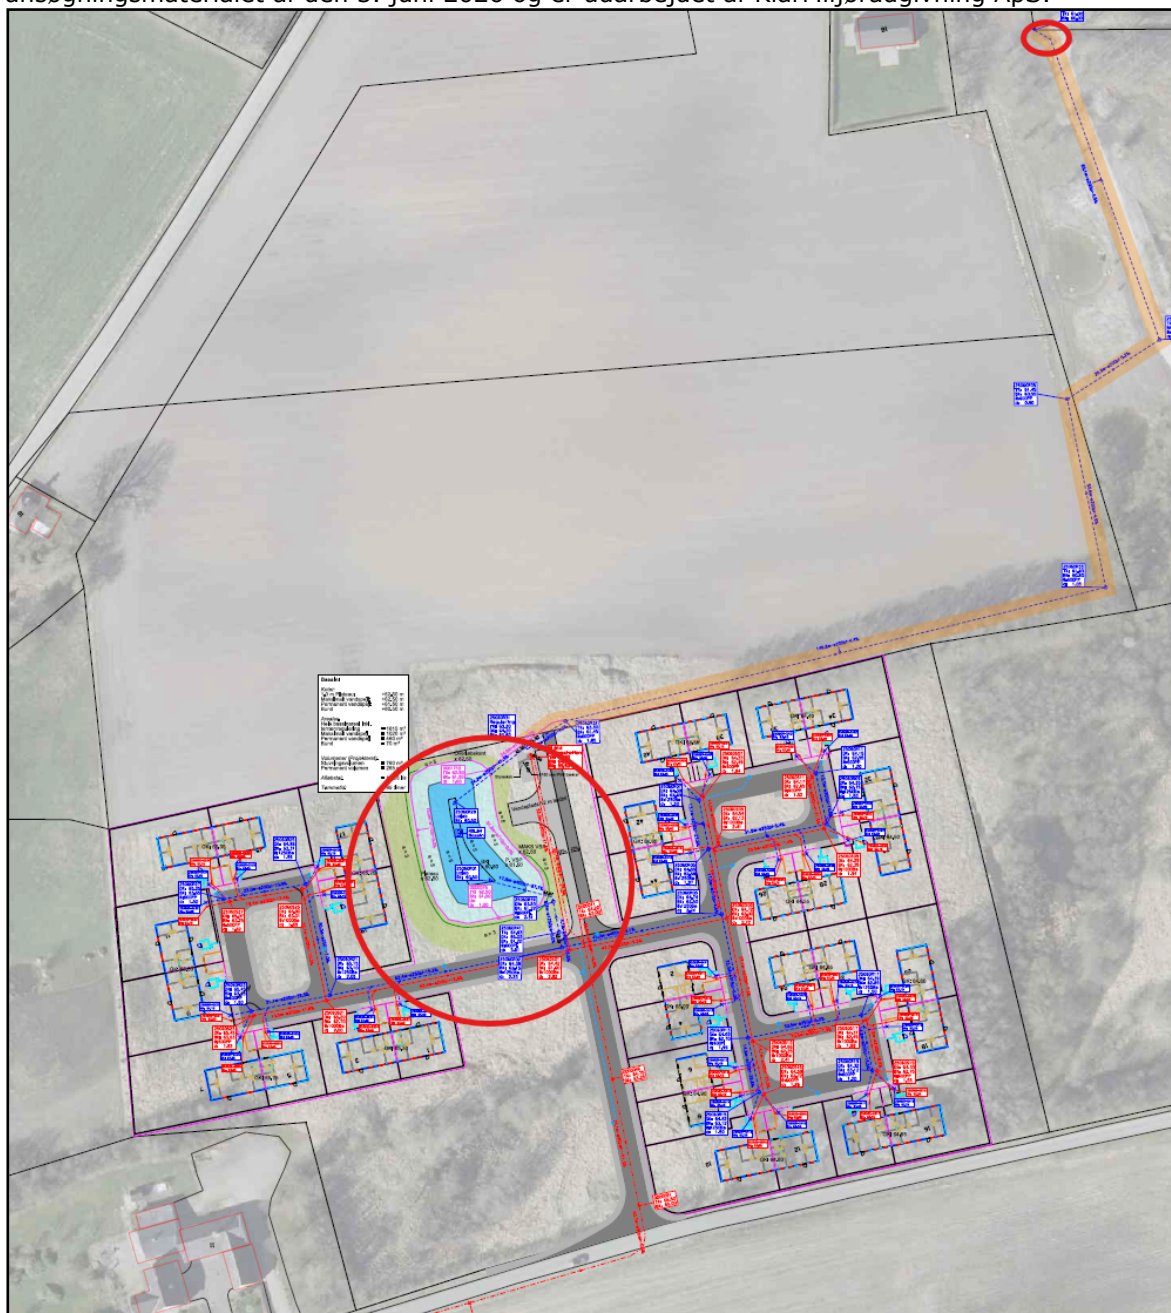

Bilag 2 Klagevejledning – vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven

Afgørelsen om udledning og bortledning af grundvand til tilløb til Pilebæk og Gesager Å-systemet kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 og vandforsyningslovens §§ 75 og § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer⁵².

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96 og vandforsyningslovens § 78.

Fælles klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk den 21. juli 2026. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 18. august 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via hjemmesiden www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder⁵³.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden Nævneshus www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt⁵⁴. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

⁵² i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99-100.

⁵³ Jævnfør § 18 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, se eventuelt dette link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2016/1715>.

⁵⁴ Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101 og vandforsyningslovens § 81.