

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000


Trine Hedemand
D: +4579755640
M: +4521173115
Mail:
Trine.Hedemand
@hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.03-P20-16-25

22.9.2025

Offentlig høring: Etablering af sandfang i Moseskel Grøft, matr. Nr. 32e og 31c Boring By, Hvirring

Hedensted Kommune ønsker at etablere et sandfang i Moseskel Grøft/Boring Dorteasminde Skel Grøft ved st. 1050.

Vandløbet benævnes i det følgende som Moseskel Grøft. Sandfanget ønskes etableret på matr. 31c Boring by, Hvirring og 32e Boring by, Hvirring (se figur 1).

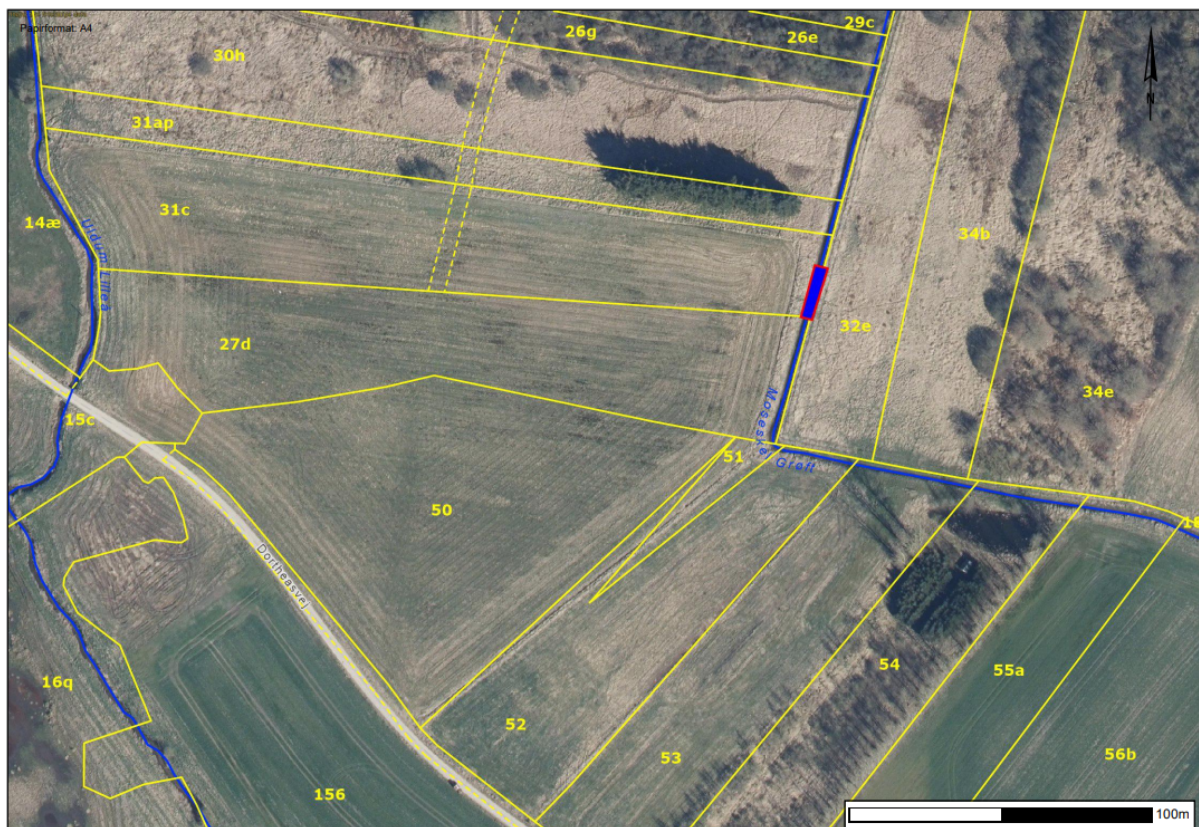

Figur 1. Placering af sandfang markeret med rød firkant

Sandfanget ønskes etableret for at sikre vandføringen i vandløbet der er udfordret af sandvandring.

Ved etablering af et sandfang i Moseskel Grøft, forbedres forholdene i vandløbet, ved at sandet kan opsamles et sted og derved fremadrettet ikke belaster den nedstrøms strækning, med sand i samme omfang.

Placeringen af sandfanget er valgt ud fra, at sandfanget kan tilgås fra nærliggende vej (Dortheasvej), og at der på strækningen i mange år er indmeldt udfordringer med sand i vandløbet.

Der hvor sandfanget ønskes etableret, har Moseskel grøft en bundbredde på ca. 0,5 m. Sandfanget dimensioneres med en længde på 7 m, en bredde på 2 m og en dybde på 60-70 cm under nuværende bundkote. Bredder etableres i anlæg 1:2.

Moseskel Grøft er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Moseskel Grøft er målsat til God økologisk tilstand.

Moseskel Grøft er placeret uden for §3 beskyttet natur.

Inden der træffes afgørelse, giver Hedensted Kommune berørte parter, jævnfør §15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Hedensted Kommune på vandognatur@hedensted.dk.

Bemærkninger skal indsendes senest d. 21.10.2025.

Med venlig hilsen

Trine Hedemand
Biolog og Naturkoordinator